


Logamax plus

GB192i

Buderus

Vor Installation und Wartung sorgfältig lesen.

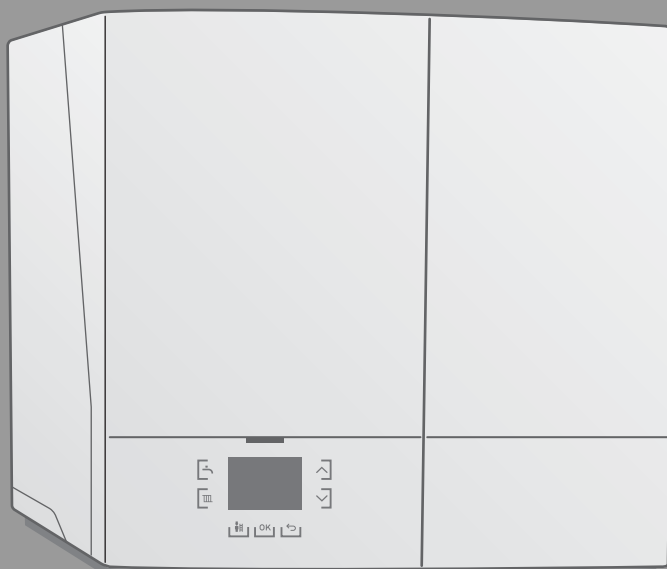

Inhaltsverzeichnis

1	Symbolerklärung und Sicherheitshinweise	4
1.1	Symbolerklärung	4
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
2	Angaben zum Produkt	5
2.1	Dokumentation	5
2.2	Konformitätserklärung	5
2.3	Gerätetypen	5
2.4	Typschild	5
2.5	Lieferumfang	6
2.5.1	Logamax plus GB192-15/25/35/45 i	6
2.5.2	Logamax plus GB192-30 iT40S	6
2.6	Produktübersicht	7
2.6.1	Logamax plus GB192 i	7
2.6.2	Produktübersicht Warmwasserspeicher T40 S	8
2.7	Frostschutzfunktion	8
2.8	Pumpentest	8
2.9	Zubehör	8
2.10	Abmessungen	8
2.11	Anschlussplan	9
2.12	Technische Daten	10
2.13	Produktdaten zum Energieverbrauch	11
2.14	Gasdaten	11
2.14.1	Kodierstecker-Nummern Heizgeräte	11
2.15	Restförderhöhe	11
2.16	Widerstandsdiagramm für Temperaturfühler	12
2.17	Kondensatzzusammensetzung	13
3	Vorschriften	13
3.1	Vorschriften zu Gasanlagen	13
3.2	Genehmigungs- und Informationspflicht	13
3.3	Gültigkeit der Vorschriften	13
4	Transport	13
4.1	Gerät auspacken	13
5	Installation	13
5.1	Voraussetzungen	14
5.2	Füll- und Ergänzungswasser	14
5.3	Gerät montieren	14
5.4	Warmwasserspeicher montieren	15
5.5	Rohrleitungen anschließen	15
5.5.1	Gasleitung montieren	15
5.5.2	Verkleidung öffnen	16
5.5.3	Anschluss der Rohrverbindungen des Warmwasserspeichers T40S	16
5.5.4	Anschluss der Heizwasserrohrverbindungen	17
5.5.5	Größe des integriertes Ausdehnungsgefäßes prüfen (Zubehör Heizungsausdehnungsgefäß 14 l)	17
5.5.6	Anschluss des Sicherheitsventils	17
5.5.7	Heizwasserzirkulation	17
5.5.8	Externen Warmwasserspeicher anschließen	17
5.5.9	Anschluss der Warm- und Kaltwasserrohre	18
5.5.10	Montage der Kondensatableitung	19
5.6	Abgasanschluss herstellen	19

6	Abgasführung	19
6.1	Zulässige Abgaszubehöre	19
6.2	Montagehinweise	19
6.3	Prüföffnungen	20
6.4	Abgasführung im Schacht	20
6.4.1	Anforderungen an den Schacht	20
6.4.2	Schachtmaße prüfen	20
6.5	Vertikale Abgasführung über das Dach	20
6.6	Luft-Abgas-Führung nach C13(x)	20
6.7	Luft-Abgas-Führung nach C33(x)	21
6.7.1	Luft-Abgas-Führung nach C33x im Schacht	21
6.7.2	Vertikale Luft-Abgas-Führung nach C33(x) über das Dach	21
6.8	Luft-Abgas-Führung nach C53(x)	22
6.8.1	Luft-Abgas-Führung nach C53(x) im Schacht	22
6.8.2	Luft-Abgas-Führung nach C53x an der Außenwand	22
6.9	Luft-Abgas-Führung nach C93x	23
6.9.1	Starre Abgasführung nach C93x im Schacht	23
6.9.2	Flexible Abgasführung nach C93x im Schacht	24
6.10	Abgasführung nach B23p/B53p	24
6.10.1	Starre Abgasführung nach B23p/B53p im Schacht	24
6.10.2	Flexible Abgasführung nach B23p/B53p im Schacht	24
6.11	Abgasführung nach B33	25
6.11.1	Starre Abgasführung nach B33 im Schacht	25
6.11.2	Flexible Abgasführung nach B33 im Schacht	25
6.12	Mehrfachbelegung	25
6.12.1	Zuordnung zur Gerätegruppe für Mehrfachbelegung	25
6.12.2	Minimale Leistung (Heizung und Warmwasser) des Wärmeerzeugers anheben	25
6.12.3	Luft-Abgas-Führung nach C(13)3x	25
6.13	Kaskaden	25
6.13.1	Zuordnung zur Gerätegruppe für Kaskade	25
6.13.2	Minimale Leistung (Heizung und Warmwasser) des Wärmeerzeugers anheben	26
6.13.3	Abgasführung nach B23p/B53p	26
6.13.4	Luft-Abgas-Führung nach C93x	26
7	Elektrischer Anschluss	26
7.1	Allgemeiner Hinweis	26
7.2	Zubehör anschließen	26
7.2.1	Ein-/Aus-Raumtemperaturregler (potenzialfrei) anschließen	27
7.2.2	Regler (extern) anschließen	27
7.2.3	Funktionsmodul anschließen	27
7.2.4	Funktionsmodul montieren	27
7.2.5	Anschluss mehrerer Funktionsmodule	28
7.2.6	Temperaturwächter AT90 des Vorlaufs einer Fußbodenheizung anschließen	28
7.2.7	Anschluss Speichertemperaturfühler	28
7.2.8	Heizungspumpe anschließen (Gerät)	28
7.2.9	Zirkulationspumpe anschließen	28
7.2.10	Anschluss Speicherladepumpe	28
8	Inbetriebnahme	29

8.1	Heizungsanlage befüllen	29	15.3	Tabelle der Betriebs- und Störungsanzeigen	46
8.2	Gerät einschalten	29	15.4	Störungen, die nicht angezeigt werden	51
8.3	Siphonfüllbetrieb	29			
8.4	Prüfen, Testen und Messen	29			
8.4.1	Gas-Anschlussdruck prüfen	29			
8.4.2	Gasartenanpassung	30			
8.4.3	Gas-Luft-Verhältnis kontrollieren	30			
8.5	Einstellungen vornehmen	30			
8.5.1	Überdruckbetrieb einstellen	30			
8.5.2	Thermische Desinfektion Warmwasser	31			
8.6	Funktionsprüfungen	31			
8.7	Abschließende Arbeiten	31			
8.8	Inbetriebnahmeprotokoll für das Gerät	31			
9	Bedienung	33			
9.1	Menü Warmwassertemperatur	33			
9.2	Menü Kesseltemperatur	33			
9.3	Schornsteinfegerbetrieb	34			
9.3.1	Handbetrieb/Notbetrieb	34			
9.4	Menü Einstellungen	34			
9.4.1	Menü Info	34			
9.5	Ruhezustand des Displays	34			
10	Außerbetriebnahme	35			
11	Einstellungen im Servicemenü	35			
11.1	Bedienung des Menüs Service	35			
11.2	Menü Service	36			
11.2.1	INFO	36			
11.2.2	EINSTELLUNGEN	37			
11.2.3	GRENZWERTE	39			
11.2.4	FUNKTIONSTEST	39			
11.2.5	NOTBETRIEB	39			
11.2.6	RESET	40			
11.2.7	ANZEIGE	40			
12	Umweltschutz und Entsorgung	40			
13	Datenschutzhinweise	40			
14	Inspektion und Wartung	41			
14.1	Sicherheitshinweise zu Inspektion und Wartung	41			
14.2	Letzte gespeicherte Störung abrufen	41			
14.3	Elektroden prüfen	41			
14.4	Brenner prüfen	42			
14.5	Rückschlagklappe in der Mischeinrichtung prüfen	42			
14.6	Sichtprüfung auf allgemeine Korrosionserscheinungen	43			
14.7	Kondensatsiphon reinigen und füllen	43			
14.8	Verbrennungsluft-Abgasanschluss kontrollieren	43			
14.9	Funktionsprüfung durchführen	43			
14.10	Wärmeblock prüfen und reinigen	43			
14.11	3-Wege-Ventil (24 V) prüfen	45			
14.12	Endkontrolle	45			
14.13	Checkliste für die Inspektion und Wartung	45			
15	Betriebs- und Störungsanzeigen	46			
15.1	Betriebsanzeigen	46			
15.2	Störungsanzeigen	46			

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:



GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.



WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.



VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

HINWEIS

HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem geeigneten Info-Symbol gekennzeichnet.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Hinweise für die Zielgruppe

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachkräfte für Gas- und Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik. Die Anweisungen in allen Anleitungen müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- ▶ Installations-, Service- und Inbetriebnahmeanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler, Pumpen usw.) vor der Installation lesen.
- ▶ Sicherheits- und Warnhinweise beachten.
- ▶ Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- ▶ Ausgeführte Arbeiten dokumentieren.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt darf nur zur Erwärmung von Heizwasser und zur Warmwasserbereitung in geschlossenen Warmwasser-Heizungssystemen verwendet werden.

Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

Anlagenstörungen durch Fremdgeräte

Dieser Wärmeerzeuger ist für den Betrieb mit unseren Regelgeräten ausgelegt.

Aus der Verwendung von Fremdgeräten resultierende Anlagenstörungen, Fehlfunktionen und Defekte von Systemkomponenten sind von der Haftung ausgeschlossen.

Zur Schadensbehebung erforderliche Serviceeinsätze werden in Rechnung gestellt.

Verhalten bei Gasgeruch

Bei austretendem Gas besteht Explosionsgefahr. Beachten Sie bei Gasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ▶ Flammen- oder Funkenbildung vermeiden:
 - Nicht rauchen, kein Feuerzeug und keine Streichhölzer benutzen.
 - Keine elektrischen Schalter betätigen, keinen Stecker ziehen.
 - Nicht telefonieren und nicht klingeln.
- ▶ Gaszufuhr an der Hauptabsperreinrichtung oder am Gaszähler sperren.
- ▶ Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- ▶ Außerhalb des Gebäudes: Feuerwehr, Polizei und das Gasversorgungsunternehmen anrufen.

Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen

Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr.

- ▶ Darauf achten, dass Abgasrohre und Dichtungen nicht beschädigt sind.

Lebensgefahr durch Vergiftung mit Abgasen bei unzureichender Verbrennung

Bei austretendem Abgas besteht Lebensgefahr. Beachten Sie bei beschädigten oder undichten Abgasleitungen oder bei Abgasgeruch die folgenden Verhaltensregeln.

- ▶ Brennstoffzufuhr schließen.
- ▶ Fenster und Türen öffnen.
- ▶ Gegebenenfalls alle Bewohner warnen und das Gebäude verlassen.
- ▶ Betreten des Gebäudes durch Dritte verhindern.
- ▶ Schäden an der Abgasleitung sofort beseitigen.
- ▶ Verbrennungsluftzufuhr sicherstellen.
- ▶ Be- und Entlüftungsöffnungen in Türen, Fenstern und Wänden nicht verschließen oder verkleinern.

- ▶ Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr auch bei nachträglich eingebauten Geräten sicherstellen z. B. bei Abluftventilatoren sowie Küchenlüftern und Klimageräten mit Abluftführung nach außen.
- ▶ Bei unzureichender Verbrennungsluftzufuhr das Produkt nicht in Betrieb nehmen.

⚠ Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Installation, Inbetriebnahme und Wartung darf nur ein zugelassener Fachbetrieb ausführen.

- ▶ Bei raumluftabhängigem Betrieb: Sicherstellen, dass der Aufstellraum die Lüftungsanforderungen erfüllt.
- ▶ Sicherheitsrelevante Bauteile nicht reparieren, manipulieren oder deaktivieren.
- ▶ Nur Originalersatzteile einbauen.
- ▶ Gasdichtheit prüfen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.

⚠ Elektroarbeiten

Elektroarbeiten dürfen nur Fachkräfte für Elektroinstallationen ausführen.

Vor dem Beginn der Elektroarbeiten:

- ▶ Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Spannungsfreiheit feststellen.
- ▶ Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

⚠ Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ▶ Bedienung erklären – dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- ▶ Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:
 - Umbau oder Instandsetzung dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden.
 - Für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb ist eine mindestens jährliche Inspektion sowie eine bedarfsabhängige Reinigung und Wartung erforderlich.
- ▶ Mögliche Folgen (Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr oder Sachschäden) einer fehlenden oder unsachgemäßen Inspektion, Reinigung und Wartung aufzeigen.
- ▶ Auf die Gefahren durch Kohlenmonoxid (CO) hinweisen und die Verwendung von CO-Meldern empfehlen.
- ▶ Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

2 Angaben zum Produkt

Die Installations- und Wartungsanleitung richtet sich an die Fachkraft, der - aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung - Kenntnisse im Umgang mit Heizungsanlagen sowie Gasinstallationen hat.

2.1 Dokumentation

Diese Installationsanleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren und fachgerechten Montage, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts.

2.2 Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen und nationalen Anforderungen.



Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformität des Produkts mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklärt, die das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar: www.buderus.be.

2.3 Gerätetypen

Dieses Dokument bezieht sich auf die nachstehenden Gerätetypen:

Gerätetyp	Land	Artikelnummer
Logamax plus GB192-15 iW H V2	BE	7736701249
Logamax plus GB192-25 i H	BE	7736701250
Logamax plus GB192-25 iW H	BE	7736701251
Logamax plus GB192-35 i H	BE	7736701252
Logamax plus GB192-35 iW H	BE	7736701253
Logamax plus GB192-45 iW H	BE	7736701254
Logamax plus GB192-30 iT40S W H	BE	7736701255

Tab. 1 Typenübersicht

Die Bezeichnung des Geräts setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

- Logamax plus GB192 i: Typname
- 15, 25, 30, 35 oder 45: Wärmeleistung in kW
- T40S: Kombigerät mit 40 l Schichtladespeicher
- W: Gerätefarbe weiß
- H: normal, nur Heizen
- V2: Version 2

2.4 Typschild

Das Typschild enthält Leistungsangaben, Zulassungsdaten und die Seriennummer des Produkts. Die Position des Typschilds finden Sie in der Produktübersicht.

Zulassungsdaten	
Prod.-ID-Nr.	CE0085 CQ0240
Land:	Gerätekategorie (Gasart):
Belgien BE	I _{2E(S)} , I _{3P}
Installationstyp	B ₂₃ , B _{23p} , B ₃₃ , C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₈₃ , C ₉₃

Tab. 2 Zulassungsdaten

2.5 Lieferumfang

2.5.1 Logamax plus GB192-15/25/35/45 i

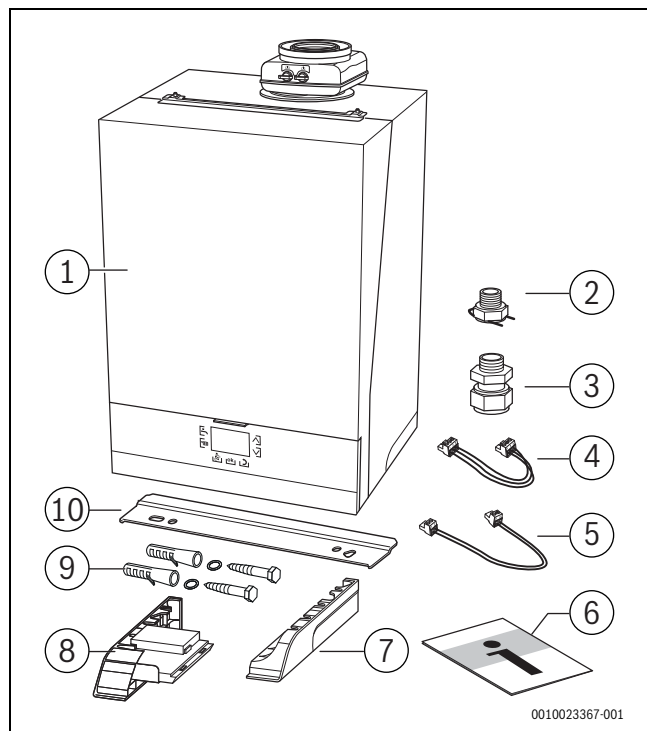


Bild 1 Lieferumfang

- [1] Logamax plus GB192-15/25/35/45 i
- [2] Schnellanschluss Klick auf G ¾ " VS/RS (2x)
- [3] Klemmringverschraubung Ø28 mm auf G 1" (2x)
- [4] 230 V-Kabel EMS-Modul
- [5] Kabel EMS-Modul
- [6] Technische Dokumentation
- [7] Seitenblende rechts
- [8] Seitenblende links (bei 15 und 25 kW-Geräten mit Kommunikationsmodul)
- [9] Schraube, Scheibe und Dübel für Aufhängeschiene (2x)
- [10] Aufhängeschiene

2.5.2 Logamax plus GB192-30 iT40S


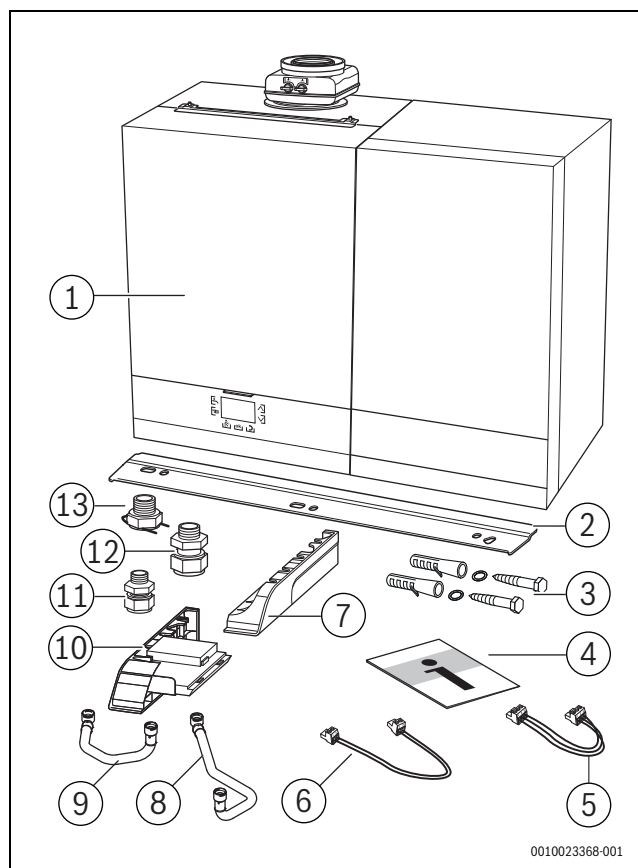


Bild 2 Lieferumfang

- [1] Logamax plus GB192-30 iT40S
- [2] Aufhängeschiene
- [3] Schraube, Scheibe und Dübel für Aufhängeschiene (2x)
- [4] Technische Dokumentation
- [5] 230 V-Kabel EMS-Modul
- [6] Kabel EMS Bus
- [7] Seitenblende rechts
- [8] Speichervorlaufleitung
- [9] Speicherrücklaufleitung
- [10] Seitenblende links mit Kommunikationsmodul
- [11] Klemmringverschraubung Ø15 mm auf G ½ " (2x)
- [12] Klemmringverschraubung Ø28 mm auf G 1" (2x)
- [13] Schnellanschluss Klick auf G ¾ " VS/RS (2x)

2.6 Produktübersicht

2.6.1 Logamax plus GB192 i

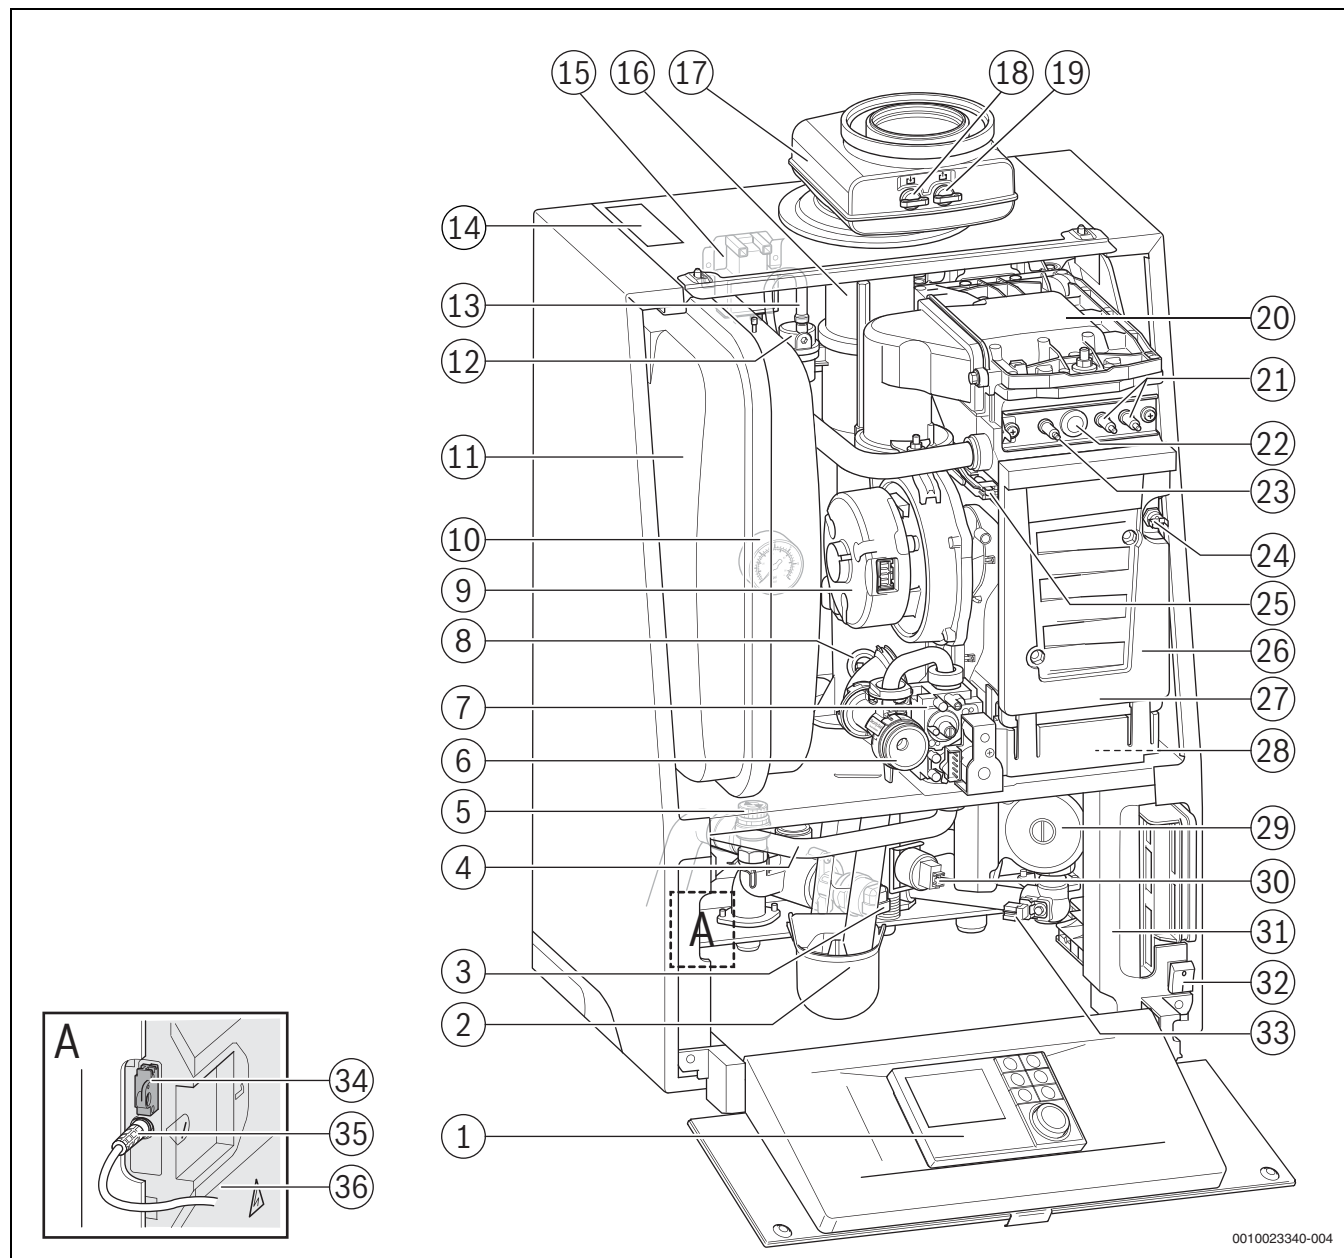

0010023340-004

Bild 3 Logamax plus GB192 i

- | | |
|--|---|
| [1] Steckplatz für Bedieneinheit (Bedieneinheit nicht im Lieferumfang enthalten) | [19] Verbrennungsluft-Messstutzen |
| [2] Kondensatsiphon | [20] Brennerdeckel |
| [3] 3-Wege-Ventil (15 i/25 i/35 i/30 iT40S) | [21] Zündelectrode |
| [4] Gasleitung | [22] Schauglas |
| [5] Sicherheitsventil | [23] Überwachungselektrode |
| [6] Gas-Einstelldüse | [24] Sicherheitstemperaturbegrenzer STB |
| [7] Gasarmatur | [25] Vorlauftemperaturfühler |
| [8] Abgastemperaturbegrenzer | [26] Wärmeblock |
| [9] Gebläse | [27] Wärmeblock-Prüföffnung |
| [10] Manometer | [28] Kondensatwanne |
| [11] Ausdehnungsgefäß (Zubehör) | [29] Heizungspumpe |
| [12] Automatischer Entlüfter | [30] Druckfühler |
| [13] Entlüftungsschlauch | [31] Klemmleiste |
| [14] Typschild | [32] Schalter Ein/Aus |
| [15] Zündtrafo | [33] Rücklauftemperaturfühler |
| [16] Abgasrohr | [34] Kodierstecker |
| [17] Konzentrischer Abgasadapter | [35] Kommunikationsmodul Anschluss |
| [18] Abgasmessstutzen | [36] Brennerautomat |

2.6.2 Produktübersicht Warmwasserspeicher T40 S

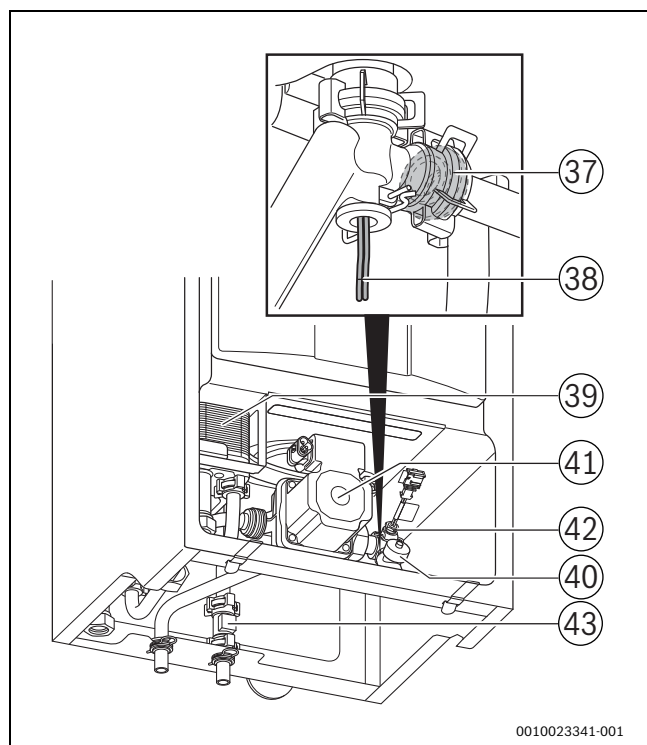


Bild 4 Warmwasserspeicher T40 S

- [37] Durchflussbegrenzer
- [38] Warmwasser-Temperaturfühler Speicher
- [39] Plattenwärmetauscher
- [40] Entleerhahn
- [41] Speicherladepumpe
- [42] Kaltwassertemperaturfühler
- [43] Wassermengenfühler

2.7 Frostschutzfunktion

HINWEIS

Anlagenschaden.

Bei starkem Frost kann die Heizungsanlage einfrieren durch: Ausfall der Netzspannung, unzureichende Gaszufuhr oder eine Störung der Anlage.

- Die Heizungsanlage in einem frostfreien Raum aufstellen.
- Wenn die Heizungsanlage für längere Zeit stillgelegt wird, muss sie vorher entleert werden.

Das Gerät ist mit einer integrierten Frostschutzfunktion ausgestattet. Dies bedeutet, dass kein externes Frostschutzsystem für das Gerät erforderlich ist. Das Frostschutzsystem schaltet das Gerät bei einer Kesseltemperatur von 5 °C ein und bei einer Kesseltemperatur von 16 °C aus. Die Heizungsanlage wird durch das Gerät nicht vor Frost geschützt.

2.8 Pumpentest

Wenn die Pumpe über einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb ist, erfolgt alle 24 Stunden automatisch eine Pumpenansteuerung von 10 Sekunden. Dieses Verfahren verhindert das Festsitzen der Pumpe.

2.9 Zubehör

Für diese Geräte ist vielfältiges Zubehör erhältlich.

Für weitere Informationen an den Hersteller wenden. Die Adressangaben befinden sich auf der Rückseite dieses Dokuments.

2.10 Abmessungen


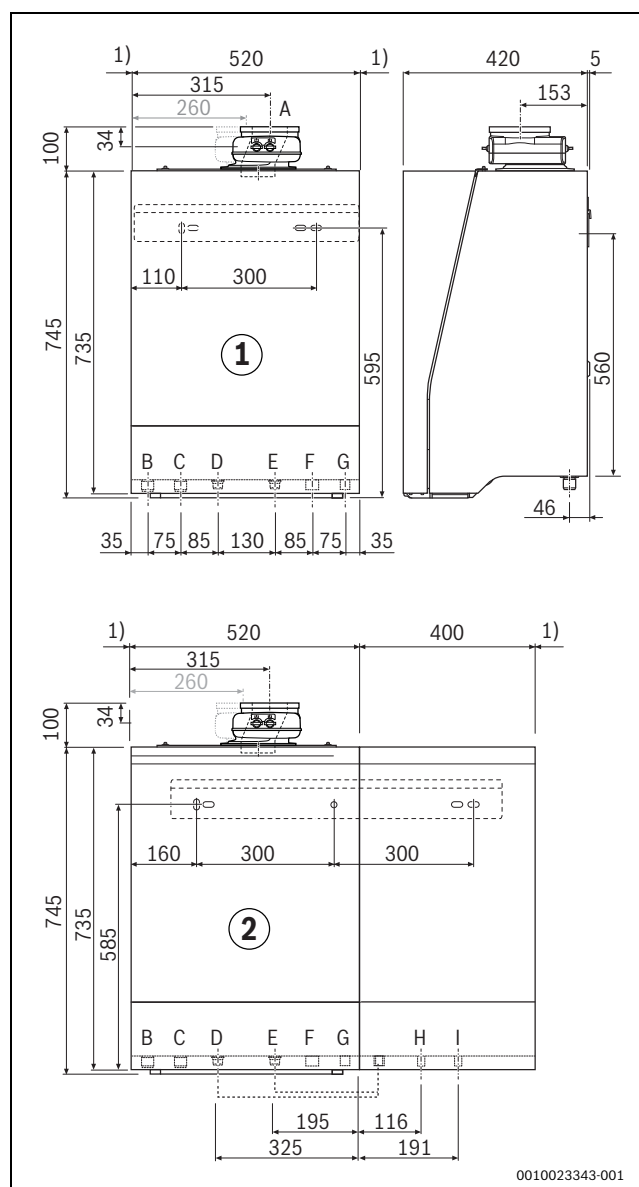


Bild 5 Abmessungen und Anschlüsse [mm]

1) Servicemaßen, im Schrank eingebaut, können 0 mm sein.

- [1] Logamax plus GB192-15/25/35/45 i
- [2] Logamax plus GB192-30 iT40S
- [A] Konzentrischer Abgasadapter, Ø 80/125 mm
- [B] Gasanschluss, G1 / ½ " (15 kW, 25 kW, 30 kW, 35 kW) oder G1 / ¾ " (45 kW) Außengewinde
- [C] Kondensatablauf, Außendurchmesser Ø 30 mm
- [D] Speichervorlauf (nicht in 45 kW), Schnellanschluss Klick auf G ¾ " (Flachdichtung)
- [E] Speicherrücklauf (nicht in 45 kW), Schnellanschluss Klick auf G ¾ " (Flachdichtung)
- [F] Heizungsanlauf – Stutzen Ø 28 mm (für Anschluss der Klemmringverschraubung mit G 1" Außengewinde)
- [G] Heizungsanlauf – Stutzen Ø 28 mm (für Anschluss der Klemmringverschraubung mit G 1" Außengewinde)
- [H] Warmwasser – Stutzen Ø 15 mm (für Anschluss der Klemmverschraubung mit ½ " Außengewinde)
- [I] Kaltwasser – Stutzen Ø 15 mm (für Anschluss der Klemmverschraubung mit ½ " Außengewinde)

2.11 Anschlussplan

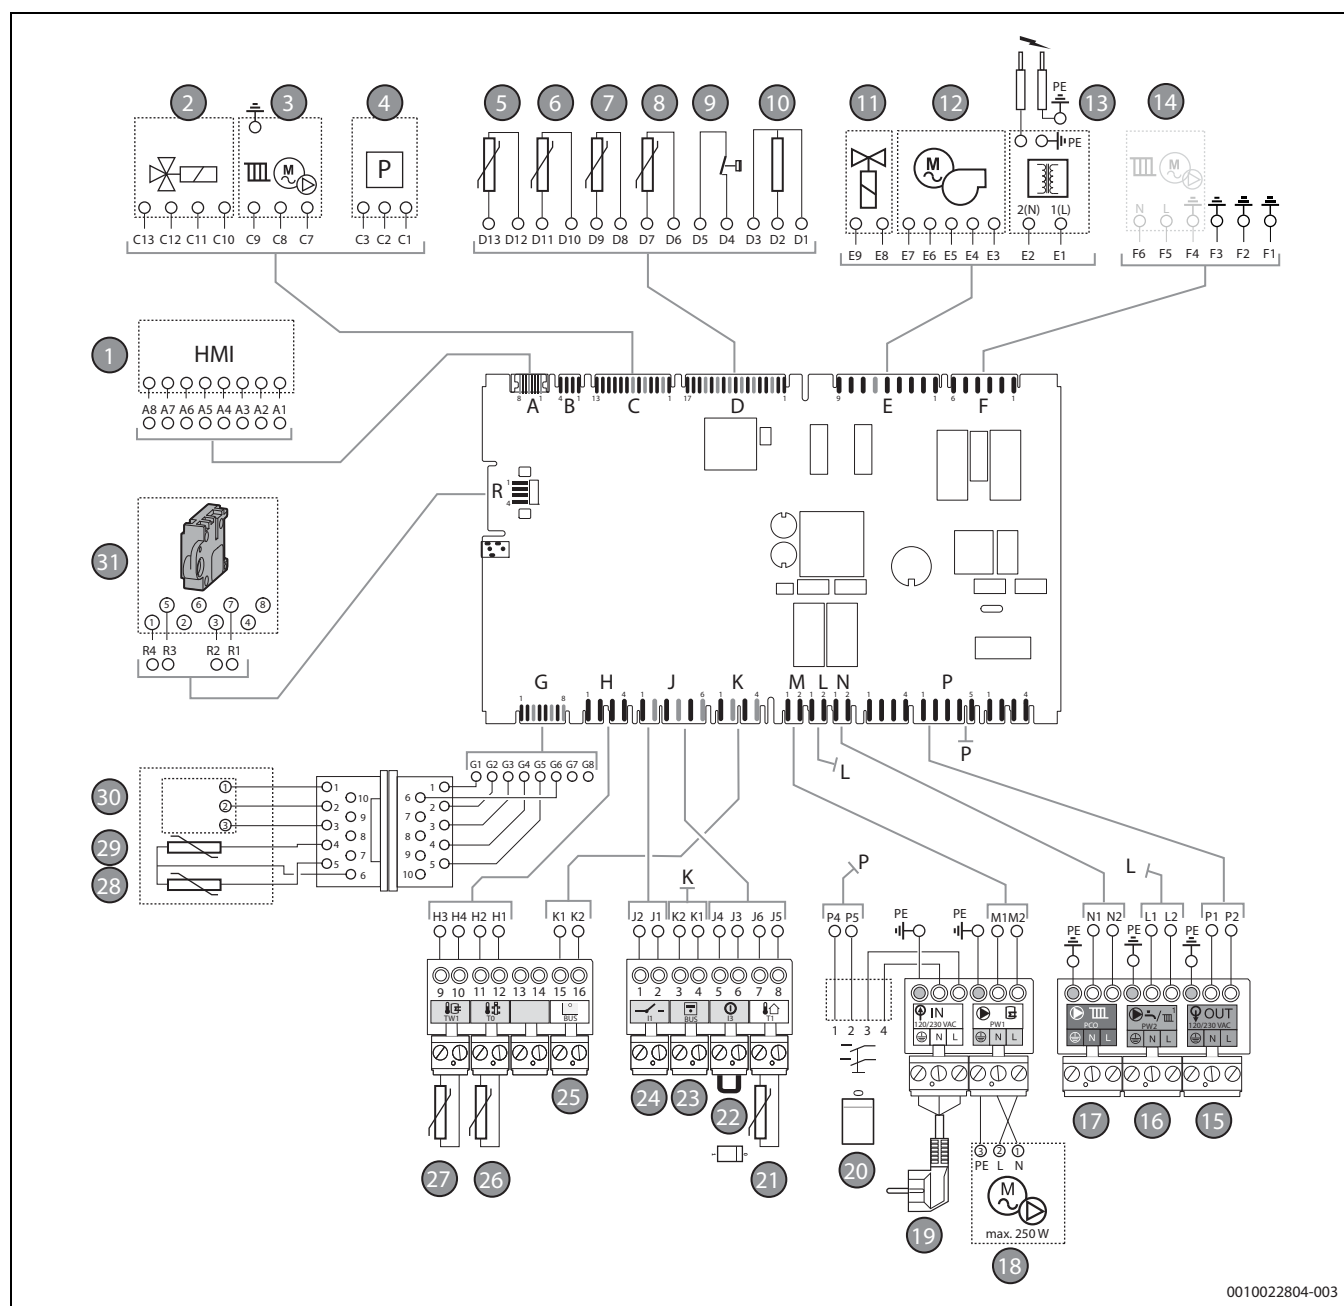

0010022804-003

Bild 6 Leiterplatte

- | | |
|---|--|
| [1] HMI BC30 (Benutzerschnittstellen) | [20] Schalter Ein/Aus |
| [2] 3-Wege-Ventil Wärmeblock | [21] Außentemperaturfühler |
| [3] Heizungspumpe | [22] Externer Schaltkontakt, potenzialfrei |
| [4] Druckfühler | [23] EMS Powerbus |
| [5] Warmwasser-Temperaturfühler | [24] Potentialfreier Kontakt/Wärmeanfrage |
| [6] Rücklauf-Temperaturfühler | [25] EMS-Bus |
| [7] Sicherheitstemperturfühler | [26] Temperaturfühler hydraulische Weiche |
| [8] Vorlauf-Temperaturfühler | [27] Externer Speichertemperaturfühler |
| [9] Sicherheitstemperturbegrenzer | [28] Warmwasserspeicher-Temperaturfühler |
| [10] Überwachungselektrode | [29] Schichtladespeicher-Temperaturfühler |
| [11] Gasarmatur | [30] Strömungsfühler |
| [12] Gebläse | [31] Kodierstecker |
| [13] Zündeinrichtung | |
| [14] Nicht verwendet | |
| [15] Netz 230 V _{AC} | |
| [16] Zirkulationspumpe | |
| [17] Geräteinterne Heizungspumpe | |
| [18] Speicherladepumpe/externes 3-Wege-Ventil 230 V _{AC} | |
| [19] Netzstecker 230 V _{AC} | |

2.12 Technische Daten

	Einheit	Logamax plus GB192 i				
		15 V2	25	30 T40S	35	45
Maximale Wärmebelastung G20 [Q _n (Hi)]	kW	17,0	24,1	30,2	34,4	43,5
Maximale Wärmebelastung G25 [Q _n (Hi)]	kW	13,8	19,6	24,6	28,0	35,5
Maximale Wärmebelastung G31 [Q _n (Hi)]	kW	17,0	21,4	30,2	34,4	40,8
Minimale Wärmebelastung G20 [Q _n (Hi)]	kW	2,7	2,7	5,1	5,1	6,3
Minimale Wärmebelastung G25 [Q _n (Hi)]	kW	2,2	2,2	4,2	4,2	5,1
Minimale Wärmebelastung G31 [Q _n (Hi)]	kW	2,7	2,7	5,1	5,1	6,3
Nennwärmeleistung (P _n) 80/60 °C für Erdgas G20	kW	16,7	23,6	29,6	33,7	42,0
Nennwärmeleistung (P _n) 80/60 °C für Erdgas G25	kW	13,6	19,4	24,1	27,5	34,2
Nennwärmeleistung (P _n) 80/60 °C für Propan G31	kW	16,7	23,6	29,6	33,7	39,3
Nennwärmeleistung (P _n) 50/30 °C für Erdgas G20	kW	18	25	31	35	45
Nennwärmeleistung (P _n) 50/30 °C für Erdgas G25	kW	14,7	20,4	25,3	28,5	36,7
Nennwärmeleistung (P _n) 50/30 °C für Propan G31	kW	18	25	31	35	42,3
Maximale Leistung Warmwasser G20	kW	19,3	24,1	34,4	34,4	43,5
Maximale Leistung Warmwasser G25	kW	15,7	19,6	28,0	27,5	35,5
Maximale Leistung Warmwasser G31	kW	19,3	24,1	34,4	34,4	40,8
Kesselwirkungsgrad maximale Leistung (P _n max) - 80/60 °C	%	97,9	98,6	97,9	96,5	97,4
Kesselwirkungsgrad maximale Leistung (P _n max) - 50/30 °C	%	106,2	103,7	104,2	101,7	102
Kesselwirkungsgrad bei 30% Teillast (P _n = 30%) - 40/30 °C (Hi) (laut EN 15502)	%	110	109,6	109,5	109,7	110
Heizkreis						
Maximale Vorlauftemperatur	°C	88				
Restförderhöhe bei ΔT = 20K	mbar	250	216	200	210	196
Maximaler Betriebsdruck Gerät	bar	3				
Wasserinhalt Wärmeblock	l	1,37				
Warmwasser						
Spezifische Zapfmenge (D) bei ΔT = 30K (laut EN 13203-1)	l/min	–	–	21,0	–	–
Minimaler Anschlussdruck Warmwasser	bar	–	–	1	–	–
Maximaler Anschlussdruck Warmwasser	bar	–	–	10	–	–
Maximaler Warmwassertemperatur	°C	60				
Rohranschlüsse						
Anschluss Gas	Zoll	R½"				
Anschluss Heizwasser	mm	Ø 28, Klemmringverschraubung 28 – R1" /G1 liegt bei				
Anschluss Kondensat	mm	Ø 30				
Anschluss Warmwasserspeicher	mm	–	–	Ø 15 ¹⁾	–	–
Abgaswerte laut EN 13384						
Abgastemperatur 80/60 °C, Volllast	°C	59	62	69	69	69
Abgastemperatur 50/30 °C, Volllast	°C	42	46	51	48	50
Abgastemperatur 50/30 °C, Teillast	°C	31	30	31	30	30
CO ₂ (O ₂)-Gehalt, bei Erdgas G20, Volllast	%	9,5 (4)				
CO ₂ (O ₂)-Gehalt, bei Erdgas G25, Volllast	%	7,5 (7,3)				
CO ₂ (O ₂)-Gehalt, bei Propan G31, Volllast	%	10,8 (4,6)				
CO ₂ (O ₂)-Gehalt, bei Erdgas G20, Teillast	%	8,6 (5,5)				
CO ₂ (O ₂)-Gehalt, bei Erdgas G25, Teillast	%	6,9 (8,2)				
CO ₂ (O ₂)-Gehalt, bei Propan G31, Teillast	%	10,2 (5,5)				
Freier Förderdruck des Gebläses, Standard-Abgassysteme	Pa	59 (122 ²⁾)	97 (122)	101 (122)	101	119
Freier Förderdruck des Gebläses, lange Abgassysteme 60/100	Pa	59 (140)	97 (190)	82 (187)	187	---
Abgasmassenstrom, Volllast, maximale Belastung (Warmwasser)	g/s	8,6	10,7	15,3	15,3	17,5
Abgasanschluss						
Abgaswertegruppe für LAS		G61				
Ø Abgasanlage raumluftabhängig	mm	80				
Ø Abgasanlage raumluftunabhängig	mm	80/125 konzentrisch				
Elektrische Daten						
Versorgungsspannung, Frequenz	V	230/50 Hz				

	Einheit	Logamax plus GB192 i				
		15 V2	25	30 T40S	35	45
Elektrische Schutzart		IP X4D (XOD; B _{23(p)} ; B ₃₃)				
Maximale elektrische Leistungsaufnahme	W	45	77	68	98	140
Minimale elektrische Leistungsaufnahme	W	20	18	18	18	20
Energieeffizienz-Index (EEI)		≤ 0,23				
Einstellungswerte						
Nenn-Anschlussdruck für Erdgas G20 (zugelassener Bereich)	mbar	20 (17 - 25)				
Nenn-Anschlussdruck für Erdgas G25 (zugelassener Bereich)	mbar	25 (20 - 30)				
Nenn-Anschlussdruck für Propan G31 (zugelassener Bereich)	mbar	37 (25 - 45)				
Geräteabmessungen und Gewicht						
Höhe × Breite × Tiefe	mm	735 × 520 × 425		735 × (520+400) × 425	735 × 520 × 425	
Gewicht	kg	48		73 (48+25)	48	51
Kondensat						
Maximale Kondensatmenge (TR = 30 °C)	l/h	2,0	2,5	3,5	3,5	5
pH-Wert ca.	pH	4,5 - 8,5				

1) Klemmringverschraubung 15 - G ½" liegt bei.

2) Siehe Kapitel 2.14.1 "Kodierstecker-Nummern Heizgeräte", Seite 11.

Tab. 3 Technische Daten

2.13 Produktdaten zum Energieverbrauch

Die Produktdaten zum Energieverbrauch finden Sie in der Bedienungsanleitung für den Betreiber.

2.14 Gasdaten

Gasanschlusswerte

Gasart	Einheit	Gasanschlusswerte bei 1013 mbar				
		15 kW	25 kW	30 kW ¹⁾	35 kW	45 kW
Erdgas E, H, E _s mit 34,01 MJ/ m ³ bei 15 °C	m ³ /h	2,05	2,55	3,64	3,65	4,60
Erdgas LL, L, E _i mit 29,05 MJ/ m ³ bei 15 °C	m ³ /h	2,38	2,97	4,23	4,23	5,35
Propan 3P mit 88 MJ/ m ³ bei 15 °C	m ³ /h	0,79	0,98	1,40	1,40	1,66

1) Für Logamax plus GB192-30 iT40SWH

Tab. 4 Gasanschlusswerte bei 1013 mbar

Gas-Anschlussdrücke

Gasart	Min. [mbar]	Max. [mbar]	Gas-Nenn- druck [mbar]
Erdgas G20	17	25	20
Erdgas G25	20	30	25
Propan G31	25	45	37

Tab. 5 Gas-Anschlussdrücke

Gasart

Gasart	Gas-Kategorie	Gas-Familie	Gas-Nenn- druck [mbar]	Grundeinstel- lung [mbar]
Erdgas	2E _s	G20/G25	20/25	20
Propan ¹⁾	3P	G31	37	37

1) Umrüstung erforderlich; Umstellung auf 3P nur durch den Dienst nach Verkauf My Service.

Tab. 6 Gasart

2.14.1 Kodierstecker-Nummern Heizgeräte



Für das Abgaszubehör 60/100 können die maximalen Rohrlängen durch einen anderen Kodierstecker verlängert werden. Für weitere Informationen siehe die betreffende Installationsanleitung des Abgaszubehörs.

Gerätetyp Logamax plus	Kodierstecker			
	Standard- Abgassysteme		lange Abgassysteme	
	Erdgas	Propan	Erdgas	Propan
GB192-15 i(W) HV2	1710	1711	1538	1539
GB192-25 i(W) H	1456	1545	1604	1605
GB192-30 iT40S WH	1459	1548	1578	1579
GB192-35 iW H	1457	1546	–	–
GB192-45 iW H	1555	1558	–	–

Tab. 7 Kodierstecker-Nummern Heizgerät

2.15 Restförderhöhe

Die Restförderhöhe ist abhängig von der Einstellung in der Bedieneinheit und vom Gerätetyp.

Einstellung 0: Modulation zwischen maximaler und minimaler Kennlinie proportional zur Geräteleistung (p = leistungsgeregelt).

Bei Verwendung einer hydraulischen Weiche muss die Einstellung 0 gewählt werden. Bei den sonstigen Einstellungen ist der Druck konstant. Siehe Legende unter den Diagrammen.

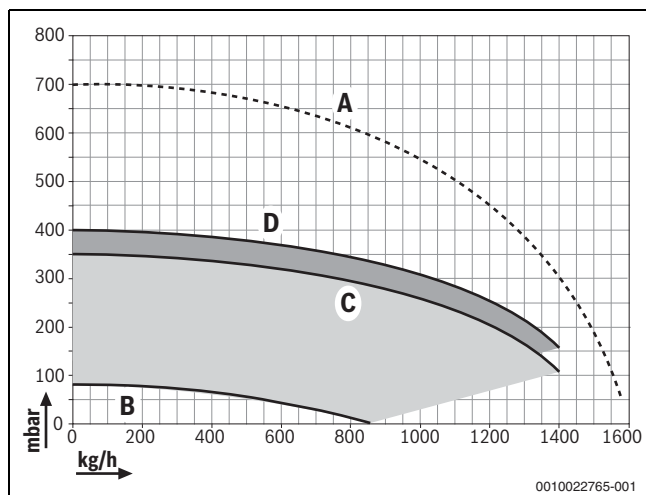


Bild 7 Restförderhöhe bei Einstellung 0

- [A] maximale Modulation
 [B] minimale Modulation
 [C] Grundeinstellung Modulation für 15-35 kW
 [D] Grundeinstellung Modulation für 45 kW
 [mbar] Restförderhöhe
 [kg/h] Durchfluss

Sonstige Einstellungen (1-6) sind Druckkonstantenwerte. In das nachstehende Diagramm sind die betroffene Druckkonstantenwerte dargestellt.

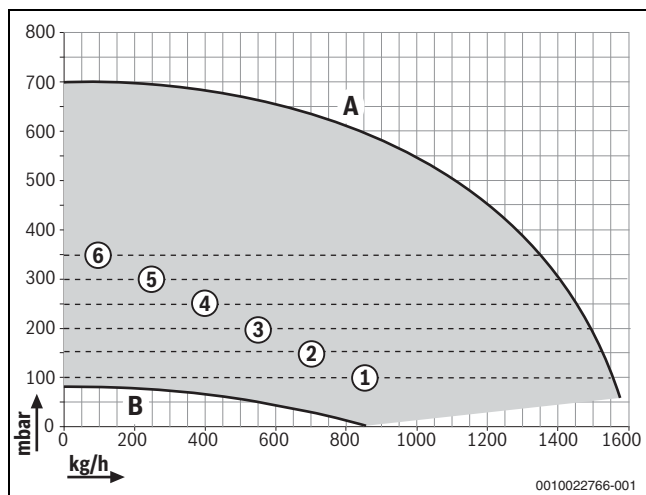


Bild 8 15-35 kW: Restförderhöhe bei Einstellung 1 - 6

- [A] maximale Modulation
 [B] minimale Modulation
 [mbar] Restförderhöhe
 [kg/h] Durchfluss
 [1-6] Einstellung Druckkonstantenwerte

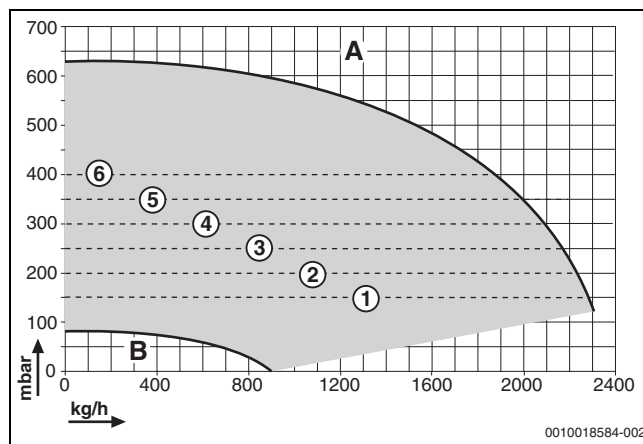


Bild 9 45 kW: Restförderhöhe bei Einstellung 1 - 6

- [A] maximale Modulation
 [B] minimale Modulation
 [mbar] Restförderhöhe
 [kg/h] Durchfluss
 [1-6] Einstellung Druckkonstantenwerte

2.16 Widerstandsdiagramm für Temperaturfühler

Anhand der Diagramme kann abgelesen werden, ob eine Übereinstimmung zwischen Temperatur und Widerstandswert vorliegt.

- Heizungsanlage vor jeder Messung stromlos schalten.
- Anschlussklemme des Temperaturfühlers demontieren.
- Widerstand am Kabelende des Temperaturfühlers messen.
- Temperatur des Temperaturfühlers messen.

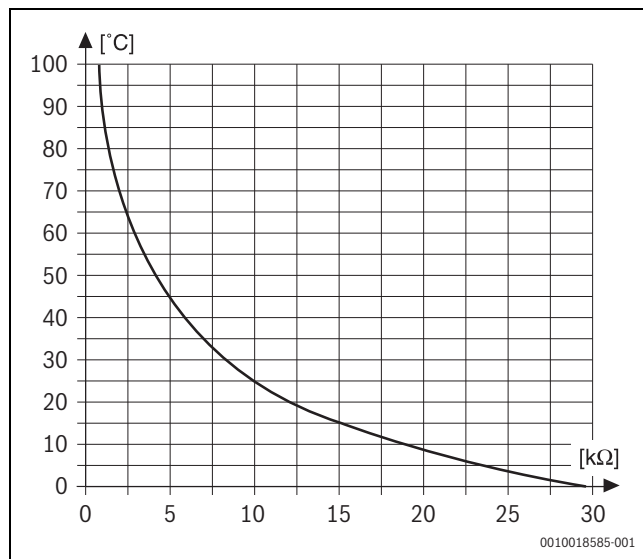


Bild 10 Widerstandskennlinie Temperaturfühler (ausgenommen die Außentemperaturfühler)

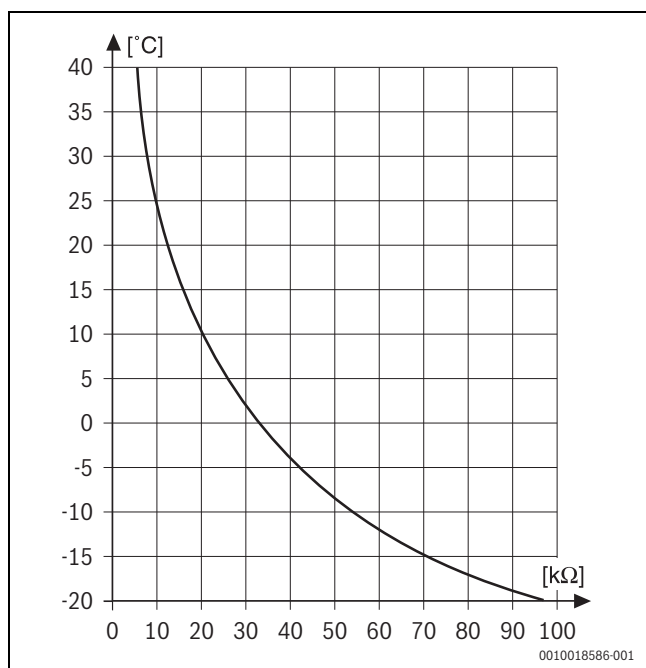


Bild 11 Widerstandskennlinie für Außentemperaturfühler

2.17 Kondensatzusammensetzung

Stoff	Wert [mg/l]
Ammonium	1,2
Blei	≤ 0,01
Cadmium	≤ 0,001
Chrom	≤ 0,005
Halogen-Kohlenwasserstoff	≤ 0,002
Kohlenwasserstoff	0,015
Kupfer	0,028
Nickel	0,15
Quecksilber	≤ 0,0001
Sulfat	1
Zink	≤ 0,015
Zinn	≤ 0,01
Vanadium	≤ 0,001

Tab. 8 Kondensatzusammensetzung

3 Vorschriften

3.1 Vorschriften zu Gasanlagen

Beachten Sie für eine vorschriftsmäßige Installation und den Betrieb des Produkts alle geltenden nationalen und regionalen Vorschriften, technischen Regeln und Richtlinien.

Das Dokument 6720807972 enthält Informationen zu geltenden Vorschriften. Zur Anzeige können Sie die Dokumentsuche auf unserer Internetseite verwenden. Die Internetadresse finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.

3.2 Genehmigungs- und Informationspflicht

Wenn erforderlich:

- Installation des Geräts beim zuständigen Gasversorgungsunternehmen anzeigen und genehmigen lassen.
- Regional bedingte Genehmigungen für die Abgasanlage und den Kondensatanschluss an das öffentliche Abwassernetz beantragen.
- Vor Montagebeginn die Abwasserbehörde informieren.

3.3 Gültigkeit der Vorschriften

Geänderte Vorschriften oder Ergänzungen sind ebenfalls zum Zeitpunkt der Installation gültig und müssen erfüllt werden.

4 Transport



VORSICHT

Personen- und Geräteschäden durch unsachgemäßes Heben.

- Zum Heben des Geräts sind mindestens 2 Personen erforderlich.
- Gerät nur an den Seiten anfassen und nicht am Bedienfeld oder am Abgasrohranschluss (→ Bild 12).
- Anbringung des Geräts auf einer Sackkarre und Verriegelung mit einem Spannband.
- Gerät zum Aufstellort transportieren.

4.1 Gerät auspacken

- Verpackungsmaterial entfernen und entsorgen.



Styrorboden erst entfernen, nachdem das Gerät aufgehängt worden ist. Solange das Gerät noch nicht hängt, kann das Gerät sicher auf dem Boden abgestellt werden. Die Anschlüsse sind so vor Beschädigung und/oder Verschmutzung geschützt.

- Konzentrischen Abgasadapter an der Oberseite des Geräts abdecken.

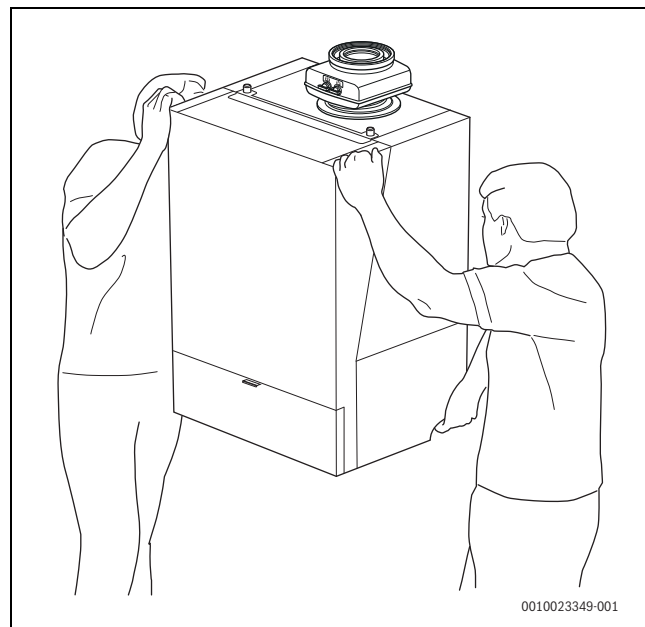


Bild 12 Ordnungsgemäßes Heben und Tragen des Geräts

5 Installation



WARNUNG

Lebensgefahr durch Explosion!

Austretendes Gas kann zu einer Explosion führen.

- Arbeiten an gasführenden Teilen nur von einer zugelassenen Fachkraft durchführen lassen.
- Vor den Arbeiten an gasführenden Teilen: Gashahn schließen.
- Gebrauchte Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.
- Nach den Arbeiten an gasführenden Teilen: Dichtheitsprüfung durchführen.

**WARNUNG****Lebensgefahr durch Vergiftung!**

Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen führen.

- ▶ Nach Arbeiten an abgasführenden Teilen: Dichtheitsprüfung durchführen.

**WARNUNG****Explosionsgefahr.**

- ▶ Arbeiten an gasführenden Teilen nur von zugelassenen Fachleute durchführen lassen.
- ▶ Vor den Arbeiten an gasführenden Teilen: Gashahn schließen.
- ▶ Gebrauchte Dichtungen durch neue Dichtungen ersetzen.
- ▶ Nach den Arbeiten an gasführenden Teilen: Dichtheitsprüfung durchführen.



Montage, Gas-, Abgas- und elektrische Anschlüsse und Inbetriebnahme der Anlage müssen von einem zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden.

5.1 Voraussetzungen

- ▶ Vor der Installation Genehmigungen des Gasversorgungsunternehmens und des Schornsteinfegermeisters einholen.
- ▶ Offene Heizungsanlagen in geschlossene Systeme umbauen.
- ▶ Um Gasbildung zu vermeiden, keine verzinkten Heizkörper und Rohrleitungen verwenden.
- ▶ Wenn die Baubehörde eine Neutralisationseinrichtung fordert, die Buderus Neutralisationseinrichtung (Zubehör) verwenden.
- ▶ Bei Flüssiggas ein Druckregelgerät mit Sicherheitsventil einbauen.

Schwerkraftheizungen

- ▶ Gerät über hydraulische Weiche mit Schlammabscheider an das vorhandene Rohrnetz anschließen.

Fußbodenheizungen

- ▶ Zulässige Vorlauftemperaturen für Fußbodenheizungen beachten.
- ▶ Bei Verwendung von Kunststoffleitungen diffusionsdichte Rohrleitungen verwenden oder eine Systemtrennung durch Wärmetauscher durchführen.

Oberflächentemperatur

Die maximale Oberflächentemperatur des Geräts liegt unter 85 °C. Daher sind keine besonderen Schutzmaßnahmen für brennbare Baustoffe und Einbaumöbel erforderlich. Landesspezifische Bestimmungen beachten.

**GEFAHR****Lebensgefahr durch Explosion!**

Eine erhöhte und dauerhafte Ammoniakkonzentration kann zu Spannungsrissskorrosionen an Messing-Teilen führen (z. B. Gashähne, Überwurfmuttern). In der Folge besteht Explosionsgefahr durch Gasaustritt.

- ▶ Gasgeräte nicht in Räumen mit einer erhöhten und dauerhaften Ammoniakkonzentration verwenden (z. B. Viehställe oder Lagerräume für Düngemittel).
- ▶ Falls der Kontakt mit Ammoniak unvermeidbar ist: Sicherstellen, dass keine Messing-Teile verbaut sind.

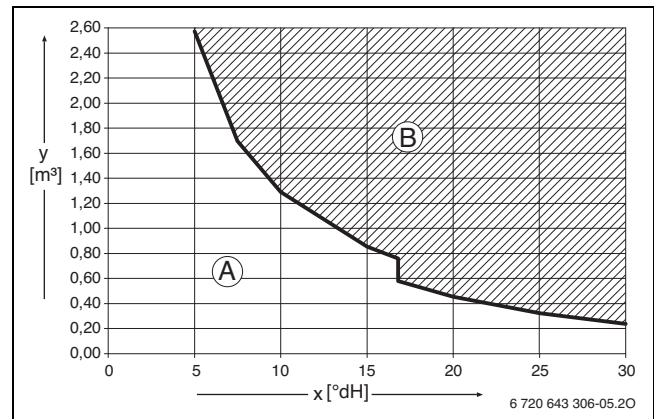
5.2 Füll- und Ergänzungswasser**Wasseraufbereitung**

Bild 13 Anforderungen an Füll- und Ergänzungswasser in °dH für Geräte < 50 kW

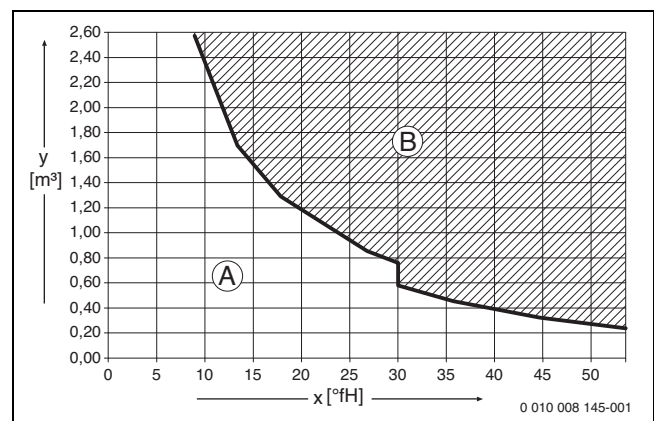


Bild 14 Anforderungen an Füll- und Ergänzungswasser in °fH für Geräte < 50 kW

- x Gesamthärte
y Maximal mögliches Wasservolumen über die Lebensdauer des Wärmeerzeugers in m³
- A Unbehandeltes Leitungswasser kann verwendet werden.
B Vollentsalztes Füll- und Ergänzungswasser mit einer Leitfähigkeit von $\leq 10 \mu\text{S}/\text{cm}$ verwenden.

Empfohlene und freigegebene Maßnahme zur Wasseraufbereitung ist die Vollentsalzung des Füll- und Ergänzungswassers mit einer Leitfähigkeit $\leq 10 \text{ Microsiemens}/\text{cm}$ ($\leq 10 \mu\text{S}/\text{cm}$). Statt einer Wasseraufbereitungsmaßnahme kann auch eine Systemtrennung direkt hinter dem Wärmeerzeuger mit Hilfe eines Wärmetauschers vorgesehen werden.

Weitere Informationen zur Wasseraufbereitung können Sie beim Hersteller erfragen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite dieser Anleitung.

5.3 Gerät montieren**HINWEIS****Geräteschaden durch Beschädigung.**

- ▶ Gerät nicht an der Klappe des Bedienfeldes oder dem Abgasadapter hochheben.

HINWEIS**Schaden am Gerät durch falsches Heben.**

- Das Heizgerät nicht am Bedienfeld oder Abgasadapter fassen, sondern mit einer Hand an der Unterseite und mit der anderen Hand an der Oberseite des Heizgeräts.



Das Gerät darf ausschließlich an der Wand hängend oder an einem Befestigungsprofil montiert werden. Bei leichter Wandkonstruktion können Resonanzen auftreten.

- Tragfähigkeit der Wand für die Montage des Geräts prüfen. Die Wand muss das Gerät tragen können.
- Bei Bedarf eine stärkere Konstruktion anfertigen.
- Montageposition bestimmen (→ Kapitel 2.10 "Abmessungen", Seite 8).
- Mit Hilfe einer Aufhängeschiene und einer Wasserwaage die Bohrlöcher anzeichnen [1].
- Löcher entsprechend der Dübelgröße bohren [2].
- Mitgelieferte Dübel in die Bohrlöcher stecken [3].
- Aufhängeschiene mit 2 mitgelieferten Schrauben waagrecht montieren [4].
- Gerät zu zweit an Ober- und Unterseite anheben und das Gerät in die Aufhängeschiene hängen.

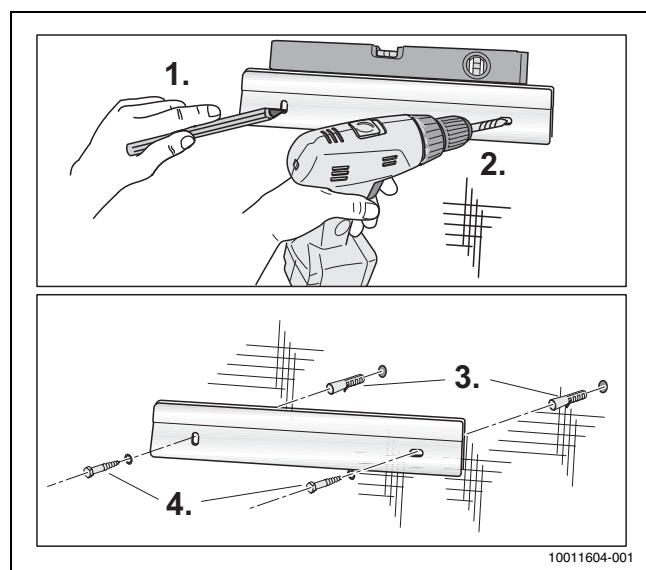


Bild 15 Aufhängeschiene montieren

- Gerät mit der Einstellschraube [1] und einer Wasserwaage ausrichten.

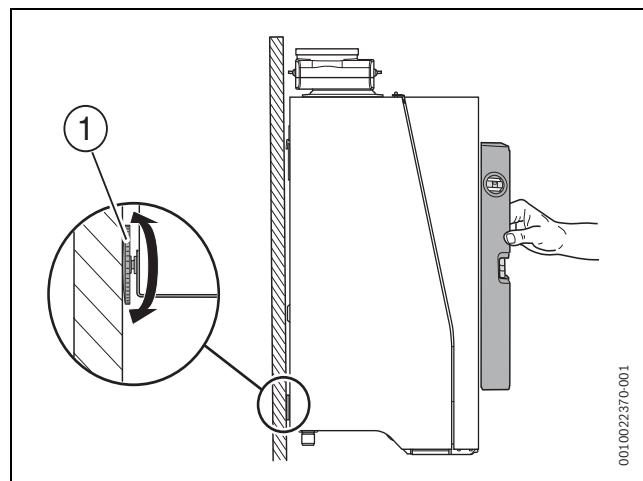


Bild 16 Ausrichten des Geräts

5.4 Warmwasserspeicher montieren

(Nur bei GB192-30iT40SWHB192-30iT40SWH.)

- Verpackung entfernen.
- Warmwasserspeicher an Vorder- und Unterseite anheben.
- Speicher rechts neben dem Gerät in die Aufhängeschiene hängen.
- Auf der Aufhängeschiene befinden sich Markierungen [1].

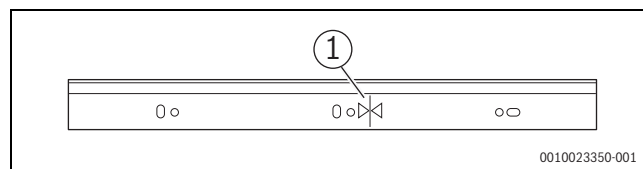


Bild 17 Markierung zum Positionieren des Warmwasserspeichers

- Warmwasserspeicher mit der Einstellschraube [1] auf gleicher Höhe mit dem Gerät ausrichten.

5.5 Rohrleitungen anschließen

5.5.1 Gasleitung montieren



WARNUNG

Explosionsgefahr.

- Arbeiten an gasführenden Teilen dürfen nur von autorisierten Gas-technik-Installateuren ausgeführt werden.



Wir empfehlen den Einbau eines Gasfilters in die Gasleitung.

- Die landesspezifischen Normen und Vorschriften für den Gasanschluss einhalten.
- Gasanschluss nach belgischer Norm NBN B 51-006, NBN B 61-002 und NBN D 51-003 anschließen.
- Gasanschluss am Gerät mit zugelassenem Dichtmittel eindichten.

- Gashahn [1] in die Gasleitung (GAS) montieren.

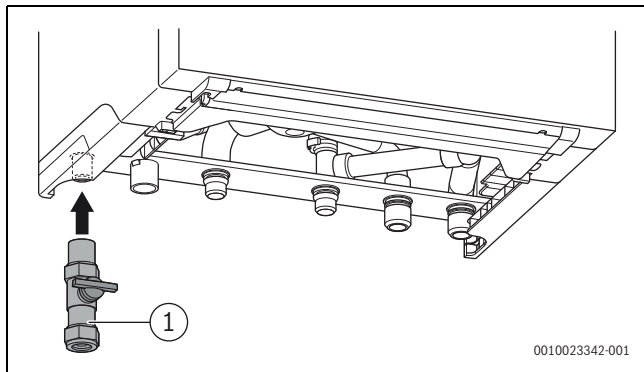


Bild 18 Gasanschluss herstellen

[1] Gashahn

- Gasleitung spannungsfrei am Gasanschluss anschließen.

5.5.2 Verkleidung öffnen

Gerät

- Bedienfeld herunterklappen [1].
- Befestigungsschrauben [2] lösen.
- Unterseite Verkleidung Gerät nach vorne kippen.
- Verkleidung an der Unterseite etwas anheben und entfernen [3].

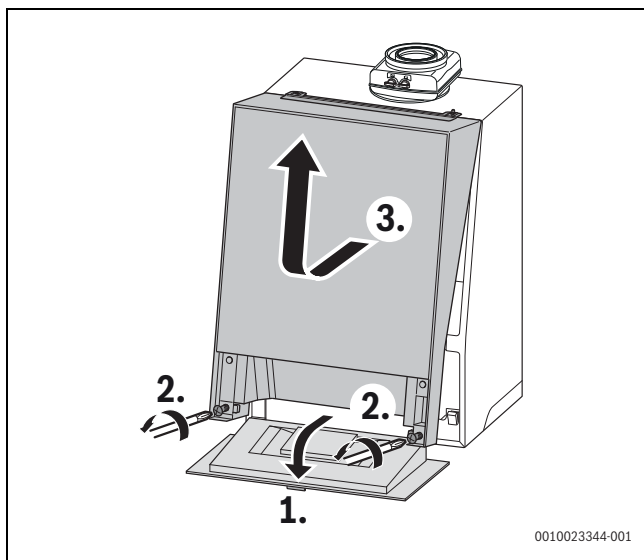


Bild 19 Verkleidung Gerät demontieren

Schichtladespeicher

(Nur beim Logamax plus GB192-30 iT40S.)

- Verkleidung nach vorne kippen.
- Verkleidung des Schichtladespeichers an der Unterseite etwas anheben und entfernen.

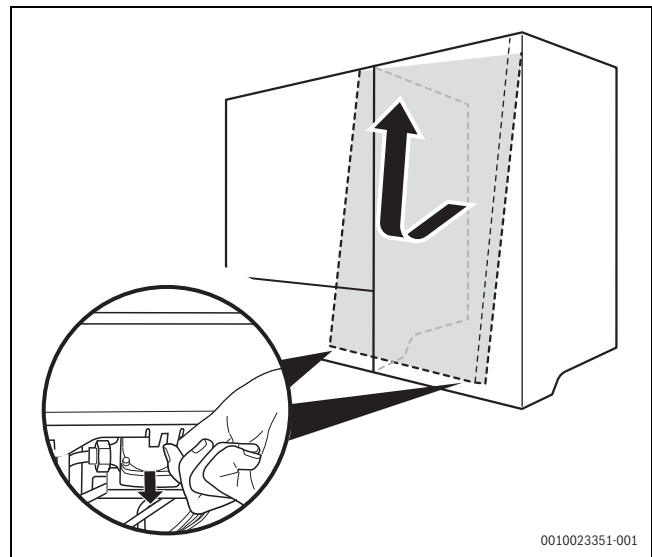


Bild 20 Verkleidung Schichtladespeicher demontieren

5.5.3 Anschluss der Rohrverbindungen des Warmwasserspeichers T40S

- Gummidichtungen des Vorlauf- und Rücklaufrohrs des Warmwasserspeichers leicht einfetten.

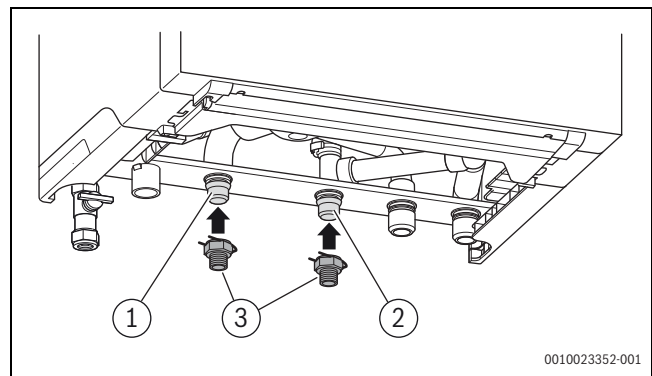


Bild 21 Rohrleitungen für Warmwasserspeicher T40S montieren

- [1] Speichervorlauf
- [2] Speicherrücklauf
- [3] Schnellanschluss Klick auf G 3/4"

- Vorlaufrohr [1] spannungsfrei am Anschluss für den Speichervorlauf und am Plattenwärmetauscher im Speicher montieren.
- Rücklaufrohr [2] spannungsfrei am Anschluss für den Speicherrücklauf und am Plattenwärmetauscher im Speicher montieren.

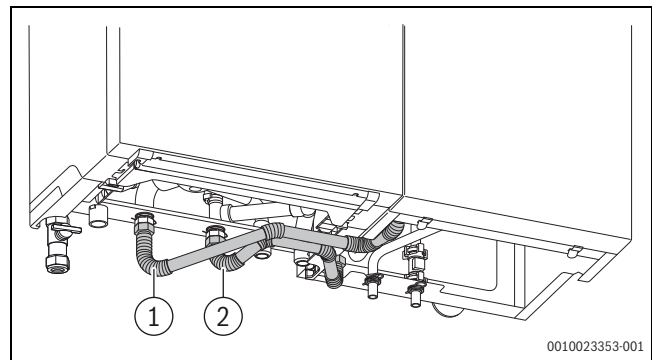


Bild 22 Warmwasserspeicher T40S und Gerät verbinden

- [1] Vorlaufrohr
- [2] Rücklaufrohr

- Kontrollieren, ob die Haltefedern korrekt eingerastet sind.

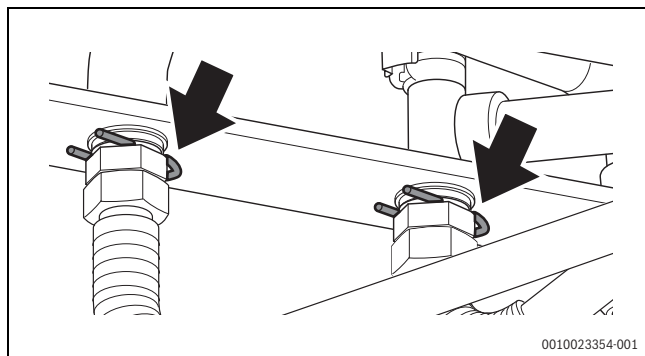


Bild 23 Kontrolle der Rohrverbindungen

5.5.4 Anschluss der Heizwasserrohrverbindungen



Zum Schutz der gesamten Anlage empfehlen wir den Einbau eines Wasserfilters in das Rücklaufrohr. Bei Anschluss des Geräts an eine ältere Heizungsanlage ist der Einbau erforderlich.

- Unmittelbar vor und nach dem Wasserfilter einen Wartungshahn für die Filterreinigung einbauen.

Ein Bypass in der Heizungsanlage ist nicht erforderlich.

- Wenn eine Verbindung von Ø 28 mm auf G 1" hergestellt wird, kann die mitgelieferte Klemmringverschraubung [1] verwendet werden.
- Empfehlung: Für die Wartung und Instandhaltung im Vor- und Rücklauf je einen Wartungshahn [2, 3] (Zubehör Heizkreisanschluss) einbauen.
- Vorlaufrohr mit eingelegter Gummidichtung spannungsfrei am Anschluss für den Heizungsanlauf [2] montieren.
- Rücklaufrohr mit eingelegter Gummidichtung spannungsfrei am Anschluss für den Heizungsanlauf [3] montieren.

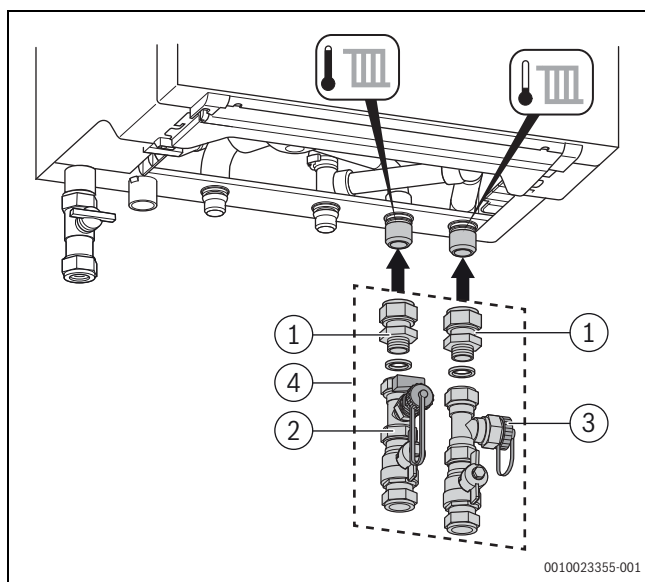


Bild 24 Anschluss der Heizwasserrohre am Gerät

- [1] Klemmringverschraubung Ø 28 mm auf G 1"
- [2] Wartungshahn (Heizungsvorlauf)
- [3] Wartungshahn (Heizungsrücklauf)
- [4] Heizkreisanschluss-Satz mit Füll- und Entleerhahn (Zubehör)

5.5.5 Größe des integriertes Ausdehnungsgefäßes prüfen (Zubehör Heizungsausdehnungsgefäß 14 l)



Zubehör Heizungsausdehnungsgefäß nicht möglich bei 45 kW Geräten.

Das folgende Diagramm ermöglicht die überschlägige Schätzung, ob das Heizungsausdehnungsgefäß 14 l ausreicht oder ein anderes bzw. zusätzliches Ausdehnungsgefäß benötigt wird (nicht für Fußbodenheizung).

Für die gezeigten Kennlinien wurden folgende Eckdaten berücksichtigt:

- 1 % Wasservorlage im Ausdehnungsgefäß oder 20 % des Nennvolumens im Ausdehnungsgefäß
- Arbeitsdruckdifferenz des Sicherheitsventils von 0,5 bar
- Vordruck des Ausdehnungsgefäßes entspricht der statischen Anlagenhöhe über dem Heizgerät
- maximaler Betriebsdruck: 3 bar.

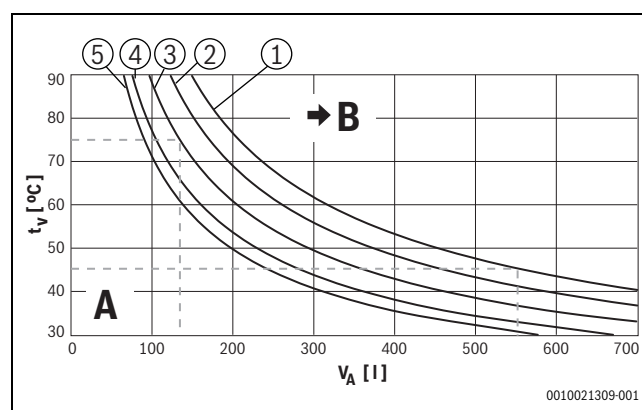


Bild 25 Kennlinien des Ausdehnungsgefäßes, Heizungsausdehnungsgefäß 14 l

- [1] Vordruck 0,5 bar
- [2] Vordruck 0,75 bar (Grundeinstellung)
- [3] Vordruck 1,0 bar
- [4] Vordruck 1,2 bar
- [5] Vordruck 1,3 bar
- [A] Arbeitsbereich des Ausdehnungsgefäßes
- [B] Zusätzliches Ausdehnungsgefäß erforderlich
- [t_v] Vorlauftemperatur
- [V_A] Anlageninhalt in Litern

- Im Grenzbereich [A]: Genaue Gefäßgröße nach DIN EN 12828 ermitteln.
- Wenn der Schnittpunkt rechts neben der Kurve liegt [B]: Zusätzliches Ausdehnungsgefäß mit ausreichendem Volumen installieren.

5.5.6 Anschluss des Sicherheitsventils

Der Einbau eines bauseitigen Überströmventils ist nicht erforderlich, da im Gerät bereits ein Überströmventil eingebaut ist.

5.5.7 Heizwasserzirkulation

Ein Bypass in der Heizungsanlage ist nicht erforderlich.

5.5.8 Externen Warmwasserspeicher anschließen

Bei einem Gerät mit internem 3-Wege-Ventil (15/25/35 kW)

HINWEIS

Störung Warmwasserversorgung.

Es dürfen sich keine Rückschlagventile in den Anschlussleitungen des Warmwasserspeichers befinden.

- Wenn vorhanden: Rückschlagventil aus der Anschlussleitung des Warmwasserspeichers entfernen.

- Dichtungen in den Schnellanschluss einfetten.

- Schnellanschlüsse auf die Anschlüsse für den Speichervorlauf [1] und den Speicherrücklauf [2] stecken.

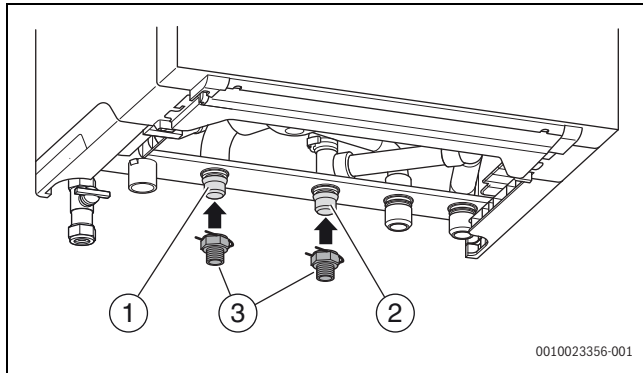


Bild 26 Rohrleitungen für externen Warmwasserspeicher montieren

- [1] Speichervorlauf
- [2] Speicherrücklauf
- [3] Schnellanschluss Klick auf G 3/4"

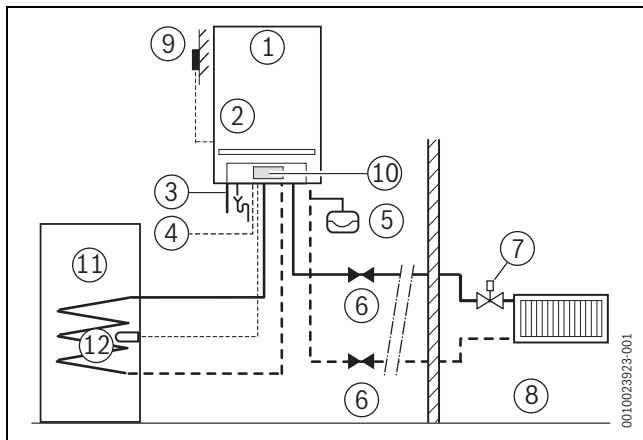


Bild 27 Anwendungsbeispiel mit außentemperaturgeführter Regelung und Warmwasserspeicher

- [1] Gerät
- [2] Sicherheitsventil
- [3] Gas
- [4] Spannungsversorgung 230 V
- [5] Ausdehnungsgefäß
- [6] Wartungshahn
- [7] Thermostatventil
- [8] Räume
- [9] Außentemperaturfühler
- [10] Regler, außentemperaturgeführt
- [11] Warmwasserspeicher
- [12] Warmwasser-Temperaturfühler Speicher

Wenn kein Warmwasserspeicher angeschlossen wird:

- Anschlüsse für den Speichervorlauf und den Speicherrücklauf mit einer Kurzschlussleitung [1] (Zubehör) verbinden.

- Stecker des internen 3-Wege-Ventils demontieren und den Warmwasserbetrieb ausschalten.

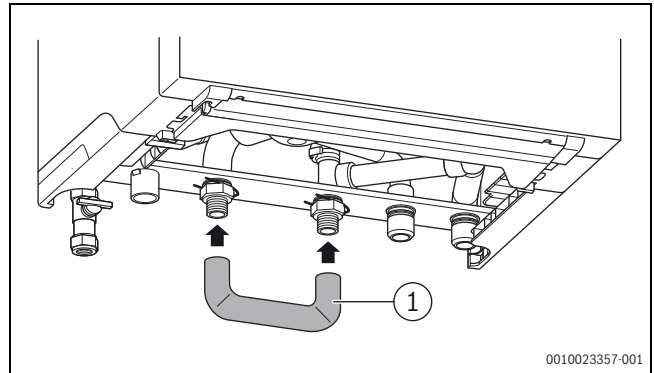


Bild 28 Betrieb ohne Warmwasserspeicher (230 V)

- [1] Kurzschlussleitung (Zubehör)

Bei einem Gerät ohne internes 3-Wege-Ventil (45 kW)

In diesem Fall kann ein externes 3-Wege-Ventil [2] verwendet werden. Das 3-Wege-Ventil muss bauseits wie folgt angeschlossen werden:

- AB: Vorlauf
- A: Speichervorlauf
- B: Vorlauf Heizungsanlage.

Das Gerät ist serienmäßig mit einer eingebauten Speichervorrangsregelung ausgestattet.

- 3-Wege-Ventil [2] und Speichertemperaturfühler [1] (Zubehör) am Gerät anschließen → Kapitel, Seite und Anschlussplan, Kapitel 2.11, Seite 9.

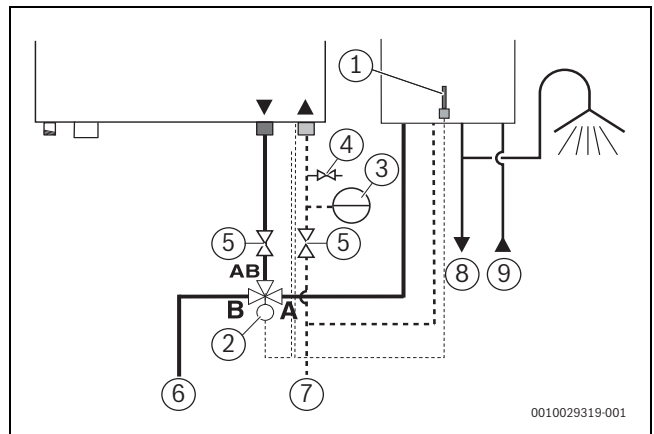


Bild 29 Externes 3-Wege-Ventil montieren

- [1] Speichertemperaturfühler
- [2] Externes 3-Wege-Ventil
- [3] Ausdehnungsgefäß
- [4] Füll- und Entleerhahn
- [5] Wartungshahn (in das Heizwasserrohr)
- [6] Vorlauf
- [7] Rücklauf
- [8] Warmwasser
- [9] Kaltwasser

5.5.9 Anschluss der Warm- und Kaltwasserrohre

- Klemmringverschraubung Ø 15 mm auf 1/2" am Warmwasseranschluss [1] des Warmwasserspeichers aufschrauben.
- Kaltwassersicherheitsgruppe (Überdrucksicherung mit eingebautem Rückschlagventil) in die Kaltwasserleitung einbauen. Der maximale Ansprechdruck darf 8 bar nicht überschreiten. Hiermit ist die Warmwasseranlage gegen hohe Drücke gesichert.

- Klemmringverschraubung Ø15 mm auf ½" am Kaltwasseranschluss [2] des Warmwasserspeichers aufschrauben.

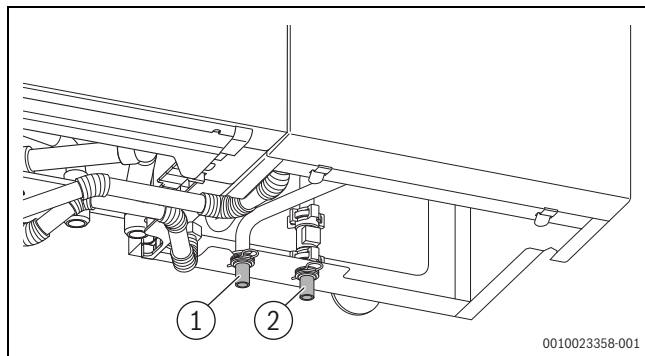


Bild 30 Wasseranschlüsse

- [1] Warmwasser
- [2] Kaltwasser

5.5.10 Montage der Kondensatableitung

HINWEIS

Wasserschäden

Durch überlaufendes Kondensat.

- Ableitungen nicht verändern oder verschließen.
- Schläuche nur mit Gefälle verlegen.

Das Kondensat und das evtl. aus dem Ausblaskanal austretende Wasser muss sicher abgeleitet werden.

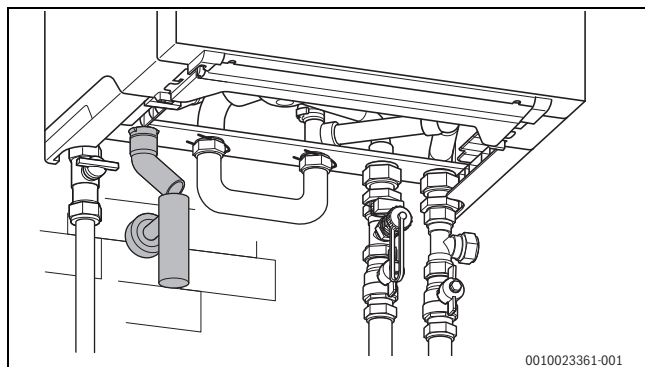


Bild 31 G-TA Kondensatsiphon (Zubehör)

- Kondensatsiphon montieren (G-TA Siphon, Zubehör)
- Für die Ableitung korrosionsbeständiges Material verwenden. Dazu gehören: Steinzeugrohre, Hart-PVC-Rohre, PVC-Rohre, PE HD Rohre, PP-Rohre ABS/ASA-Rohre, Gussrohre mit Innenemaillierung oder einer Beschichtung, Stahlrohre mit Kunststoffbeschichtung, nichtrostende Stahlrohre, Borsilikatrohre.
- Ableitung direkt auf einen Anschluss DN 40 montieren.

5.6 Abgasanschluss herstellen

Der konzentrische Adapter ist ab Werk vormontiert. Wenn die Installation es erfordert, kann der Adapter um 180° gedreht werden. Achten Sie darauf, dass der Adapter sich im Bajonettverschluss verriegelt.



Bei 180° gedrehtem Adapter befindet sich die Messstelle für CO/CO₂ auf der linken Seite des Abgasmessstutzens.

- Abgasleitung bis zum Anschlag in die Muffe schieben.



Für weitere Informationen siehe die betreffende Installationsanleitung des Abgaszubehörs.

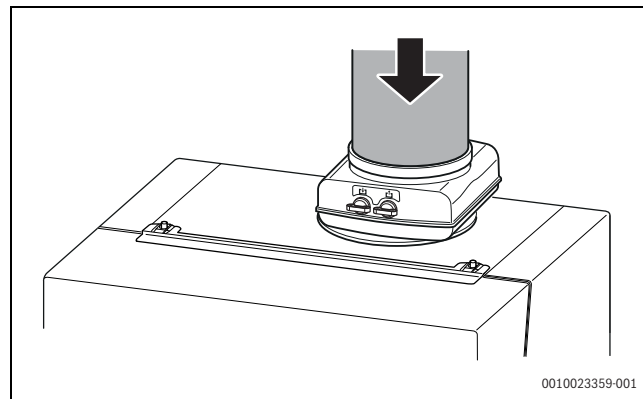


Bild 32

6 Abgasführung

6.1 Zulässige Abgaszubehöre

Die Abgaszubehöre für die in dieser Anleitung beschriebenen Abgassysteme sind Bestandteil der CE-Zulassung des Wärmeerzeugers.

Aus diesem Grund empfehlen wir die Verwendung der Buderus Originalzubehöre.

Bezeichnungen und Artikelnummern finden Sie im Gesamtkatalog.

6.2 Montagehinweise



GEFAHR

Vergiftung durch Kohlenmonoxid!

Austretendes Abgas führt zu lebensgefährlich hohen Kohlenmonoxid-Werten in der Atemluft

- Sicherstellen, dass Abgasrohre und Dichtungen nicht beschädigt sind.
- Bei der Montage der Abgasanlage ausschließlich vom Hersteller der Anlage zugelassene Gleitmittel verwenden.

- Abgaszubehör beim Auspacken auf Unversehrtheit prüfen.
- Installationsanleitung des Zubehörs beachten.
- Zubehör auf die erforderliche Länge kürzen. Den Schnitt senkrecht ausführen und die Schnittstelle entgraten.
- Mitgeliefertes Gleitmittel auf die Dichtungen auftragen.
- Zubehör bis zum Anschlag in die Muffe schieben.
- Waagrechte Abschnitte mit 3° Steigung (= 5,2 % oder 5,2 cm pro Meter) in Abgasströmungsrichtung verlegen.
- Gesamte Abgasleitung mit Rohrschellen sichern.
 - Eine Rohrschelle an jedem Rohr und an der Umlenkung in den senkrechten Abschnitt anbringen.
 - Maximalen Abstand zwischen zwei Rohrschellen ≤ 2 m einhalten.
 - Bei größerem Abstand weitere Rohrschellen anbringen.
- Nach Abschluss der Arbeiten Dichtheit prüfen.

Abgasführung über mehrere Geschosse

Wenn die Abgasführung mehrere Geschosse überbrückt, muss sie in einem Schacht erfolgen.

Anforderungen beim Einbau in einen vorhandenen Schacht

- Wenn die Abgasleitung in einen vorhandenen Schacht eingebaut wird, eventuell bestehende Anschlussöffnungen baustoffgerecht und dicht verschließen.

6.3 Prüföffnungen

Abgasanlagen müssen einfach und sicher gereinigt werden können. Es muss möglich sein:

- Querschnitt und Dichtheit der Rohrleitungen zu prüfen.
 - Einen für den sicheren Betrieb der Feuerungsanlage erforderlichen Querschnitt zwischen Abgasleitung und Schacht (Hinterlüftung) zu prüfen und zu reinigen.
- Landesspezifische Vorschriften und Normen beachten.

6.4 Abgasführung im Schacht

6.4.1 Anforderungen an den Schacht

- Landesspezifische Normen und Vorschriften beachten.
- Nicht brennbare, formbeständige Baustoffe mit der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer vorsehen.

6.4.2 Schachtmaße prüfen

- Prüfen Sie, ob der Schacht die zulässigen Maße aufweist.

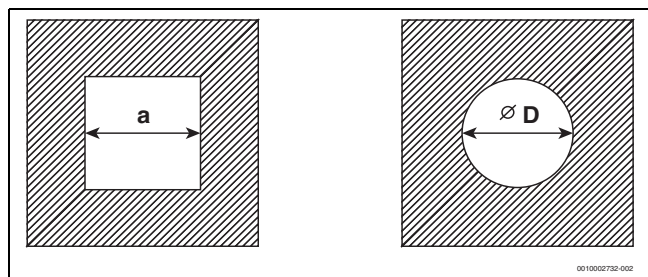


Bild 33 Quadratischer und runder Querschnitt

Quadratischer Querschnitt

Zubehör Ø [mm]	C _{93(x)} C _{(14)3x} a _{min} [mm]	Hinterlüftung a _{min} [mm]	a _{max} [mm]
60 starr	100 × 100	115 × 115	220 × 220
60 flexibel	100 × 100	100 × 100	220 × 220
80 starr	120 × 120	135 × 135	300 × 300
80 flexibel	120 × 120	125 × 125	300 × 300
80/125	180 × 180	–	300 × 300
110 starr	140 × 140	170 × 170	300 × 300
110 flexibel	140 × 140	150 × 150	300 × 300
110/160	220 × 220	–	350 × 350
125 starr	165 × 165	185 × 185	400 × 400
125 flexibel	165 × 165	180 × 180	400 × 400
160	200 × 200	225 × 225	450 × 450
200	240 × 240	265 × 265	500 × 500

Tab. 9 Zulässige Schachtmaße

Runder Querschnitt

Zubehör Ø [mm]	C _{93(x)} C _{(14)3x} Ø D _{min} [mm]	Hinterlüftung Ø D _{min} [mm]	Ø D _{max} [mm]
60 starr	100	135	300
60 flexibel	100	120	300
80 starr	120	155	300
80 flexibel	120	145	300
80/125	200	–	380
110 starr	150	190	350
110 flexibel	150	170	350
110/160	220	–	350
125 starr	165	205	450

Zubehör Ø [mm]	C _{93(x)} C _{(14)3x} Ø D _{min} [mm]	Hinterlüftung Ø D _{min} [mm]	Ø D _{max} [mm]
125 flexibel	165	200	450
160	200	245	510
200	240	285	560

Tab. 10 Zulässige Schachtmaße

6.5 Vertikale Abgasführung über das Dach

Aufstellort und Luft-Abgas-Führung

Voraussetzung: Über der Decke des Aufstellraums befindet sich lediglich die Dachkonstruktion.

- Wenn für die Decke eine Feuerwiderstandsdauer verlangt wird, muss die Luft-Abgas-Führung zwischen der Oberkante der Decke und der Dachhaut eine Verkleidung mit gleicher Feuerwiderstandsdauer haben.
 - Wenn für die Decke keine Feuerwiderstandsdauer verlangt wird, die Luft-Abgas-Führung von der Oberkante der Decke bis zur Dachhaut in einem nichtbrennbaren, formbeständigen Schacht oder in einem metallenen Schutzrohr verlegen (mechanischer Schutz).
- Landesspezifische Anforderungen hinsichtlich der Mindestabstände zu Dachfenstern beachten.

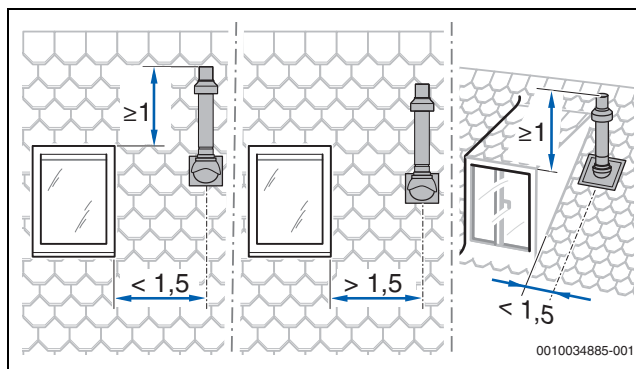


Bild 34

6.6 Luft-Abgas-Führung nach C_{13(x)}

Systemmerkmale	
Verbrennungsluftzufuhr	Erfolgt raumluftunabhängig
Ausführung	Horizontale Mündung/Windschutzeinrichtung
Öffnungen für Luft und Abgas	Öffnungen für Abgasaustritt und Luft-eintritt liegen im gleichen Druckbereich und müssen innerhalb eines Quadrates angeordnet sein: ≤ 70 kW Leistung: 50 × 50 cm ≥ 70 kW Leistung: 100 × 100 cm
Zertifizierung	Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zusammen mit dem Wärmeerzeuger geprüft.

Tab. 11 C_{13(x)}

Prüföffnungen

- Landesspezifische Normen und Vorschriften beachten.

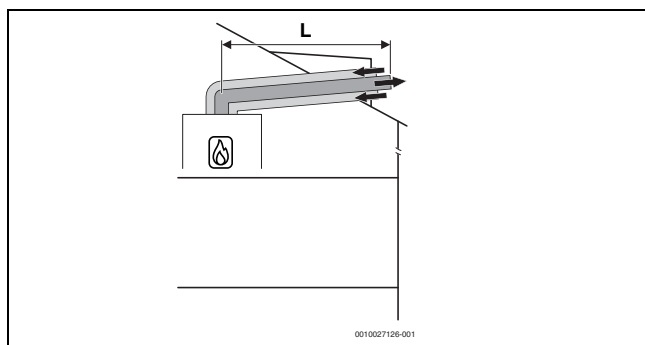


Bild 35 Horizontale konzentrische Luft-Abgas-Führung nach C_{13x} über das Dach

	L [m]	
	DN60/100	DN80/125
GB192-15iW(H)	7	25
GB192-25iW(H)	7	25
GB192-30iT40SWH	3	17
GB192-35iW(H)	3	17
GB192-45iW(H)	-	11

Tab. 12 C_{13(x)}

Lange Abgasanlagen	
	DN60/100
GB192-15iW(H)	17
GB192-25iW(H)	17
GB192-30iT40SWH	9
GB192-35iW(H)	9
GB192-45iW(H)	-

Tab. 13 C_{13(x)}

6.7 Luft-Abgas-Führung nach C_{33(x)}

Systemmerkmale	
Verbrennungsluftzufuhr	Erfolgt raumluftunabhängig
Ausführung	Vertikale Mündung/Windschutzeinrichtung
Öffnungen für Luft und Abgas	Öffnungen für Abgasaustritt und Luft-eintritt liegen im gleichen Druckbereich und müssen innerhalb eines Quadrates angeordnet sein: ≤ 70 kW Leistung: 50 × 50 cm > 70 kW Leistung: 100 × 100 cm
Zertifizierung	Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zusammen mit dem Wärmeerzeuger geprüft.

Tab. 14 C_{33x}

Informationen zum Aufstellort und zu den Abstandsmaßen über dem Dach bei vertikaler Abgasführung finden Sie im Kapitel 6.5 auf Seite 20.

Prüföffnungen

- Landesspezifische Normen und Vorschriften beachten.

6.7.1 Luft-Abgas-Führung nach C_{33x} im Schacht

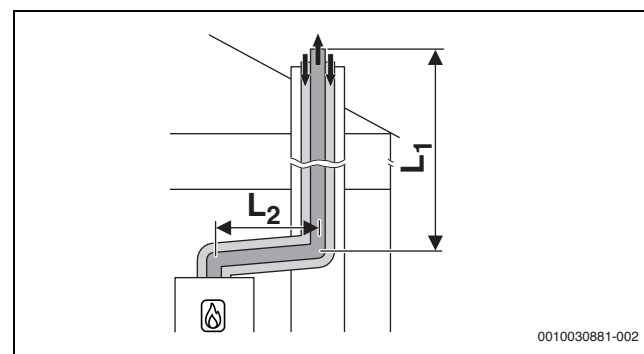


Bild 36 Konzentrische Luft-Abgas-Führung nach C_{33x} im Schacht

	L2 [m]	DN80/125 L1+L2 [m]
GB192-15iW(H)	5	25
GB192-25iW(H)	5	25
GB192-30iT40SWH	5	16
GB192-35iW(H)	5	16

Tab. 15 C_{33(x)}

6.7.2 Vertikale Luft-Abgas-Führung nach C_{33(x)} über das Dach

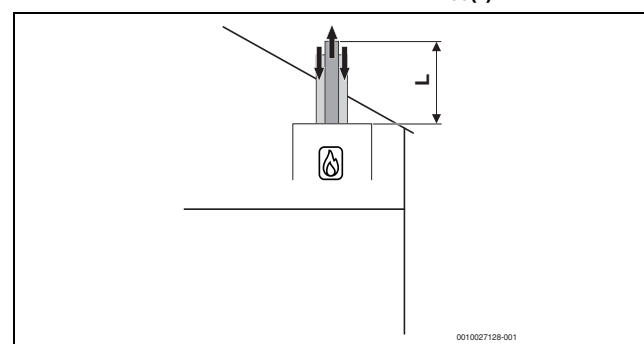


Bild 37 Vertikale konzentrische Luft-Abgas-Führung nach C_{33x}

	DN60/100 L [m]	DN80/125 L [m]
GB192-15iW(H)	11	25
GB192-25iW(H)	11	25
GB192-30iT40SWH	4	17
GB192-35iW(H)	4	17
GB192-45iW(H)	-	13

Tab. 16 C_{33(x)}

Lange Abgasanlagen	
	DN60/100 L [m]
GB192-15iW(H)	17
GB192-25iW(H)	16
GB192-30iT40SWH	-
GB192-35iW(H)	10
GB192-45iW(H)	-

Tab. 17 C_{33(x)}


6.8 Luft-Abgas-Führung nach C_{53(x)}

Systemmerkmale	
Verbrennungsluftzufuhr	Erfolgt raumluftunabhängig
Abgasaustritt/Lufteintritt	Öffnungen für Abgasaustritt und Lufteintritt liegen in unterschiedlichen Druckbereichen. Sie dürfen sich nicht an unterschiedlichen Wänden des Gebäudes befinden.
Zertifizierung	Die gesamte Abgas-Anlage ist zusammen mit dem Wärmeerzeuger geprüft.


Tab. 18 C_{53(x)}

6.8.1 Luft-Abgas-Führung nach C_{53(x)} im Schacht

Maßnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts	
Öffnungen ins Freie im Aufstellraum	Erforderlich bei einer Geräteleistung ≤ 100 kW: eine Öffnung mit 150 cm ² > 100 kW: Gesamtfläche: 700 cm ² , aufgeteilt in zwei Öffnungen mit je 350 cm ²
Hinterlüftung	Abgasleitung muss im Schacht über die gesamte Höhe hinterlüftet sein. ► Landesspezifische Richtlinien und Normen beachten.

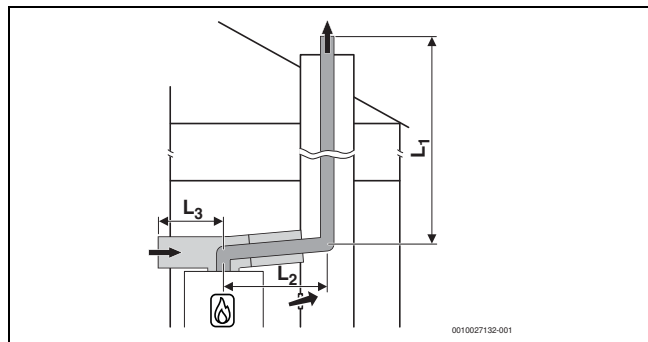Tab. 19 C₅₃Bild 38 Starre Abgasführung nach C_{53x} im Schacht und Luft-Abgas-Führung mit separater Luftzufuhr und konzentrischer Abgasableitung im Aufstellraum

	L 3 DN125 [m]	L2 DN80/125 [m]	L=L1+L2 [m]
GB192-15iW(H)	5	5	25
GB192-25iW(H)	5	5	25
GB192-30iT40SWH	5	5	43
GB192-35iW(H)	5	5	43
GB192-45iW(H)	5	5	43

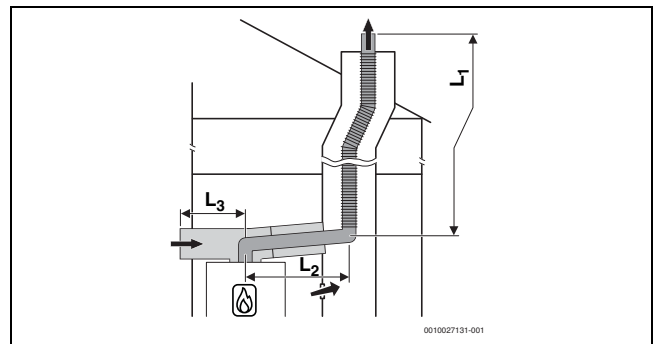Tab. 20 C_{53(x)}Bild 39 Flexible Abgasführung nach C_{53x} im Schacht und Luft-Abgas-Führung mit separater Luftzufuhr und konzentrischer Abgasableitung im Aufstellraum

	L 3 DN125 [m]	L2 DN80/125 [m]	L=L1+L2 [m]
GB192-15iW(H)	5	5	25
GB192-25iW(H)	5	5	25
GB192-30iT40SWH	5	5	24
GB192-35iW(H)	5	5	24
GB192-45iW(H)	5	5	27

Tab. 21 C_{53(x)}


Lange Abgasanlagen			
	L 3 DN80 [m]	L2 DN60 [m]	L1 DN80 [m]
GB192-15iW(H)	5	10	15
GB192-25iW(H)	5	10	13
GB192-30iT40SWH	5	10	–
GB192-35iW(H)	5	10	–
GB192-45iW(H)	5	10	–

Tab. 22 C_{53(x)}

	L 3 DN80 [m]	L2 DN80 [m]	L1 DN80 [m]
GB192-15iW(H)	5	10	50
GB192-25iW(H)	5	10	50
GB192-30iT40SWH	5	10	22
GB192-35iW(H)	5	10	28
GB192-45iW(H)	5	10	24

Tab. 23 C_{53(x)}

6.8.2 Luft-Abgas-Führung nach C_{53x} an der Außenwand

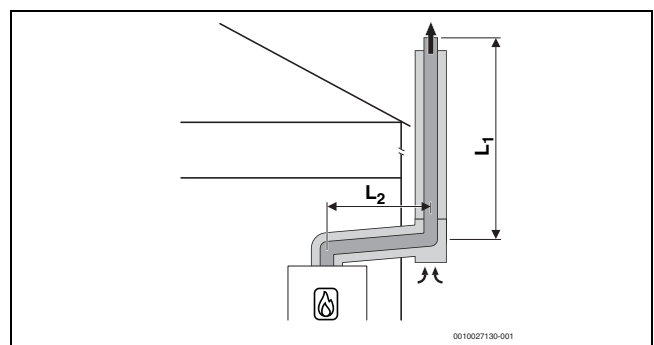Bild 40 Konzentrische Luft-Abgas-Führung nach C_{53x} an der Außenwand

 DN80/125	L 2 [m]	L1 [m]
GB192-15iW(H)	5	25
GB192-25iW(H)	5	25
GB192-30iT40SWH	5	30
GB192-35iW(H)	5	30
GB192-45iW(H)	5	45

Tab. 24 C_{53(x)}

 DN80/125	L 2 DN80/125 [m]	L1 DN 80 [m]
GB192-15iW(H)	5	25
GB192-25iW(H)	5	25
GB192-30iT40SWH	5	30
GB192-35iW(H)	5	30
GB192-45iW(H)	5	45

Tab. 25 C_{53(x)}

6.9 Luft-Abgas-Führung nach C_{93x}

Systemmerkmale	
Verbrennungsluftzufuhr	Erfolgt raumluftunabhängig über den Schacht
Abgasaustritt/Lufteintritt	Öffnungen für Abgasaustritt und Lufteintritt liegen im gleichen Druckbereich müssen innerhalb eines Quadrates angeordnet sein: ≤ 70 kW Leistung: 50 × 50 cm ≥ 70 kW Leistung: 100 × 100 cm
Zertifizierung	Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zusammen mit dem Wärmeerzeuger geprüft.

Tab. 26 C_{93x}


Prüföffnungen

- Landesspezifische Normen und Vorschriften beachten.

Maßnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts	
Mechanische Reinigung	Erforderlich
Versiegelung der Oberfläche	Bei bisheriger Nutzung als Luft-Abgas-Anlage für Öl oder Festbrennstoff muss die Oberfläche versiegelt werden, um Ausdünstungen von Rückständen im Mauerwerk (z. B. Schwefel) in die Verbrennungsluft zu vermeiden.

Tab. 27 C_{93x}

6.9.1 Starre Abgasführung nach C_{93x} im Schacht

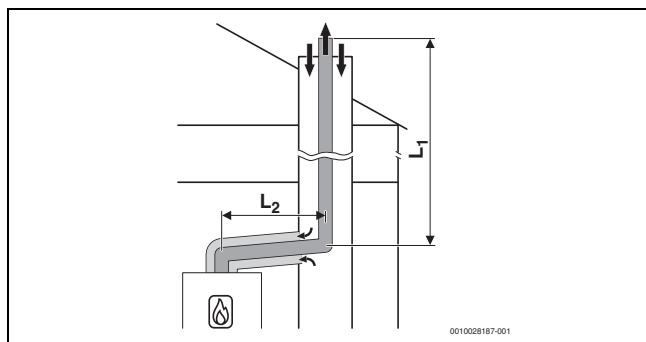Bild 41 Starre Abgasführung nach C_{93x} im Schacht und konzentrische Luft-Abgas-Führung im Aufstellraum

L2 max = 5 [m]						
		GB192-15iW(H)	GB192-25iW(H)	GB192-30iT40SWH	GB192-35iW(H)	GB192-45iW(H)
Ø L2 = 60/100, Ø L1 = 60	Ø [mm]					
	□ 100 x 100	10	10	-	-	-
	□ 110 x 110	11	11	-	-	-
	□ 120 x 120	11	11	-	-	-
	≥ □ 130 x 130	11	8	-	-	-
	Ø 100	8	8	-	-	-
	Ø 110	8	8	-	-	-
	Ø 120	10	10	-	-	-
	≥ Ø 130	10	10	-	-	-
	Ø 120	25	25	20	20	18
Ø L2 = 80/125, Ø L1 = 80	□ 130 x 130	25	25	20	20	18
	□ 140 x 140	25	25	26	26	27
	□ 150 x 150	25	25	26	26	27
	□ 160 x 160	25	25	26	26	30
	≥ □ 170 x 170	25	25	26	26	30
	Ø 120	13	13	13	13	13
	Ø 130	13	13	13	13	13
	Ø 140	23	23	23	23	21
	Ø 150	23	23	23	23	21
	Ø 160	25	25	26	26	27
	≥ Ø 170	25	25	26	26	27

Tab. 28

Lange Abgasanlagen						
L2 max = 5 [m]		GB192-15iW(H)	GB192-25iW(H)	GB192-30iT40SWH	GB192-35iW(H)	GB192-45iW(H)
		Ø [mm]				
Ø L2 = 60/100, Ø L1 = 60	□ 100 x 100	17	16	9	-	-
	□ 110 x 110	17	16	9	-	-
	□ 120 x 120	17	17	11	-	-
	≥ □ 130 x 130	17	17	11	-	-
	Ø 100	16	14	8	-	-
	Ø 110	16	14	8	-	-
	Ø 120	17	17	10	-	-
	≥ Ø 130	17	17	10	-	-

Tab. 29

6.9.2 Flexible Abgasführung nach C_{93x} im Schacht

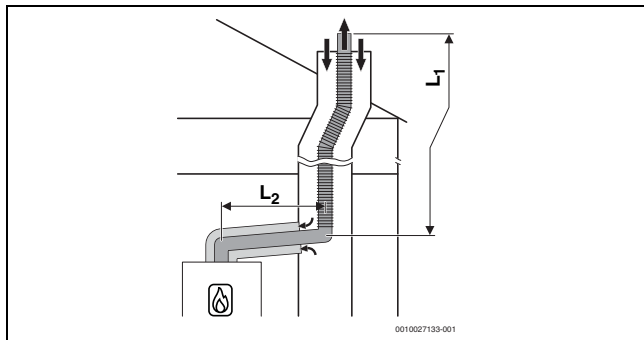


Bild 42 Flexible Abgasführung nach C_{93x} im Schacht und konzentrische Luft-Abgas-Führung im Aufstellraum

L2 max = 5 [m]	Ø [mm]					
		GB192-15iW(H)	GB192-25iW(H)	GB192-30iT40SWH	GB192-35iW(H)	GB192-45iW(H)
Ø L2 = 80/125, Ø L1 = 80	□ 120 x 120	25	25	16	20	16
	□ 130 x 130	25	25	16	20	16
	□ 140 x 140	25	25	20	26	22
	□ 150 x 150	25	25	20	26	22
	□ 160 x 160	25	25	20	26	24
	≥ □ 170 x 170	25	25	20	26	24
	Ø 120	19	19	9	13	11
	Ø 130	19	19	9	13	11
	Ø 140	25	23	17	23	18
	Ø 150	25	23	17	23	18
	Ø 160	25	25	20	26	22
	≥ Ø 170	25	25	20	26	22

Tab. 30

6.10 Abgasführung nach B_{23p}/B_{53p}

Prüföffnungen

- Landesspezifische Normen und Vorschriften beachten.

Maßnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts	
Öffnung ins Freie im Aufstellraum	► Landesspezifische Normen und Vorschriften beachten.
Hinterlüftung	Der Schacht muss über die gesamte Höhe hinterlüftet sein. ► Landesspezifische Normen und Vorschriften beachten.

Tab. 31 B_{23p}/B_{53p}

6.10.1 Starre Abgasführung nach B_{23p}/B_{53p} im Schacht

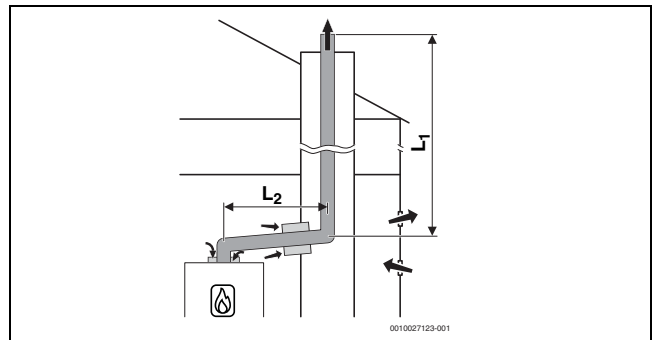


Bild 43 Starre Abgasführung im Schacht nach B_{23p}/B_{53p} mit raumluftabhängiger Luftzufuhr am Gerät und konzentrischem Verbindungsstück zwischen Aufstellraum und Schacht

	L2 max. [m]	Ø 60 L1+L2 [m]	Ø 80 L1+L2 [m]
GB192-15iW(H)	5	17	25
GB192-25iW(H)	5	17	25
GB192-30iT40SWH	–	–	40
GB192-35iW(H)	–	–	40
GB192-45iW(H)	–	–	45

Tab. 32 B_{23P}/B_{53P}

Lange Abgasanlagen			
	L2 max. [m]	Ø 60 L1+L2 [m]	Ø 80 L1+L2 [m]
GB192-15iW(H)	5	30	–
GB192-25iW(H)	5	30	–
GB192-30iT40SWH	5	17	–
GB192-35iW(H)	–	–	–
GB192-45iW(H)	–	–	–

Tab. 33 B_{23P}/B_{53P}

6.10.2 Flexible Abgasführung nach B_{23p}/B_{53p} im Schacht

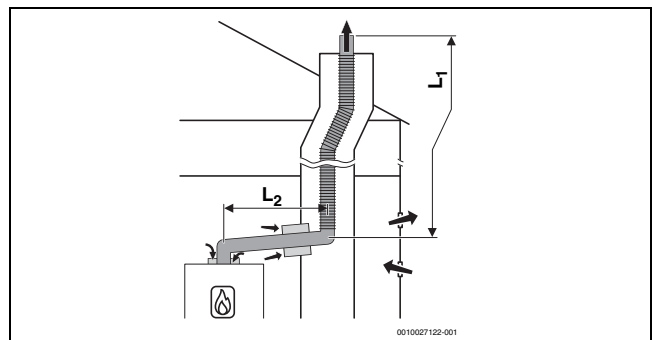


Bild 44 Flexible Abgasführung im Schacht nach B_{23p}/B_{53p} mit raumluftabhängiger Luftzufuhr am Gerät und konzentrischem Verbindungsstück zwischen Aufstellraum und Schacht

	L2 max. [m]	Ø 60 L1+L2 [m]	Ø 80 L1+L2 [m]
GB192-15iW(H)	5	7	25
GB192-25iW(H)	5	7	25
GB192-30iT40SWH	–	–	31
GB192-35iW(H)	–	–	31
GB192-45iW(H)	–	–	30

Tab. 34 B_{23P}/B_{53P}

Lange Abgasanlagen			
	L2 max. [m]	Ø 60 L1+L2 [m]	Ø 80 L1+L2 [m]
GB192-15iW(H)	5	14	–
GB192-25iW(H)	5	13	–
GB192-30iT40SWH	5	7	–
GB192-35iW(H)	–	–	–
GB192-45iW(H)	–	–	–

Tab. 35 B23P/B53P

6.11 Abgasführung nach B₃₃

Systemmerkmale	
Angeschlossener Wärme- erzeuger	Leistung ≤ 35 kW
Verbrennungsluftzufuhr	Erfolgt raumluftabhängig über das kon- zentrische Rohr im Aufstellraum
Druckverhältnisse	Überdruckbetrieb
Zertifizierung	Die gesamte Abgasanlage ist zusam- men mit dem Wärmeerzeuger geprüft.


Tab. 36 B₃₃

Prüföffnungen

- Landesspezifische Normen und Vorschriften beachten.

6.11.1 Starre Abgasführung nach B₃₃ im Schacht


Maßnahmen bei Nutzung des vorhandenen Schachts	
Hinterlüftung	Abgasleitung muss im Schacht über die ge- samte Höhe hinterlüftet sein. ► Landesspezifische Richtlinien und Nor- men beachten.

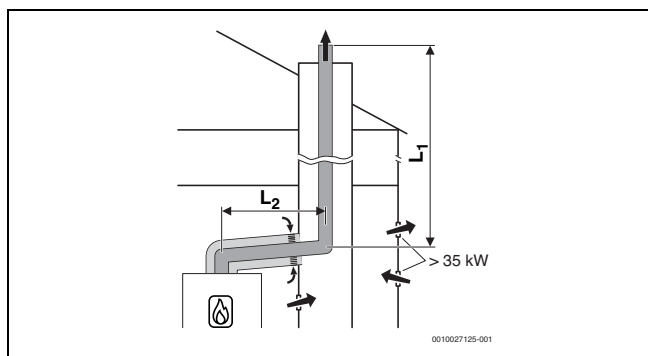Tab. 37 B₃₃Bild 45 Starre Abgasführung im Schacht nach B₃₃ mit raumluftabhängiger Luftzufuhr über die konzentrische Luft-Abgas-Führung im Aufstellraum

	DN80/125 L2 [m]	DN80 L2 [m]
GB192-15iW(H)	5	20
GB192-25iW(H)	5	20
GB192-30iT40SWH	5	29
GB192-35iW(H)	5	29

Tab. 38 C_{33(x)}

6.11.2 Flexible Abgasführung nach B₃₃ im Schacht

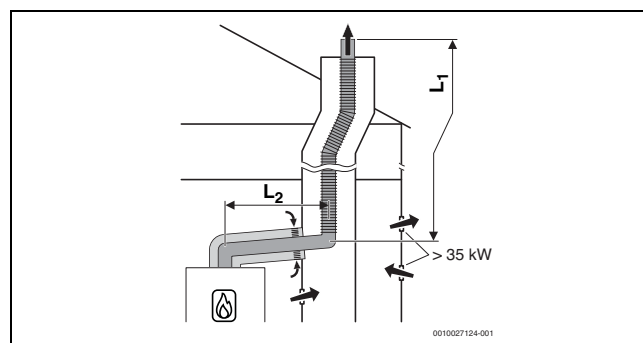Bild 46 Flexible Abgasführung im Schacht nach B₃₃ mit raumluftabhängiger Luftzufuhr über die konzentrische Luft-Abgas-Führung im Aufstellraum

	DN80/125 L2 [m]	DN80 L2 [m]
GB192-15iW(H)	5	20
GB192-25iW(H)	5	20
GB192-30iT40SWH	5	17
GB192-35iW(H)	5	17

Tab. 39 C_{33(x)}

6.12 Mehrfachbelegung

6.12.1 Zuordnung zur Gerätegruppe für Mehrfachbelegung

B192-15iW(H) gehört zur Gerätegruppe 2.

B192-25iW(H) gehört zur Gerätegruppe 3.

GB192-30iT40SWH B192-30iT40SWH gehört zur Gerätegruppe 4.

GB192-35iW(H) gehört zur Gerätegruppe 5.

GB192-45iW(H) gehört zur Gerätegruppe 6.



Es können nur Geräte kombiniert werden, die zur gleichen Gruppe gehören.

Die aufgeführten maximalen Abgasrohrängen sind Beispiele.

Bei abweichenden Systemmerkmalen ist eine Einzelberechnung nach EN13384 erforderlich.

6.12.2 Minimale Leistung (Heizung und Warmwasser) des Wärmeerzeugers anheben

Bei Mehrfachbelegung und bei Kaskaden (Überdruckbetrieb) muss die minimale Leistung des Wärmeerzeugers im Servicemenü mit Hilfe der Funktion **GRENZWERTE>MIN. GERATELEIST** angehoben werden
→ Kapitel 11.2.3

6.12.3 Luft-Abgas-Führung nach C_{(13)3x}

6.13 Kaskaden

6.13.1 Zuordnung zur Gerätegruppe für Kaskade

B192-15iW(H) gehört zur Gerätegruppe 2.

B192-25iW(H) gehört zur Gerätegruppe 3.

GB192-30iT40SWH B192-30iT40SWH gehört zur Gerätegruppe 4.

GB192-35iW(H) gehört zur Gerätegruppe 5.

GB192-45iW(H) gehört zur Gerätegruppe 6.



Es können nur Geräte kombiniert werden, die zur gleichen Gruppe gehören.

Die aufgeführten maximalen Abgasrohrängen sind Beispiele.

Bei abweichenden Systemmerkmalen ist eine Einzelberechnung nach EN13384 erforderlich.

6.13.2 Minimale Leistung (Heizung und Warmwasser) des Wärmeerzeugers anheben

Bei Kaskaden (Überdruckbetrieb) muss die minimale Leistung des Wärmeerzeugers im Servicemenü mit Hilfe der Funktion **GRENZWERTE>MIN. GERATELEIST** angehoben werden → Kapitel 11.2.3

6.13.3 Abgasführung nach B_{23p}/B_{53p}

Starre Abgasführung nach B_{23p}/B_{53p} im Schacht

6.13.4 Luft-Abgas-Führung nach C_{93x}

Systemmerkmale	
Verbrennungsluftzufuhr	Erfolgt raumluftunabhängig über den Schacht
Abgasaustritt/Lufteintritt	Öffnungen für Abgasaustritt und Lufteintritt liegen im gleichen Druckbereich müssen innerhalb eines Quadrates angeordnet sein: ≤ 70 kW Leistung: 50 × 50 cm ≥ 70 kW Leistung: 100 × 100 cm
Zertifizierung	Die gesamte Luft-Abgas-Anlage ist zusammen mit dem Wärmeerzeuger geprüft.

Tab. 40 C_{93x}

Starre Abgasführung nach C_{93x} im Schacht

7 Elektrischer Anschluss

7.1 Allgemeiner Hinweis



WARNUNG

Stromschlag.

- ▶ Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

Alle Regel-, Steuer- und Sicherheitsbauteile des Geräts sind betriebsfertig verdrahtet und geprüft.

In Räumen mit Badewanne oder Dusche darf das Gerät nur über einen FI-Schutzschalter angeschlossen werden.

Am Anschlusskabel dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen werden.

- ▶ Im Schutzbereich 1 das Kabel senkrecht nach oben wegführen.

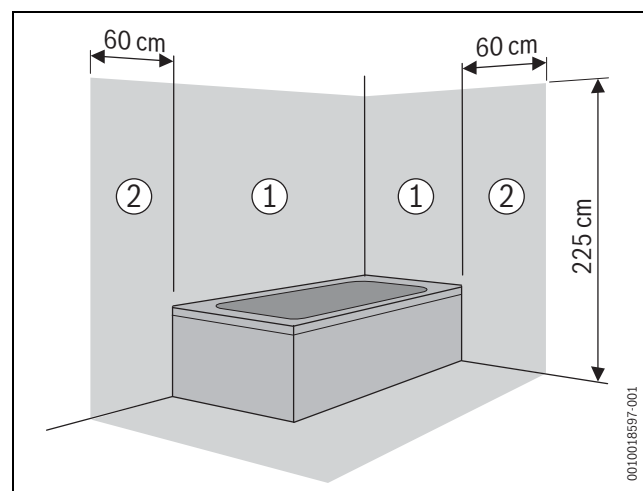


Bild 47

[Schutzbereich 1] direkt über der Badewanne

[Schutzbereich 2] Umkreis von 60 cm um Badewanne/Dusche

Sicherung

Die Sicherung des Geräts befindet sich auf der Leiterplatte an der linken Seite mit grün markiert.



Die Ersatzsicherung befindet sich an der Innenseite der Abdeckung.

7.2 Zubehör anschließen



Berücksichtigen Sie zusätzlichen Raum, um die Seitenblenden zu montieren.

Die Anschlüsse für externes Zubehör finden sich unter eine Abdeckung. Die Klemmleisten sind farbig und mit Symbolen kodiert.

- ▶ Schraube der Abdeckung lösen.
- ▶ Abdeckung abnehmen.

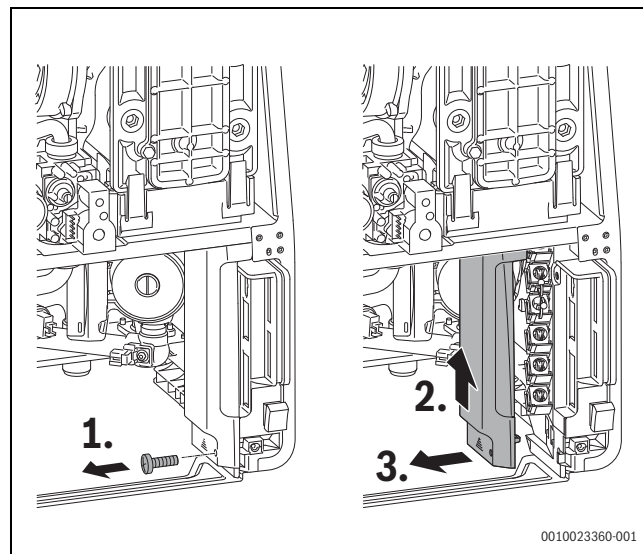


Bild 48 Abdeckung der Anschlussklemmen

- ▶ Beim Anschluss des Zubehörs auch den Anschlussplan (→ Kapitel 2.11, Seite 9) und die Installationsanleitung des Produktes beachten.

**WARNUNG****Stromschlag.**

Die Positionen 1 – 5 sind 230 Volt-Anschlüsse.

- ▶ Wenn der Netzstecker in der Steckdose steckt beachten, dass die Anschlussklemmen 1 – 5 unter Spannung (230 V) stehen.

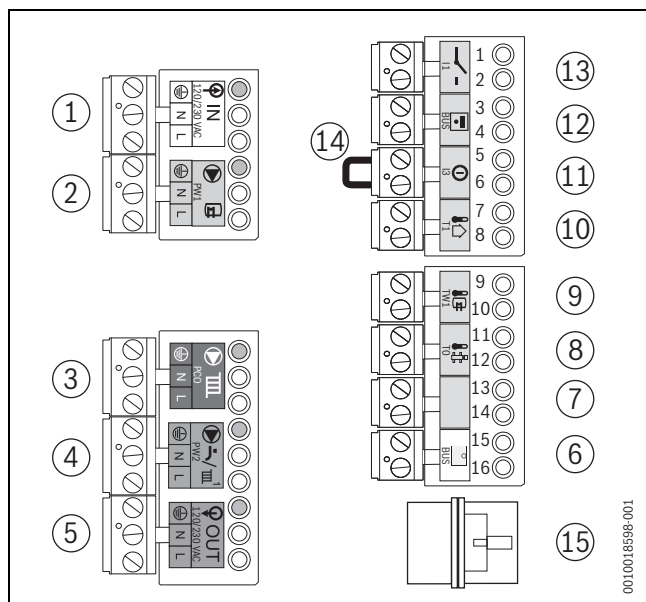


Bild 49 Klemmleiste

- [1] 230V IN Netzanschluss 230 V_{AC} (weiß)
- [2] PW1 , Speicherladepumpe 230 V_{AC} oder externes 3-Wege-Ventil 230 V_{AC} (grau)
- [3] PCO , interne Heizungspumpe 230 V_{AC} (grün) oder eine externe Heizungspumpe 230 V_{AC}/ max. 250 W, wird an die Klemmleiste angeschlossen.
- [4] PW2 , Zirkulationspumpe 230 V_{AC} (lila) oder schaltbare externe Heizungspumpe (lila)
- [5] 230V OUT Netzanschlussmodule 230 V_{AC} für externe Module (über Schalter Ein/Aus geschaltet) (orange)
- [6] BUS , raumtemperaturgeführter Regler und EMS-BUS (weiß)
- [7] Frei
- [8] T0 , Temperaturfühler hydraulische Weiche (grün)
- [9] TW1 , Warmwasser-Temperaturfühler (grau)
- [10] T1 , Außentemperaturfühler (blau)
- [11] I3 , externer Schaltkontakt potenzialfrei für z. B. Fußbodenheizung (rot, Brücke herausnehmen).
- [12] BUS , raumtemperaturgeführter Regler und EMS-BUS (orange)
- [13] I1 , Ein/Aus-Raumtemperaturregler potenzialfrei oder potentialfreie Wärmeanfrage durch Schaltkontakt (blau)
- [14] Brücke
- [15] Frei

7.2.1 Ein-/Aus-Raumtemperaturregler (potenzialfrei) anschließen

Länderspezifische Bestimmungen beachten.

- ▶ Ein-/Aus-Raumtemperaturregler auf Anschlussklemme I1 (→ Bild 49, [13]) anschließen (Zubehör).

7.2.2 Regler (extern) anschließen

Es ist nicht möglich, gleichzeitig an den Klemmenanschluss I1 und an den Klemmenanschluss „potenzialfreie Wärmeanforderung“ (I1) einen Temperaturregler anzuschließen.

- ▶ Regler auf Anschlussklemme BUS (→ Bild 49, [6]) anschließen. Hierzu ein 2-adriges Stromkabel von 0,4 bis 0,75 mm² verwenden.
- ▶ Wenn keine Kommunikation mit dem externen Regler oder externen Modulen vorhanden ist, die Polarität der EMS-BUS-Leitung prüfen. (gilt nicht für Logamatic RC200 und RC300).

7.2.3 Funktionsmodul anschließen

Die folgenden Funktionsmodule können in Kombination mit der Modulbox angeschlossen werden:

- MM100
- EM100
- SM100



Für weitere Informationen über andere einsetzbare Regler und Module an den Hersteller wenden.

Die Adressangaben befinden sich auf der Rückseite dieses Dokuments.

- ▶ Zur Montage und Kombinierbarkeit der Funktionsmodule die entsprechenden Installationsanleitungen der Funktionsmodule beachten.
- ▶ Anleitung des jeweiligen Produktes beachten.

7.2.4 Funktionsmodul montieren

- ▶ Schrauben entfernen.
- ▶ Deckel abnehmen.

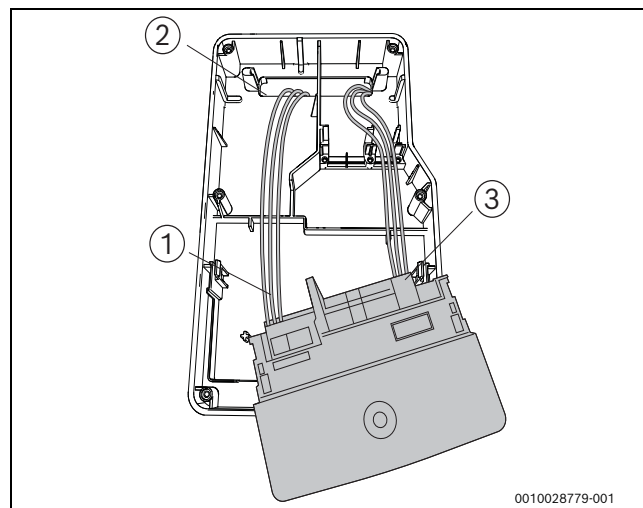


Bild 50 Funktionsmodul anschließen

- [1] Anschlusskabel EMS-BUS
- [2] Öffnung für Anschluss- und Netzkabel
- [3] Netzkabel

- ▶ Anschlusskabel EMS-BUS und Netzkabel durch die Öffnung führen [2].
- ▶ Anschlusskabel [1] an die orange Anschlussklemme BUS anschließen und zum ersten Funktionsmodul führen.
- ▶ (Netzmodul) Stecker des Netzanschlusses [3] in das Funktionsmodul stecken 230V OUT .

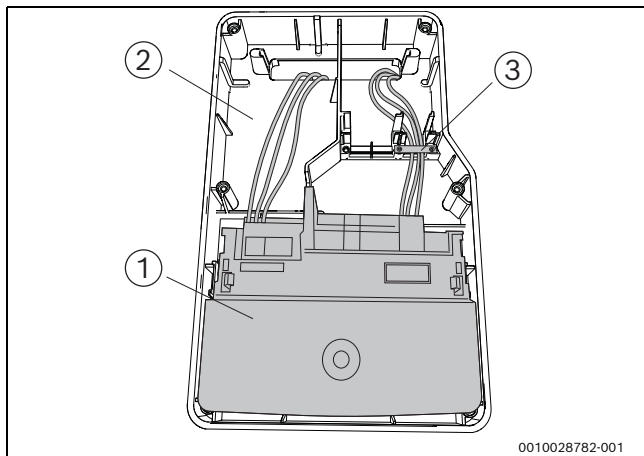


Bild 51 Funktionsmodul in Modulbox einbauen

- [1] Funktionsmodul
- [2] Modulbox
- [3] Kabelsicherung

- Funktionsmodul [1] in Modulbox [2] stecken.
- Kabelsicherung [3] anbringen.

7.2.5 Anschluss mehrerer Funktionsmodule

- EMS-Busanschluss des ersten Moduls für das zweite Modul verwenden. Hierzu das mit dem Modul mitgelieferte Kabel verwenden (→ Bild, [4]).
- 230 V_{AC} Netzkabelanschluss des ersten Moduls für das zweite Modul verwenden. Hierzu das mit dem Modul mitgelieferte Kabel verwenden (→ Bild 49, [4]).



Der EMS-Busanschluss kann entweder mit „RC“, „BUS“ oder „EMS“ gekennzeichnet sein.

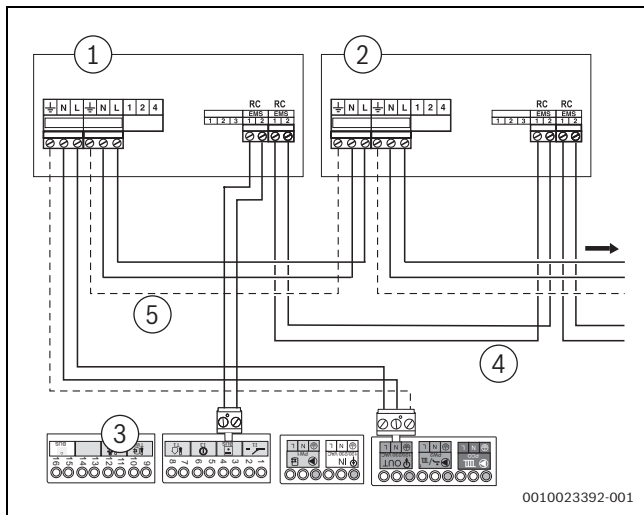


Bild 52 Anschluss mehrerer Funktionsmodule

- [1] Funktionsmodul 1
- [2] Funktionsmodul 2
- [3] Anschlussklemmen Logamax plus GB192 i
- [4] Anschlusskabel EMS-BUS zum folgenden Funktionsmodul
- [5] Netzkabel zum folgenden Funktionsmodul

7.2.6 Temperaturwächter AT90 des Vorlaufs einer Fußbodenheizung anschließen

HINWEIS

Reihenschaltung.

- Wenn mehrere externe Sicherheitseinrichtungen wie z. B. AT90 und Kondensatpumpe angeschlossen werden, müssen diese in Reihe mit Anschlussklemme I3 angeschlossen werden.

Bei Heizungsanlagen mit ausschließlich Fußbodenheizung und direktem hydraulischen Anschluss an das Gerät.

Beim Ansprechen des Temperaturwächters werden Heiz- und Warmwasserbetrieb unterbrochen.

- Brücke (→ Bild, [14]) auf Anschlussklemme ① entfernen.
- Temperaturwächter anschließen.

7.2.7

Der Außentemperaturfühler für das Regelsystem wird am Gerät angeschlossen.

- Außentemperaturfühler auf Anschlussklemme T1 (→ Bild 52, [10]) anschließen.

7.2.7 Anschluss Speichertemperaturfühler

- Speichertemperaturfühler auf Anschlussklemme TW1 (→ Bild, [9]) anschließen.

49



Die 230-Volt-Anschlüsse sind für elektrisches Zubehör in den Heizungsanlagen nutzbar. Jeder Anschluss hat eine maximal zulässige Leistungsaufnahme von 250 Watt. Maximal zulässige Leistungsaufnahme von Modulen und Pumpen ist 500 Watt.

- Planungsdokumentation und Installationsanleitung des Regelgeräts beachten.

7.2.8 Heizungspumpe anschließen (Gerät)

Die Heizungspumpe ist beim Heizbetrieb immer in Betrieb (parallel zur im Gerät eingebauten Pumpe).

- Heizungspumpe an die grüne Anschlussklemme PCO (→ Bild 49, [3]) anschließen.

7.2.9 Zirkulationspumpe anschließen

Die Zirkulationspumpe kann von dem Regelsystem (RC200, RC300 oder Logamatic 4121) angesteuert werden.



Regelsystem Logamatic 4121 funktioniert nicht in Kombination mit Logamatic RC200 oder RC300.



An Stelle einer Zirkulationspumpe kann auch eine schaltbare Heizkreispumpe angeschlossen werden. Diese Pumpe wird abgeschaltet, wenn über das interne 3-Wege-Ventil und die geräteinterne Pumpe Warmwasser bereitet wird.

- Zirkulationspumpe an die lila Anschlussklemme PW2 (→ Bild 49, [4]) anschließen.
- In Benutzerschnittstellen oder RCxx wählen.

7.2.10 Anschluss Speicherladepumpe

- Stecker am internen 3-Wege-Ventil abziehen (wenn vorhanden).
- Speicherladepumpe an die graue Anschlussklemme PW1 (→ Bild, [2]) anschließen.

49

- ▶ Stecker am internen 3-Wege-Ventil abziehen (wenn vorhanden).
- ▶ Externes 3-Wege-Ventil an die graue Anschlussklemme **PW1** (→ Bild, [2]) anschließen.

49

Folgende Baugruppen im Warmwasserspeicher am Gerät anschließen:

- ▶ Zirkulationspumpe an die lila Anschlussklemme **PCO** [1] anschließen.
- ▶ Grauen Stecker der Speicherladepumpe an die graue Anschlussklemme **PW2** [2] anschließen.
- ▶ Weißen Stecker für den Kalt- und Warmwasser-Temperaturfühler und Wassermengenfühler [3] an den weißen Steckplatz anschließen.

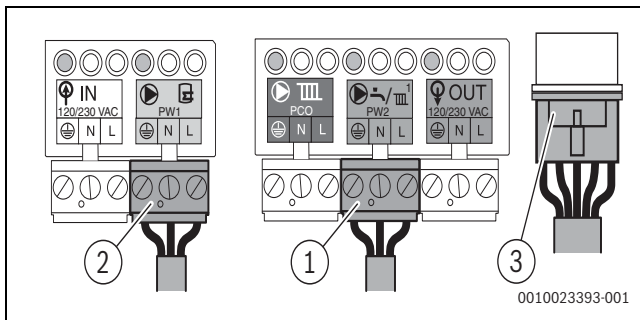


Bild 53 Warmwasserspeicher anschließen

- [1] Lila Anschlussklemme
- [2] Graue Anschlussklemme
- [3] Weißen Stecker

49

Nur wenn das Heizgerät mit der Bedieneinheit Logamatic RC300 oder RC310 ausgestattet ist, kann das Kommunikationsmodul KM100 angeschlossen werden. Damit ist Steuerung der Heizung über das Internet möglich. Siehe für den Anschluss der mit den Kommunikationsmodul mitgelieferten Installationsanleitung.

8 Inbetriebnahme

HINWEIS

Inbetriebnahme ohne Wasser beschädigt das Gerät!

- ▶ Gerät nur mit Wasser gefüllt betreiben.

Vor der Inbetriebnahme

- ▶ Fülldruck der Anlage prüfen.
- ▶ Sicherstellen, dass alle Wartungshähne geöffnet sind.
- ▶ Prüfen, ob die auf dem Typschild angegebene Gasart mit der gelieferten übereinstimmt.
- ▶ Gashahn öffnen.

8.1 Heizungsanlage befüllen



Pumpe läuft trocken, wenn die Heizungsanlage nicht befüllt ist. Beim GB192-30i/40SWHB192-30i/40SWH muss vor dem Befüllen der Heizungsanlage zuerst den Schichtladespeicher befüllt werden.

- ▶ Alle Wartungshähne öffnen.
- ▶ Alle Heizkörperventile öffnen.
- ▶ Alle Füll- und Entleerhähne schließen.
- ▶ Hauptabsperrhahn der Wasserleitung öffnen.
- ▶ Einen Warmwasserhahn öffnen.
- ▶ Warten, bis das Wasser luftfrei ist.
- ▶ Warmwasserhahn schließen.
- ▶ Heizungsanlage befüllen, bis der Betriebsdruck 2 bar ist.

- ▶ Heizungsanlage entlüften.
- ▶ Prüfen, ob die Kappe des automatischen Entlüfters im Gerät mindestens eine Umdrehung geöffnet und der Schlauch nicht abgeknickt ist.
- ▶ Betriebsdruck erneut prüfen.

8.2 Gerät einschalten



Direkt nach dem Einschalten läuft das Entlüftungsprogramm für 2 Minuten, Tastatur ist gesperrt.

- ▶ Netzstecker in eine Steckdose stecken und Gerät einschalten.

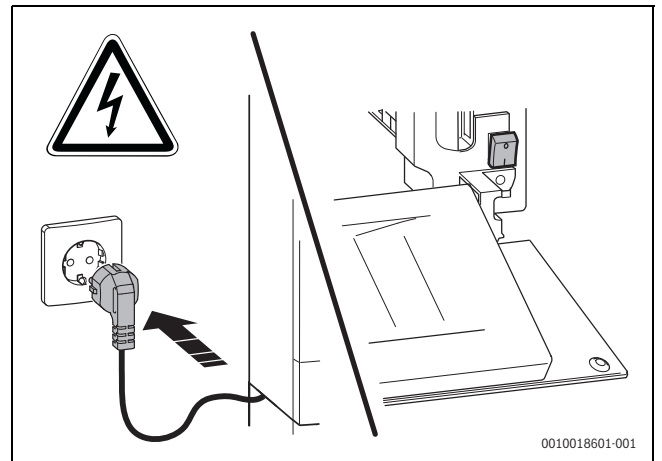


Bild 54 Netzspannung einschalten

8.3 Siphonfüllbetrieb

Der Siphonfüllbetrieb wird automatisch aktiviert, manuell vom Installateur am Gerät oder am Regler. Der Siphonfüllbetrieb wird am Gerät durch das Menü Service unter **> EINSTELLUNGEN > SONDERFKT. > SIPHONFÜLLPROG.** aktiviert.

Während der Siphonfüllbetrieb aktiv ist, ist der Zugang zum Menü **WARMWASSER**, Menü **HEIZUNG** und Menü **Service** möglich.

Der Siphonfüllbetrieb wird in folgenden Fällen aktiviert:

- Das Gerät wird am Schalter Ein/Aus eingeschaltet.
- Der Brenner war 28 Tage nicht in Betrieb.

Bei der nächsten Wärmeanforderung für Heizung oder Warmwasser wird das Gerät 15 Minuten auf kleiner Wärmeleistung gehalten. Der Siphonfüllbetrieb bleibt so lange wirksam, bis 15 Minuten auf kleiner Wärmeleistung erreicht sind.

Während der Dauer des Siphonfüllprogramms erscheint in der Standardanzeige **SIPHONFÜLLBETRIEB**.

Bei Aufruf des Schornsteinfegerbetriebs wird der Siphonfüllbetrieb unterbrochen.

8.4 Prüfen, Testen und Messen

Bei Betrieb ohne Warmwasser

- ▶ Stecker des internen 3-Wege-Ventils demontieren und den Warmwasserbetrieb ausschalten.

8.4.1 Gas-Anschlussdruck prüfen



WARNUNG

Explosionsgefahr durch entzündliche Gase.

- ▶ Die verwendeten Messstutzen auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Landespezifische Normen und Vorschriften beachten.

Den Anschlussdruck, während der Brenner in Betrieb ist, bei Volllast messen, dafür:

- ▶ Gerät außer Betrieb nehmen.

- ▶ Gashahn schließen.
- ▶ Verkleidung entfernen.
- ▶ Sicherstellen, dass die Heizungsanlage ihre Wärme abgeben kann.
- ▶ Verschlusschraube des Messstutzens [1] um 2 Umdrehungen lösen.
- ▶ Manometer [3] auf „0“ stellen.
- ▶ Messschlauch [2] am Plusanschluss des Manometers [3] und am Messstutzen für den Gas-Anschlussdruck [1] anschließen.

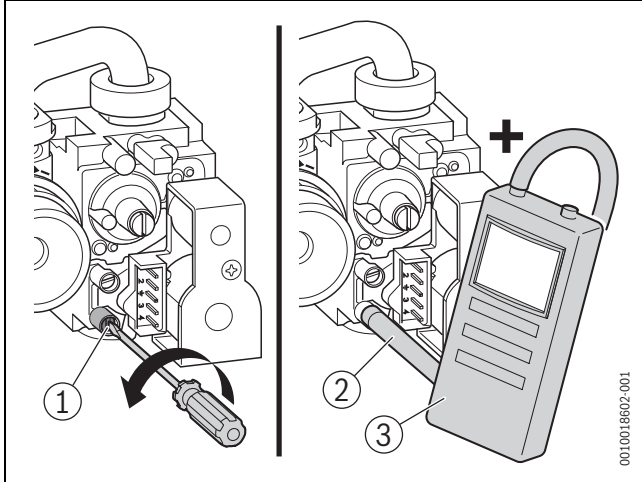


Bild 55 Gas-Anschlussdruck messen

- [1] Messstutzen für den Gas-Anschlussdruck
- [2] Messschlauch
- [3] Manometer

- ▶ Gashahn öffnen.
- ▶ Gerät in Betrieb nehmen.
- ▶ Schornsteinfegerbetrieb aktivieren (→ Kapitel 9.3, Seite 34).
- ▶ Beim Schornsteinfegerbetrieb den Gas-Anschlussdruck messen und in das Inbetriebnahmeprotokoll (→ Kapitel 8.8, Seite 31) eintragen.
- ▶ Erforderlichen Gas-Anschlussdruck nach Tab. 5, Seite 11 prüfen.



Unter oder über diesen Werten darf keine Inbetriebnahme erfolgen. Ursache feststellen und Störung beheben. Wenn dies nicht möglich ist, Gaszufuhr abschließen und mit dem zuständigen Gasversorgungsunternehmen Rücksprache halten.

- ▶ Schornsteinfegerbetrieb durch Druck auf die Taste beenden.
- ▶ Gashahn schließen.
- ▶ Messschlauch vom Messstutzen abziehen.
- ▶ Verschlusschraube wieder festschrauben.

8.4.2 Gasartenanpassung

Gasartumbau darf nur den Dienst nach Verkauf von Bosch Thermotechnology gemacht werden.

8.4.3 Gas-Luft-Verhältnis kontrollieren



WARNUNG

Explosionsgefahr durch entzündliche Gase.

- ▶ Die verwendeten Messstutzen auf Dichtheit prüfen!
- ▶ Landespezifische Normen und Vorschriften beachten.


HINWEIS

Schäden am Gas-Brennwertgerät durch falsche Einstellung.

Einstellen des Gas-Luft-Verhältnisses darf bei abweichenden Werten nur durch den Dienst nach Verkauf von Buderus (My Service) gemacht werden.

den. Für mehr Informationen wenden Sie sich an den Dienst nach Verkauf My Service.

- ▶ Gerät außer Betrieb nehmen.
- ▶ Verkleidung entfernen.
- ▶ Gerät in Betrieb nehmen.
- ▶ Stopfen am Abgasmessstutzen entfernen.
- ▶ Abgassonde in den Abgasmessstutzen schieben.
- ▶ Messstelle abdichten.

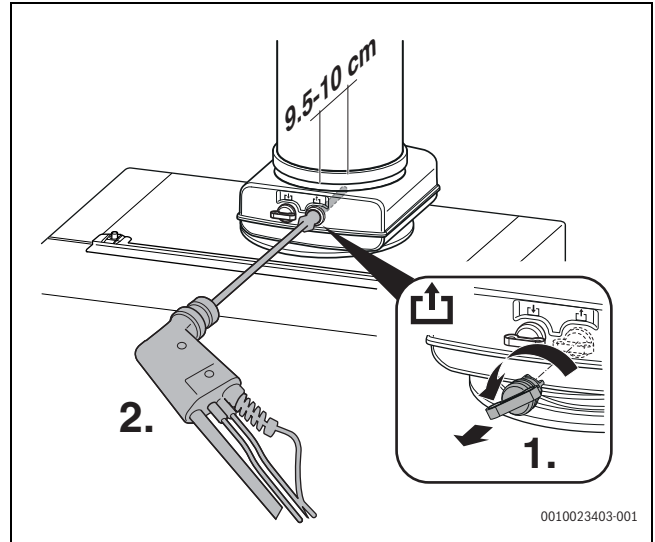Bild 56 CO/CO₂-Gehalt messen

- ▶ Um die Wärmeabgabe sicherzustellen: Heizkörperventile öffnen.
- ▶ Taste drücken bis nach 3 Sekunden **SCHORNSTEINFEG.** und **LEISTUNG MAX. 100%** (= maximale Nennwärmeleistung) angezeigt werden. Nach kurzer Zeit nimmt der Brenner seinen Betrieb auf.
- ▶ CO₂- oder O₂-Wert messen.
- ▶ CO₂-Wert oder O₂-Wert für die maximale Nennwärmeleistung gemäß Tabelle 41 prüfen. Bei abweichenden Werten den Dienst nach Verkauf von Bosch Thermotechnology verständigen.

Gasart	maximale Nennwärmeleistung		minimale Nennwärmeleistung	
	CO ₂	O ₂	CO ₂	O ₂
Erdgas G20	9,5%	4,0%	8,6%	5,5%
Erdgas G25	7,5%	7,3%	6,9%	8,2%
Flüssiggas 3P (Propan) ¹⁾	10,8%	4,6%	10,2%	5,5%

1) Standardwert für Flüssiggas bei ortsfesten Behältern bis 15.000 l Inhalt.

Tab. 41 CO₂- und O₂-Werte

- ▶ Taste Pfeil oder drücken zur Auswahl der minimalen Nennwärmeleistung. Das Display zeigt **LEISTUNG MIN.** (kleinlast) an.
- ▶ CO₂- oder O₂-Wert messen.
CO messen, der Wert muss kleiner 110 ppm sein. Bei abweichenden Werten den Dienst nach Verkauf von Bosch Thermotechnology verständigen.
- ▶ Taste Schornsteinfeger oder Taste Zurück drücken.
- ▶ Das Gerät nimmt wieder den normalen Betrieb auf.
- ▶ CO₂- oder O₂-Werte im Inbetriebnahmeprotokoll eintragen.
- ▶ Abgassonde aus dem Abgasmessstutzen entfernen und Stopfen montieren.

8.5 Einstellungen vornehmen

8.5.1 Überdruckbetrieb einstellen

Überdruckbetrieb darf nur den Dienst nach Verkauf von Bosch Thermotechnology gemacht werden.

8.5.2 Thermische Desinfektion Warmwasser

Die thermische Desinfektionstemperatur wird am Regelgerät, z. B. Logamatic RC300 zwischen 60 °C und 80 °C eingestellt.

Beim GB192-30 iT40S liegt der Wert zwischen 60 °C und 70 °C.
Die Grundeinstellung ist 60 °C.

8.6 Funktionsprüfungen

- ▶ Bei der Inbetriebnahme und bei der jährlichen Inspektion müssen alle Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktion und, soweit Einstellung möglich, auf ihre richtige Einstellung geprüft werden.

- ▶ Gas- und wasserseitige Dichtheit prüfen.

8.7 Abschließende Arbeiten

Zur Montage der Verkleidung des Geräts und des Warmwasserspeichers alle Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

- ▶ Nach Durchführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten das Inbetriebnahmeprotokoll ausfüllen (→ Kapitel 8.8).

8.8 Inbetriebnahmeprotokoll für das Gerät

Kunde/Anlagenbetreiber:			
Name, Vorname		Straße, Nr.	
Telefon/Fax		PLZ, Ort	
Anlagenersteller:			
Auftragsnummer:			
Gerätetyp:		(für jedes Gerät ein eigenes Protokoll ausfüllen!)	
Seriennummer:			
Datum der Inbetriebnahme:			
☐ Einzelgerät ☐ Kaskade, Anzahl der Geräte:			
Aufstellraum:		☐ Keller ☐ Dachgeschoss ☐ sonstiger:	
		Lüftungsöffnungen: Anzahl:, Größe: ca. cm ²	
Abgasführung:		☐ Doppelrohrsystem ☐ LAS ☐ Schacht ☐ Getrenntrohrführung	
		☐ Kunststoff ☐ Aluminium ☐ Edelstahl	
		Gesamtlänge: ca. m Bogen 87°: Stück Bogen 15 - 45°: Stück	
		Überprüfung der Dichtheit der Abgasleitung bei Gegenstrom: ☐ ja ☐ nein	
		CO ₂ -Gehalt in der Verbrennungsluft bei maximaler Nennwärmeleistung: %	
		O ₂ -Gehalt in der Verbrennungsluft bei maximaler Nennwärmeleistung: %	
Bemerkungen zu Unter- oder Überdruckbetrieb:			
Gaseinstellung und Abgasmessung:			
Eingestellte Gasart:			
Gas-Anschlussdruck:		mbar	Gas-Anschlussruhedruck: mbar
Eingestellte maximale Nennwärmeleistung:		kW	Eingestellte minimale Nennwärmeleistung: kW
Gas-Durchflussmenge bei maximaler Nennwärmeleistung:		l/min	Gas-Durchflussmenge bei minimaler Nennwärmeleistung: l/min
Heizwert H _{IB} :		kWh/ m ³	Heizwert H _{IB} : kWh/ m ³
CO ₂ bei maximaler Nennwärmeleistung:		%	CO ₂ bei minimaler Nennwärmeleistung: %
O ₂ bei maximaler Nennwärmeleistung:		%	O ₂ bei minimaler Nennwärmeleistung: %
CO bei maximaler Nennwärmeleistung:		ppm	CO bei minimaler Nennwärmeleistung: ppm
Abgastemperatur bei maximaler Nennwärmeleistung:		°C	Abgastemperatur bei minimaler Nennwärmeleistung: °C
Gemessene maximaler Vorlauftemperatur:		°C	Gemessene minimale Vorlauftemperatur: °C
Anlagenhydraulik:			
☐ Hydraulische Weiche, Typ:		☐ Zusätzliches Ausdehnungsgefäß	
☐ Heizungspumpe:		Größe/Vordruck:	

		Automatischer Entlüfter vorhanden? ☐ ja ☐ nein
☐ Warmwasserspeicher/Typ/Anzahl/Heizflächenleistung:		
☐ Anlagenhydraulik geprüft, Bemerkungen:		
Geänderte Servicefunktionen: Hier die geänderten Servicefunktionen auslesen und Werte eintragen.		
☐ Aufkleber „Einstellungen im Servicemenü“ ausgefüllt und angebracht.		
Heizungsregelung:		
☐ Außentemperaturgeführte Regelung		☐ Raumtemperaturgeführte Regelung
☐ Fernbedienung × Stück, Kodierung Heizkreis(e):		
☐ Raumtemperaturgeführte Regelung × Stück, Kodierung Heizkreis(e):		
☐ Modul × Stück, Kodierung Heizkreis(e):		
Sonstiges:		
☐ Heizungsregelung eingestellt, Bemerkungen:		
☐ Geänderte Einstellungen der Heizungsregelung in der Bedienungs-/Installationsanleitung des Reglers dokumentiert		
Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:		
☐ Elektrische Anschlüsse geprüft, Bemerkungen:		
☐ Kondensatsiphon gefüllt		☐ Verbrennungsluft/Abgasmessung durchgeführt
☐ Funktionsprüfung durchgeführt		☐ Gas- und wasserseitige Dichtheitsprüfung durchgeführt
Die Inbetriebnahme umfasst die Kontrolle der Einstellwerte, die optische Dichtheitsprüfung am Gerät sowie die Funktionskontrolle des Geräts und der Regelung. Eine Prüfung der Heizungsanlage führt der Anlagenersteller durch.		
Wenn im Zuge der Inbetriebnahme geringfügige Montagefehler von Buderus Komponenten festgestellt werden, ist Buderus grundsätzlich bereit, diese Montagefehler nach Freigabe durch den Auftraggeber zu beheben. Eine Übernahme der Haftung für die Montageleistungen ist damit nicht verbunden.		
Die oben genannte Anlage wurde im vorbezeichneten Umfang geprüft.		Dem Betreiber wurden die Dokumente übergeben. Er wurde mit den Sicherheitshinweisen und der Bedienung des o.g. Heizgeräts inklusive Zubehör vertraut gemacht. Auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung der oben genannten Heizungsanlage wurde hingewiesen.
Name des Service-Technikers		Datum, Unterschrift des Betreibers
Datum, Unterschrift des Anlagenerstellers		Hier Messprotokoll einkleben:

Tab. 42

9 Bedienung



Nur aktive Statussymbole sind sichtbar.

Bei einer Heizungsanlage mit mehreren Geräten (Kaskadensystem) müssen die Einstellungen am Bedienfeld für jedes Gerät einzeln vorgenommen werden.

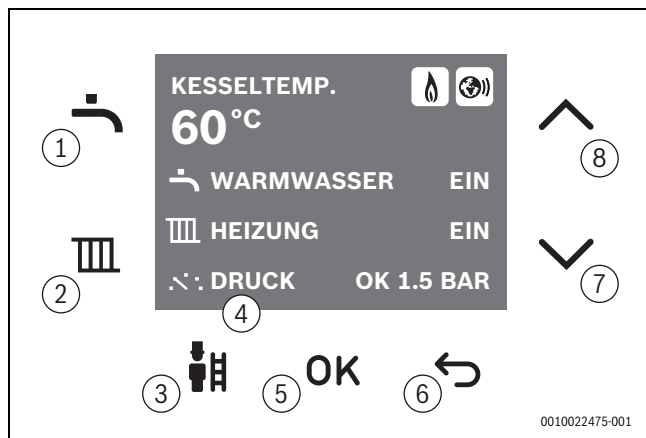


Bild 57 Bedienfeld

- [1] Taste Warmwasser
- [2] Taste Heizung
- [3] Taste Schornsteinfeger
- [4] Display
- [5] Taste OK
- [6] Taste Zurück
- [7] Taste Pfeil ▼ (nach unten)
- [8] Taste Pfeil ▲ (nach oben)

Sprachauswahl

Bei dem ersten Einschalten muss eine Sprachauswahl mit **OK** bestätigt werden.

Das Gerät ist an der Vorderseite mit einem Bedienfeld mit folgenden Elementen ausgestattet:

Taste Warmwasser

Mit der Taste Warmwasser kann die Temperatur des warmen Wassers nach Wunsch eingestellt werden.

Taste Heizung

Mit der Taste Heizung kann die maximale Kesseltemperatur eingestellt werden.

Taste Schornsteinfeger

Mit der Taste Schornsteinfeger kann das Gerät für die Ausführung von Messungen in Betrieb genommen werden, langer Tastendruck.

Display

Auf dem Display können Display-Werte, Display-Einstellungen und Display-Codes abgelesen werden.

Taste OK

Mit der Taste **OK** kann:

- Ein Menü ausgewählt werden
- Ein festgelegter Wert bestätigt werden

Taste Zurück

Mit der Taste Zurück kann:

- In einem Menü ein Schritt zurück navigiert werden
- Eine Änderung abgebrochen werden

Taste Pfeil ▼ ▲

Mit den Tasten Pfeil ▼ und ▲ kann durch Menüs und Inhalte navigiert werden oder gewählte Werte von Elementen geändert werden.

9.1 Menü Warmwassertemperatur

Über das Menü Warmwassertemperatur können die Einstellungen des Geräts ausgelesen und geändert werden.

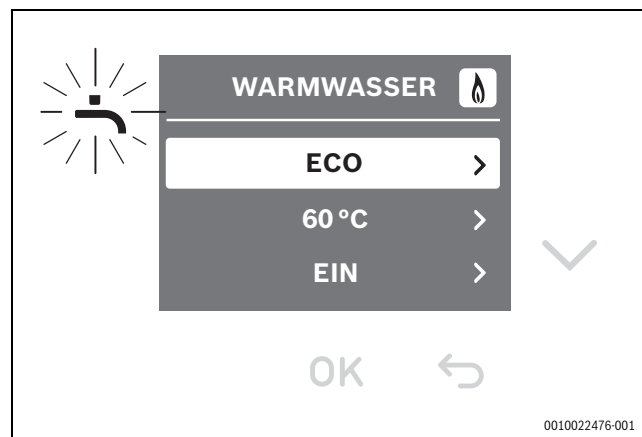


Bild 58 Menü Warmwassertemperatur

- Zum Öffnen des Menüs Warmwassertemperatur die Taste drücken.
- Mit den Tasten Pfeil ▼ und ▲ durch das Menü navigieren.
- Mit der Taste **OK** den entsprechenden Wert auswählen.
- Mit den Tasten Pfeil ▼ und ▲ die entsprechende Werte ändern.
- Mit der Taste **OK** den entsprechenden Wert bestätigen.

Display	Bezeichnung
ECO / KOMFORT	ECO reduziert den Komfort und verlängert die Wartezeit; gleichzeitig verringert sich der Gasverbrauch. KOMFORT hoher Komfort, kurze Wartezeit, höherer Gasverbrauch.
40-80 °C	Temperatur einstellen. Voreinstellung 60 °C, Achtung Verbrühungsgefahr bei Warmwassertemperaturen > 60 °C.
EIN / AUS	Ein-/Ausschalten Warmwasserbereitung, wenn Warmwasserbetrieb eingeschaltet ist, ist der Frostschutz der Warmwasserversorgung ausgeschaltet.

Tab. 43 Einstellungen Menü Warmwassertemperatur

9.2 Menü Kesseltemperatur

Über das Menü Kesseltemperatur können die Einstellungen des Geräts ausgelesen und geändert werden.

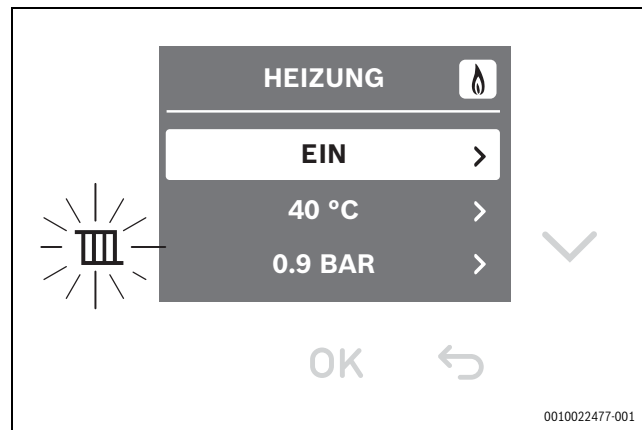


Bild 59 Menü Kesseltemperatur

- Zum Öffnen des Menüs Kesseltemperatur die Taste drücken.
- Mit den Tasten Pfeil ▼ und ▲ durch das Menü navigieren.
- Mit der Taste **OK** den entsprechenden Wert auswählen.

- ▶ Mit den Tasten Pfeil ∇ und Δ die entsprechenden Werte ändern.
- ▶ Mit der Taste **OK** den entsprechenden Wert bestätigen.

Display	Bezeichnung
EIN / AUS	Ein-/Ausschalten.
40 °C	Temperatur einstellen.
0.9 BAR	Aktueller Betriebsdruck.

Tab. 44 Einstellungen Menü Kesseltemperatur

9.3 Schornsteinfegerbetrieb



Während des Schornsteinfegerbetriebs ist kein Warmwasserbetrieb möglich. Der Schornsteinfegerbetrieb wird nach 30 Minuten automatisch ausgeschaltet. Einstellungen, die während des Schornsteinfegerbetriebs geändert worden sind, werden dann aufgehoben.

Mit dem Schornsteinfegerbetrieb kann das Gerät für die Durchführung von Messungen in den Heizbetrieb versetzt werden.

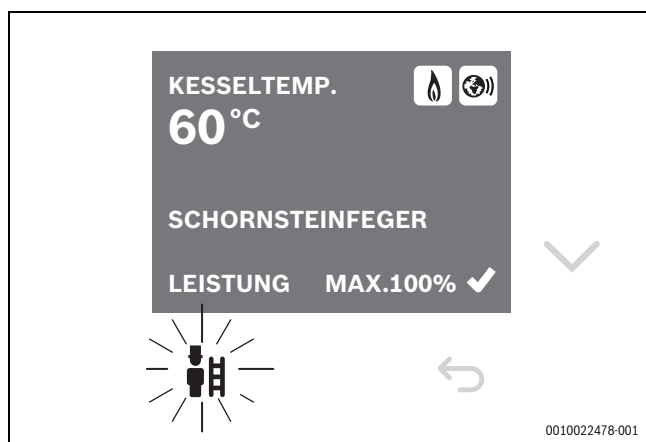


Bild 60 Menü Schornsteinfegerbetrieb

- ▶ Dafür sorgen, dass das Gerät seine Wärme abgeben kann.
- ▶ Aktivierung des Schornsteinfegerbetriebs durch Druck auf die Taste fH für 3 Sekunden.
- ▶ Der Schornsteinfegerbetrieb bleibt jetzt für die Dauer von 30 Minuten bei 100 % Wärmeleistung aktiv.
- ▶ Wärmeleistung (in %) mit der Taste Pfeil ∇ oder Δ einstellen.
- ▶ Gewünschte Messung durchführen.
- ▶ Zum Abschalten des Schornsteinfegerbetriebs die Taste fH drücken.

9.3.1 Handbetrieb/Notbetrieb



Das Gerät darf nur für ein paar Tage manuell betrieben werden. Der manuelle Betrieb ist auch ein Notbetrieb ohne Wärmeanforderung durch einen Temperaturregler. Das Gerät bleibt beim manuellen Betrieb mit eingestellter Kesselleistung in Betrieb.

- ▶ Aktivierung des Notbetriebs durch Druck auf der Taste fH für 8 Sekunden.
- ▶ Solltemperatur mit der Taste Pfeil ∇ oder Δ einstellen.
- ▶ Zum Abschalten des Handbetriebs/Notbetriebs die Taste fH drücken.

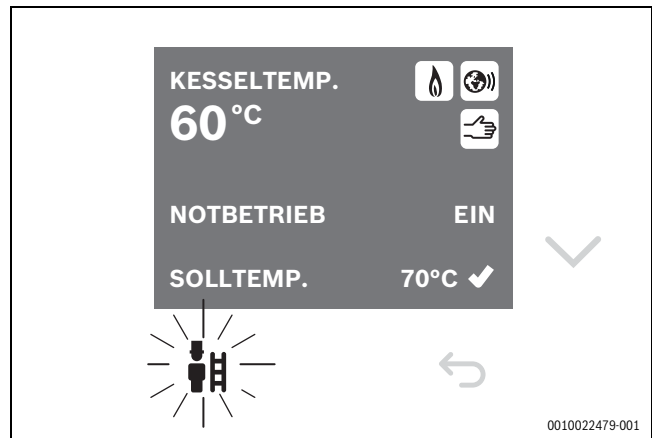


Bild 61 Menü Notbetrieb

9.4 Menü Einstellungen

Über das Menü Einstellungen können Einstellungen des Geräts ausgelesen und geändert werden.

- ▶ Gleichzeitig auf die Tasten fH und fH drücken für 3 Sekunden, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
- ▶ Mit den Tasten Pfeil ∇ und Δ durch das Menü navigieren.
- ▶ Mit der Taste **OK** die entsprechenden Werte wählen.

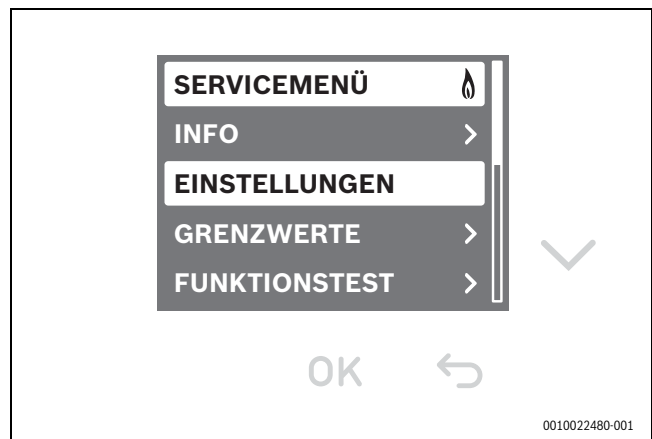


Bild 62 Menü Einstellungen

9.4.1 Menü Info



Nach wenigen Minuten der Inaktivität wird das Menü automatisch geschlossen und der Startbildschirm angezeigt.

Im Menü Info können Daten über den Status des Geräts ausgelesen werden. Folgendermaßen vorgehen:

- ▶ Mit den Tasten Pfeil ∇ und Δ durch das Menü navigieren mit Info über:
 - Gemessene Kesseltemperatur [°C]
 - Gemessener Wasserdruck des Geräts [bar]
 - Betriebs- oder Störungs-Code

9.5 Ruhezustand des Displays

Wenn keine Störung oder Wartungsanforderung vorhanden ist, kehrt das Display nach 2 Minuten in den Ruhezustand zurück.

- ▶ Um den Ruhezustand zu verlassen, Taste **OK** drücken.

10 Außerbetriebnahme

HINWEIS

Anlagenschaden durch Frost.

Die Heizungsanlage kann z. B. bei einem Netzausfall, Ausschalten der Versorgungsspannung, fehlerhafter Gasversorgung, Kesselstörung usw. nach längerer Zeit einfrieren.

- Sicherstellen, dass die Heizungsanlage ständig in Betrieb ist (insbesondere bei Frostgefahr).

Heizungsanlage mit Hilfe des Geräts (Bedienung im Gerät) außer Betrieb setzen. Mit der Außerbetriebnahme des Regelgeräts wird auch der Brenner automatisch abgeschaltet.

- Klappe für die Bedienung im Gerät öffnen.
- Schalter Ein/Aus des Geräts auf „0“ schalten.
- Hauptabsperreinrichtung oder Gashahn unter dem Gerät schließen.

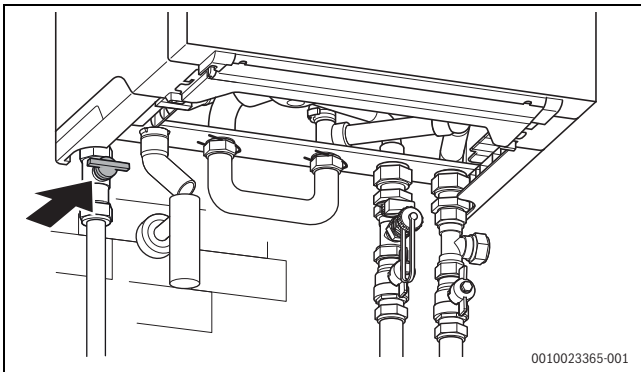


Bild 63 Gashahn geschlossen

Wenn die Heizungsanlage bei Frostgefahr längere Zeit außer Betrieb genommen wird, muss sie entleert werden.

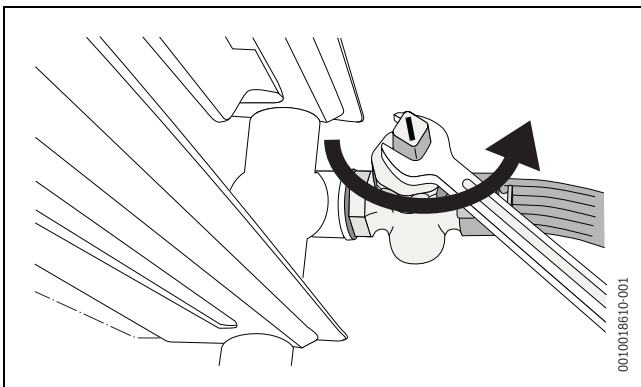


Bild 64 Heizungsanlage bei Frostgefahr entleeren

- Heizwasser am tiefsten Punkt der Heizungsanlage am Entleerhahn oder am Heizkörper ablassen. Der automatische Entlüfter am höchsten Punkt der Heizungsanlage muss dabei geöffnet sein.
- Beim GB192-30iT40SWHB192-30iT40SWH den Schichtladespeicher über den Entleerhahn im Speicher [1] entleeren.

- Warmwasserhahn öffnen, damit sich der Speicher besser entleert.

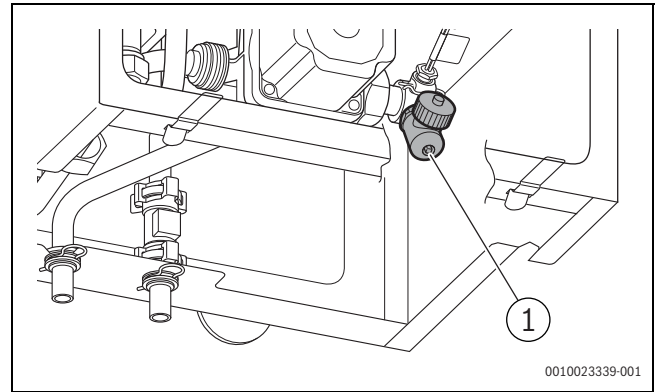


Bild 65 Warmwasserspeicher entleeren

11 Einstellungen im Servicemenü

11.1 Bedienung des Menüs Service

Menü Service öffnen

- Gleichzeitig die Tasten und solange drücken, bis das Menü Service erscheint.

Menü Service schließen

- Taste oder drücken.

-oder-

- Taste Zurück so oft drücken, bis die Standardanzeige erscheint.

Durch das Menü navigieren

- Um ein Menü oder einen Menüpunkt zu markieren, Taste Pfeil oder drücken.
- Taste OK drücken.
Das Menü oder der Menüpunkt wird angezeigt.
- Um zur übergeordneten Menüebene zu wechseln, Taste Zurück drücken.

Einstellwerte ändern

- Menüpunkt mit der Taste OK wählen.
- Um den gewünschten Wert auszuwählen, Taste Pfeil oder drücken.
- Taste OK drücken.
Der neue Wert ist gespeichert. Die Anzeige wechselt zum übergeordneten Menü.

Verlassen des Menüpunkts ohne Speichern von Werten

- Taste Zurück drücken.
Der neue Wert ist gespeichert. Die Anzeige wechselt zum übergeordneten Menü.

11.2 Menü Service

INFO

- BETRIEBSZUSTAND
- LETZTE STÖRUNG
- AKT. STÖRUNG
- WÄRMEERZEUGER
 - MAX./NOM. LEIST.
 - MAX. HEIZLEIST.
 - WASSERDRUCK
 - VORLAUFTEMP. SOLL
 - FLAMMENSTROM
 - ISTTEMPERATUR
 - RÜCKLAUFTEMP.
 - AUSSENTEMP.
 - PUMPENMODULAT.
 - BRENNERLEISTUNG
 - BRENNERSTARTS
 - BETRIEBSSTUNDEN
 - HYDR. WEICHE TEMP.
 - MISCHERTEMP.
 - PUFFERSP. TEMP.
- WARMWASSER
 - MAX. WW-LEISTUNG
 - WW-DURCHFLUSS
 - AUSTRITTSTEMP.
 - WW-SOLLTEMP.
 - WW-ISTTEMP.
- SYSTEM
 - VERS. STEUEREINH.
 - VER. BEDIENEINH.
 - KODIERST. NUMMER
 - KODIERST. VERSION

EINSTELLUNGEN

- HEIZUNG
 - MAX. HEIZLEISTUNG
 - TAKTSPERRE ZEIT
 - TAKTSPERRE TEMP.
- HYDRAULIK
 - WARMWASSERSP.
 - HK1 KONFIG KESSEL
 - PUMPE AN PW2
 - HYDR. WEICHE
 - PUMPE KESSEL

- PUMPE
 - PUMPENKENNFELD
 - PUMPENSCHALTART
 - MIN. LEISTUNG
 - MAX. LEISTUNG
 - PUMPENSCHLEIFZEIT
 - PUMPENNACHLAUF
- WARMWASSER
 - MAX. WW-LEISTUNG
 - THERM. DESINF.
 - ZIRKULATIONSP.
 - HÄUFIGKEIT ZIRK.
- SONDERFKT.
 - ENTLÜFTUNGSFKT.
 - SIPHONFÜLLPROG.
 - 3WW IN MITTELPOS.
 - KALIBRIERUNG

GRENZWERTE

- MIN. GERÄTELEIST.

FUNKTIONSTEST

- TESTS AKTIVIEREN
 - ZÜNDUNG
 - GEBLÄSE
 - PUMPE
 - 3-WEGE-VENTIL
 - IONISATIONSSOZILL.
 - 3-WEGE-MISCHVENT.

NOTBETRIEB

RESET

- GRUNDEINSTELL.

ANZEIGE

- SPRACHE
- DISPLAY
 - AUSSCHALTEN NACH
 - HELLIGKEIT
 - KONTRAST
- TASTENBELEUCHT.

11.2.1 INFO

Menüpunkt	Einstellungen/Einstellbereich	Bemerkung/Einschränkung
BETRIEBSZUSTAND	-	→ Tabelle 55, Seite 51
LETZTE STÖRUNG	-	→ Tabelle 55, Seite 51
WÄRMEERZEUGER		
MAX./NOM. LEIST.	-	
MAX. HEIZLEIST.	-	Info: Einstellwert in > EINSTELLUNGEN > HEIZUNG > MAX. HEIZLEISTUNG
WASSERDRUCK	-	Info: aktueller Betriebsdruck in bar
VORLAUFTEMP. SOLL	-	Info: Einstellwert der Vorlauftemperatur (→ Kapitel 9.2, Seite 33)
FLAMMENSTROM	-	Info: aktueller Ionisationsstrom µA
ISTTEMPERATUR	-	Info: aktuelle Vorlauftemperatur in °C
RÜCKLAUFTEMP.	-	Info: aktuelle Rücklauftemperatur in °C
AUSSENTEMP.	-	Info: aktuelle Außentemperatur in °C

Menüpunkt	Einstellungen/Einstellbereich	Bemerkung/Einschränkung
PUMPENMODULAT.	-	
BRENNERLEISTUNG	-	Info: aktuelle Brennerleistung in %
BRENNERSTARTS	-	
BETRIEBSSTUNDEN	-	
HYDR. WEICHE TEMP.	-	Info: aktuelle Temperatur an der hydraulischen Weiche in °C
WARMWASSER		
MAX.WW-LEISTUNG	-	Info: Einstellwert in > EINSTELLUNGEN > WARMWASSER > MAX. WW-LEISTUNG
WW-DURCHFLUSS	-	Info: aktueller Warmwasserdurchfluss in l/min
AUSTRITTSTEMP	-	
WW-SOLLTEMP.	-	Info: Einstellwert der Warmwassertemperatur (→ Kapitel 9.2, Seite 33)
WW-ISTTEMP.	-	Info: aktuelle Warmwassertemperatur in °C
SYSTEM		
VERS. STEUEREINH.	-	
VER. BEDIENEINH.	- NL - NF	
KODIERST. NUMMER	-	
KODIERST. VERSION.	-	

Tab. 45 Menü INFO

11.2.2 EINSTELLUNGEN

Menüpunkt	Einstellungen/Einstellbereich	Bemerkung/Einschränkung
HEIZUNG		
MAX. HEIZLEISTUNG	Einstellbereich: → Einstellungen in: > GRENZWERTE > MIN. GERÄTELEIST. und > GRENZWERTE > MAX. HEIZLEIST.	Maximale freigegebene Wärmeleistung [kW]. Bei Erdgasgeräten: - Gas-Durchflussmenge messen. - Messergebnis mit den Gasdaten-Tabellen vergleichen (→ Seite 11). - Abweichungen korrigieren.
TAKTSPERRE ZEIT	3 ... 10 ... 60 Minuten	Das Zeitintervall legt die minimale Wartezeit zwischen Ein- und Wiedereinschalten des Brenners fest. Bei Anschluss eines Heizungsreglers mit 2-Draht-BUS optimiert der Heizungsregler diese Einstellung.
TAKTSPERRE TEMP.	-2 ... -6 ... -30 Kelvin	Differenz zwischen aktueller Vorlauftemperatur und Vorlaufsolltemperatur bis zum Einschalten des Brenners. Bei Anschluss eines Heizungsreglers mit 2-Draht-BUS optimiert der Heizungsregler diese Einstellung.
HYDRAULIK		
PUMPE AN PW2	ZIRKULATIONSPUMPE - EXT. HEIZUNGSPUMPE HINTER HYDR. WEICHE	
HYDR. WEICHE	NEIN - KESSEL - MODUL	
PUMPE KESSEL	NEIN - JA	
PUMPE		

Menüpunkt	Einstellungen/Einstellbereich	Bemerkung/Einschränkung
PUMPENKENNFELD	• LEISTUNGSGEFÜHRT: Pumpenleistung proportional zur Wärmeleistung (→ > EINSTELLUNGEN > PUMPE > MIN. LEISTUNG und > EINSTELLUNGEN > PUMPE > MAX. LEISTUNG) • DELTA-P GEFÜHRT 1: Konstantdruck • DELTA-P GEFÜHRT 2: Konstantdruck • DELTA-P GEFÜHRT 3: Konstantdruck • DELTA-P GEFÜHRT 4: Konstantdruck • DELTA-P GEFÜHRT 5: Konstantdruck • DELTA-P GEFÜHRT 6: Konstantdruck	▶ Um Energie zu sparen und eventuelle Strömungsgeräusche gering zu halten, niedrige Pumpenkennlinie einstellen (Restförderhöhe → Seite 11).
PUMPENSCHALTART	• ENERGIE SPAREN: Intelligente Heizungs-pumpenabschaltung bei Heizungsanlagen mit Außentemperaturgeführtem Regler. Die Heizungspumpe wird nur bei Bedarf eingeschaltet. • WÄRMEANFORDERUNG: Der Vorlauftemperaturregler schaltet die Heizungspumpe ein.	
MIN. LEISTUNG	▶ 10 ... 100 %	Pumpenleistung bei minimaler Wärmeleistung Nur bei Pumpenkennfeld 0 verfügbar (→ > EINSTELLUNGEN > PUMPE > PUMPENKENNFELD).
MAX. LEISTUNG	▶ 10 ... 74 ... 100 % (je nach Leistung)	Pumpenleistung bei maximaler Wärmeleistung Nur bei Pumpenkennfeld 0 verfügbar (→ > EINSTELLUNGEN > PUMPE > PUMPENKENNFELD).
PUMPENNACHLAUF	▶ 0 ... 3 ... 60 Minuten ▶ 24 Stunden	Die Pumpennachlaufzeit beginnt am Ende der Wärmeanforderung durch den Heizungsregler.
WARMWASSER		
MAX. WW-LEISTUNG	Einstellbereich: → Einstellungen in: > GRENZWERTE > MIN. GERÄTELEIST. und > GRENZWERTE > MAX. WW-LEISTUNG	Maximale freigegebene Warmwasserleistung [kW] Bei Erdgasgeräten: ▶ Gas-Durchflussmenge messen. ▶ Messergebnis mit den Gasdaten-Tabellen vergleichen (→ Seite 11). ▶ Abweichungen korrigieren.
THERM. DESINF. (nur Kombi)	▶ AUS ▶ EIN BEI WARMWASSERZAPFUNG	Bei zu großer Wasserentnahme wird die erforderliche Temperatur evtl. nicht erreicht. ▶ Nur so viel Wasser entnehmen, dass die Warmwassertemperatur von 70 °C erreicht wird. ▶ Thermische Desinfektion durchführen (→ Kapitel 8.4, Seite 29).
THERM. DESINF. (nur Speichergeräte)	▶ JETZT STARTEN?	Diese Servicefunktion aktiviert die Aufheizung des Speichers auf 75 °C. ▶ Thermische Desinfektion durchführen (→ Kapitel 8.4, Seite 29). Die aktivierte thermische Desinfektion wird nicht im Display angezeigt. Nachdem das Wasser 35 Minuten lang auf 75 °C gehalten wurde, wird die thermische Desinfektion automatisch beendet.
ZIRKULATIONSP.	▶ AUS ▶ EIN	Zirkulationspumpe.
HÄUFIGKEIT ZIRK.	▶ 1 x 3 MINUTEN/H ▶ 2 x 3 MINUTEN/H ▶ 3 x 3 MINUTEN/H ▶ 4 x 3 MINUTEN/H ▶ 5 x 3 MINUTEN/H ▶ 6 x 3 MINUTEN/H ▶ DAUERHAFT	Anzahl Pumpenstarts der Zirkulationspumpe pro Stunde (Dauer jeweils 3 Minuten). Nur bei aktivierter Zirkulationspumpe verfügbar (→ > EINSTELLUNGEN > WARMWASSER > ZIRKULATIONSP.).
SONDERFKT.		

Menüpunkt	Einstellungen/Einstellbereich	Bemerkung/Einschränkung
ENTLÜFTUNGSFKT.	- AUS: Ausgeschaltet - AUTO: Dauerhaft eingeschaltet EIN: Einmalig eingeschaltet	Nach Wartungen kann die Entlüftungsfunktion eingeschaltet werden. Während der Entlüftung erscheint im Info-Bereich der Standardanzeige ENTLÜFTUNGSBETRIEB.
SIPHONFÜLLPROG.	- AUS: Ausgeschaltet (nur während Wartungen erlaubt) EIN: Eingeschaltet	Das Siphonfüllprogramm wird in folgenden Fällen aktiviert: - Das Gerät wird am Schalter Ein/Aus eingeschaltet. - Der Brenner war 28 Tage nicht in Betrieb. - Die Betriebsart wird von Sommer- auf Winterbetrieb gestellt. Bei der nächsten Wärmeanforderung für Heiz- oder Speicherbetrieb wird das Gerät 15 Minuten auf Teillast gehalten. Das Siphonfüllprogramm bleibt so lange wirksam, bis 15 Minuten auf Teillast erreicht sind. Während der Dauer des Siphonfüllprogramms erscheint im Info-Bereich der Standardanzeige SIPHONFÜLLBETRIEB
3WV IN MITTELPOS.	NEIN: Ausgeschaltet - JA: Eingeschaltet	Die Funktion stellt die vollständige Entleerung des Systems und den einfachen Ausbau des Motors sicher. Das 3-Wege-Ventil verbleibt ca. 15 Minuten in Mittelposition.

Tab. 46 Menü EINSTELLUNGEN

11.2.3 GRENZWERTE

Menüpunkt	Einstellungen/Einstellbereich	Bemerkung/Einschränkung
MIN. GERÄTELEIST.	„Minimale Nennwärmeleistung“ ... „maximale Nennwärmeleistung“	Minimale Nennwärmeleistung (Heizung und Warmwasser) Begrenzt den Einstellbereich für die minimale Wärmeleistung und die minimale Warmwasserleistung (→ > EINSTELLUNGEN > HEIZUNG > MAX. HEIZLEISTUNG und > EINSTELLUNGEN > WARMWASSER > MAX. WWLEISTUNG).

Tab. 47 Menü GRENZWERTE

11.2.4 FUNKTIONSTEST

Menüpunkt	Einstellungen/Einstellbereich	Bemerkung/Einschränkung
TESTS AKTIVIEREN		
ZÜNDUNG	AUS - EIN	Permanente Zündung. Prüfen der Zündung durch permanente Zündung ohne Gaszufuhr. ► Um Schäden am Zündtrafo zu vermeiden: Funktion maximal 2 Minuten eingeschaltet lassen.
GEBLÄSE	Permanenter Gebläselauf AUS - EIN	Permanenter Gebläselauf. Gebläselauf ohne Gaszufuhr oder Zündung.
PUMPE	AUS - EIN	Permanenter Pumpenlauf (interne und externe Pumpen).
3-WEGE-VENTIL	HEIZUNG - WARMWASSER	Permanenter Stellung des 3-Wege-Ventils.
IONISATIONSSOZILL.	AUS - EIN	Spannungsbereich zwischen 153 und 187 V_{AC}.
3-WEGE-MISCHVENT.	HEIZUNG - WARMWASSERSPEICHER	

Tab. 48 Menü FUNKTIONSTEST

11.2.5 NOTBETRIEB

Menüpunkt	Einstellungen/Einstellbereich	Bemerkung/Einschränkung
NOTBETRIEB	AUS - EIN	

Tab. 49 Menü NOTBETRIEB

11.2.6 RESET

Menüpunkt	Einstellungen/Einstellbereich	Bemerkung/Einschränkung
WÄRMEERZEUGER	• ENTRIEGELN?	
GRUNDEINSTELL.	• WIEDERHERSTELLEN?	

Tab. 50 Menü RESET

11.2.7 ANZEIGE

Menüpunkt	Einstellungen/Einstellbereich	Bemerkung/Einschränkung
SPRACHE	• DEUTSCH • FRANÇAISE • ITALIANO	
DISPLAY		
AUSSCHALTEN NACH	• 1 ... 2 ... 20 Minuten	
HELLIGKEIT	• 20 ... 50 ... 100 %	
KONTRAST	• 30 ... 50 ... 70 %	
AUSSCHALTEN NACH	• 30 ... 50 ... 100 %	

Tab. 51 Menü ANZEIGE

12 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten. Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können. Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt für Länder mit Elektronikschrottvorschriften, z. B. „Europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte“. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest, die für die Rückgabe und das Recycling von Elektronik-Altgeräten in den einzelnen Ländern gelten.

Da elektronische Geräte Gefahrstoffe enthalten können, müssen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um mögliche Umweltschäden und Gefahren für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Darüber hinaus trägt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Informationen zur umweltverträglichen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:

www.weee.bosch-thermotechnology.com/

13 Datenschutzhinweise

Wir, die **[DE] Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, Geschäftsbereich Thermotechnik, Göllnergasse 15-17, 1030 Wien, Österreich, [LU] Ferroknepper Buderus S.A., Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003**

Esch-sur-Alzette, Luxemburg verarbeiten Produkt- und Installationsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommunikationsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionalität (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur Erfüllung unserer Produktüberwachungspflicht und aus Produktsicherheitsgründen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO). Für die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services können wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese übertragen. In bestimmten Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können sich unter der folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bitte unter **[BE] privacy.ttbe@bosch.com [DE] privacy.ttde@bosch.com, [AT] DPO@bosch.com, [LU] DPO@bosch.com**. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.

14 Inspektion und Wartung

14.1 Sicherheitshinweise zu Inspektion und Wartung

⚠ Hinweise für die Zielgruppe

Inspektion und Wartung darf nur ein zugelassener Fachbetrieb ausführen. Die Wartungsanleitungen der Hersteller müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- ▶ Betreiber auf Folgen einer mangelhaften oder fehlenden Inspektion und Wartung hinweisen.
- ▶ Mindestens jährlich die Heizungsanlage inspizieren und bei Bedarf erforderliche Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchführen.
- ▶ Auftretende Mängel sofort beheben.
- ▶ Wärmeblock mindestens alle 2 Jahre prüfen und, falls erforderlich, reinigen. Wir empfehlen eine jährliche Prüfung.
- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden (Siehe Ersatzteilkatalog).
- ▶ Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

⚠ Lebensgefahr durch Stromschlag!

Das Berühren von unter Spannung stehenden Teilen kann zum Stromschlag führen.

- ▶ Vor Arbeiten am elektrischen Teil die Spannungsversorgung (230 V AC) unterbrechen (Sicherung, LS-Schalter) und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

⚠ Lebensgefahr durch austretendes Abgas!

Austretendes Abgas kann zu Vergiftungen führen.

- ▶ Dichtheitsprüfung nach Arbeiten an abgasführenden Teilen durchführen.

⚠ Explosionsgefahr durch austretendes Gas!

Austretendes Gas kann zur Explosion führen.

- ▶ Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen.
- ▶ Dichtheitsprüfung durchführen.

⚠ Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser!

Heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen führen.

- ▶ Bewohner vor dem Aktivieren des Schornsteinfegerbetriebs oder einer thermischen Desinfektion auf die Verbrühungsgefahr hinweisen.
- ▶ Thermische Desinfektion außerhalb der normalen Betriebszeiten durchführen.
- ▶ Eingestellte maximale Warmwassertemperatur nicht verändern.

⚠ Geräteschaden durch austretendes Wasser!

Austretendes Wasser kann das Steuergerät beschädigen.

- ▶ Steuergerät abdecken vor Arbeiten an wasserführenden Teilen.

⚠ Hilfsmittel für die Inspektion und Wartung

- Folgende Messgeräte werden benötigt:
 - Elektronisches Abgasmessgerät für CO₂, O₂, CO und Abgastemperatur
 - Druckmessgerät 0 - 30 mbar (Auflösung mindestens 0,1 mbar)
- ▶ Wärmeleitpaste 8 719 918 658 0 verwenden.
- ▶ Zugelassene Fette verwenden.

⚠ Nach der Inspektion/Wartung

- ▶ Alle gelösten Schraubverbindungen nachziehen.
- ▶ Gerät wieder in Betrieb nehmen (→ Kapitel 8, Seite 29).
- ▶ Trennstellen auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Gas-Luft-Verhältnis prüfen.

14.2 Letzte gespeicherte Störung abrufen



Eine Übersicht der Störungen sind zu finden ab Seite 46.

- ▶ Die letzte gespeicherte Störung kann im Servicemenü unter > **INFO** > **LETZTE STÖRUNG** aufgerufen werden.

14.3 Elektroden prüfen



WARNUNG

Explosionsgefahr durch entzündliche Gase.

- ▶ Gashahn schließen vor Arbeiten an gasführenden Teilen.
- ▶ Dichtheitsprüfung durchführen nach Arbeiten an gasführenden Teilen.

HINWEIS

Beschädigung der Dichtung.

Bei undichtem Sitz der Abdeckplatte kann die Dichtung verbrennen.

- ▶ Abdeckplatte auf Dichtheit prüfen.

- ▶ Elektroden-Set mit Dichtung abnehmen und Elektroden auf Verschmutzung prüfen und ggf. reinigen oder tauschen.
- ▶ Dichtung ersetzen.



Hinweis: Dichtung alle 4 Jahre ersetzen.

- Elektroden-Set wieder montieren.

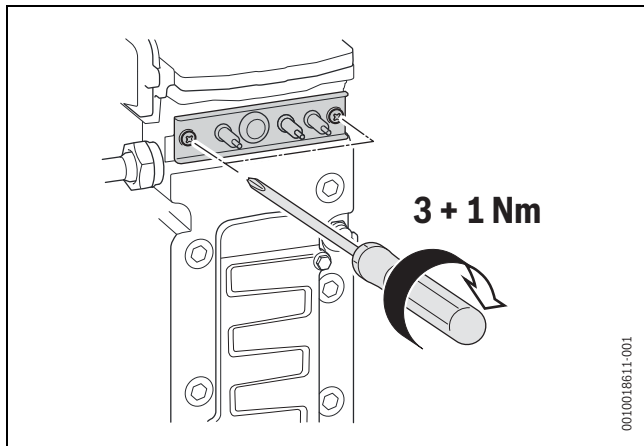


Bild 66 Elektroden-Set montieren

- Elektroden-Set auf Dichtheit prüfen.

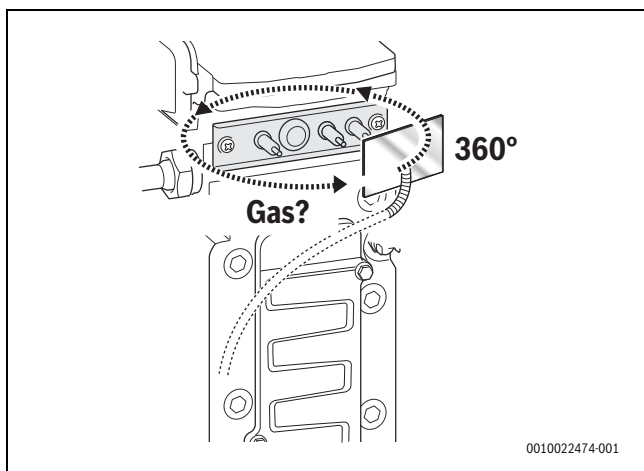


Bild 67 Dichtheitsprüfung

14.4 Brenner prüfen

- Brennerdeckel ausbauen.

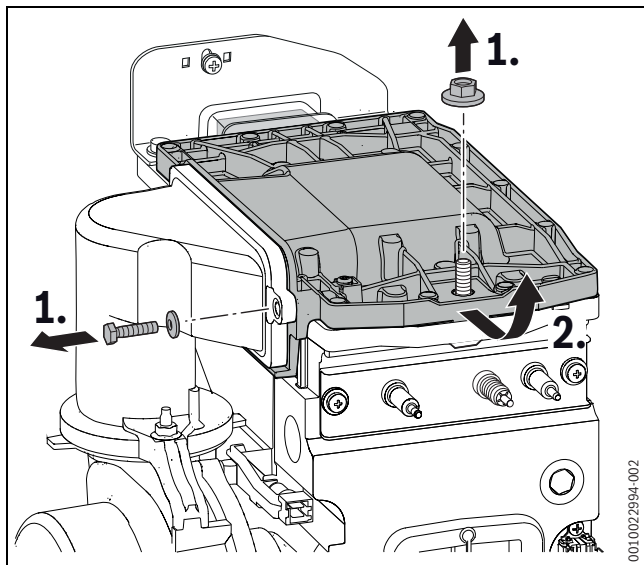


Bild 68 Brennerdeckel ausbauen

- Brenner herausnehmen und Teile reinigen.

HINWEIS

Beschädigung der neuen Dichtung.

- Zuerst die neue Dichtung am Brenner montieren.
- Brenner mit neuer Dichtung in umgekehrter Reihenfolge montieren.
- CO/CO₂-Gehalt messen (→ Seite 8.4.3).

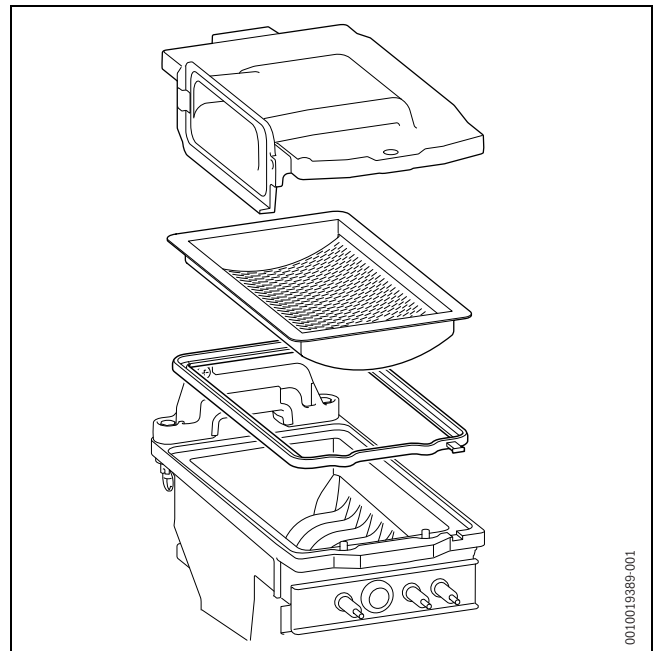


Bild 69 Brenner herausnehmen

14.5 Rückschlagklappe in der Mischeinrichtung prüfen

- Mischeinrichtung entfernen.

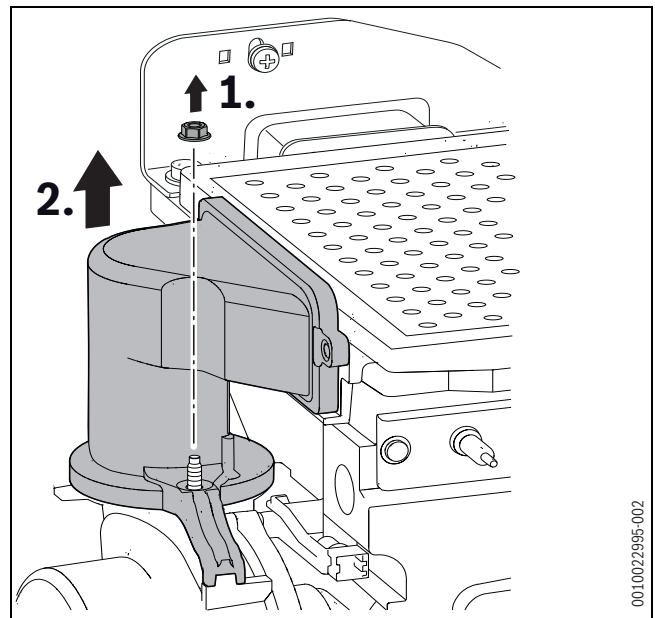


Bild 70 Mischeinrichtung ausbauen

- Rückschlagklappe ausbauen [1].

- Rückschlagklappe auf Verschmutzung und Risse prüfen [2].

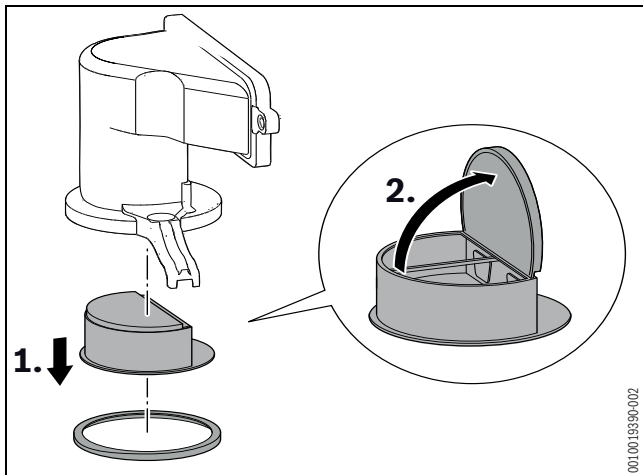


Bild 71 Rückschlagklappe in der Mischeinrichtung

Abschließende Arbeiten:

- Rückschlagklappe einbauen.
- Brenner einbauen.
- Brennerdeckel mit Mischeinrichtung einbauen.
- Gas-Luft-Verhältnis prüfen.

14.6 Sichtprüfung auf allgemeine Korrosionserscheinungen

- Alle gas- und wasserführenden Rohre auf Korrosionserscheinungen prüfen.
- Evtl. korrodierte Rohrleitungen ersetzen.
- Brenner, Wärmeblock, Siphon, automatischer Entlüfter und alle Kupplungen im Gerät ebenfalls einer Sichtprüfung unterziehen.

14.7 Kondensatsiphon reinigen und füllen



WARNUNG

Abgasvergiftung.

Wenn der Kondensatsiphon nicht mit Wasser gefüllt ist, kann austretendes Abgas Menschen in Lebensgefahr bringen.

- Vor dem Wiedereinsetzen Kondensatsiphon mit Wasser füllen.
- Abdichtung nach der Montage auf Gasdichtheit prüfen.
- Kondensatsiphon entriegeln [1].
- Kondensatsiphon nach vorne wegschieben.
- Kondensatsiphon nach unten heraus nehmen.
- Öffnung zum Wärmeblock auf Durchgang prüfen.
- Dichtung des Siphons abnehmen und reinigen.
- Dichtung auf Risse, Verformungen oder Brüche prüfen und ggf. ersetzen.
- Kondensatschlauch prüfen und ggf. reinigen.
- Kondensatsiphon mit ca. $\frac{1}{4}$ l Wasser füllen und wieder montieren [2].

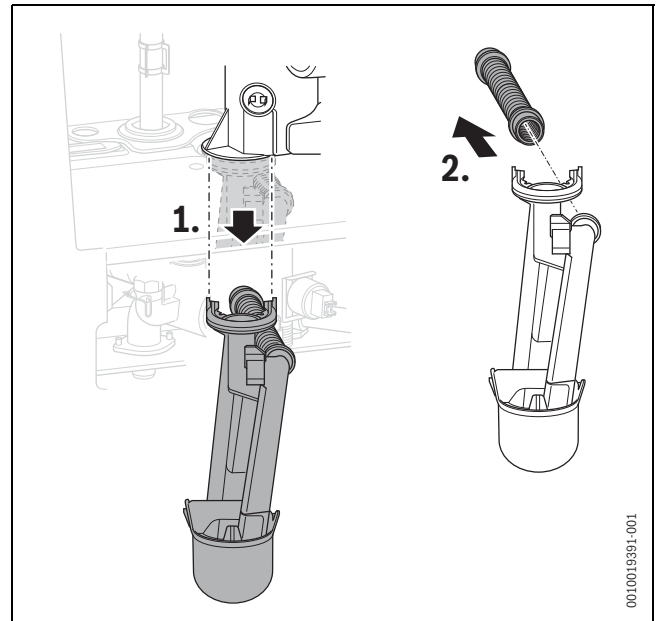


Bild 72 Kondensatsiphon

14.8 Verbrennungsluft-Abgasanschluss kontrollieren



WARNUNG

Explosionsgefahr durch entzündliche Gase.

- Alle Verbindungen auf korrekte Montage überprüfen.

Folgende Punkte kontrollieren:

- Wurde das vorgeschriebene Luft-Abgas-System verwendet?
- Sind die in der entsprechenden Installationsanleitung der Abgasanlage enthaltenen Ausführungsbestimmungen eingehalten worden?

14.9 Funktionsprüfung durchführen

Bei laufendem Betrieb des Geräts Wärmeanforderung für Heizung und Warmwasser an der Bedienung des Geräts (Bedieneinheit) aktivieren und kontrollieren.

- Gashahn öffnen.
- Nach der Inspektion und Wartung kontrollieren, ob das Gerät einwandfrei funktioniert.
- Maximale Kesseltemperatur auf die gewünschte Temperatur einstellen (→ Kapitel 9.2, Seite 33).
- Warmwasser-Solltemperatur auf die gewünschte Temperatur einstellen.
- Wärmeanforderung über das Regelgerät eingeben und kontrollieren, ob das Gerät den Heizbetrieb startet.

14.10 Wärmeblock prüfen und reinigen



VORSICHT

Anlagenschaden durch Kurzschluss.

- Kein Wasser auf die Zündelektrode, die Überwachungselektrode oder andere elektrische Bauteile spritzen.

HINWEIS

Anlagenschaden durch falsche Reinigung.

- Zum mechanischen Reinigen keine Stahlbürste benutzen.
- Bei extremer Verschmutzung den Wärmeblock reinigen.



Bei der Inspektion des Wärmeblocks eine Taschenlampe und einen Spiegel benutzen.

- Kappe vom Messstutzen abnehmen und Druckmessgerät anschließen.

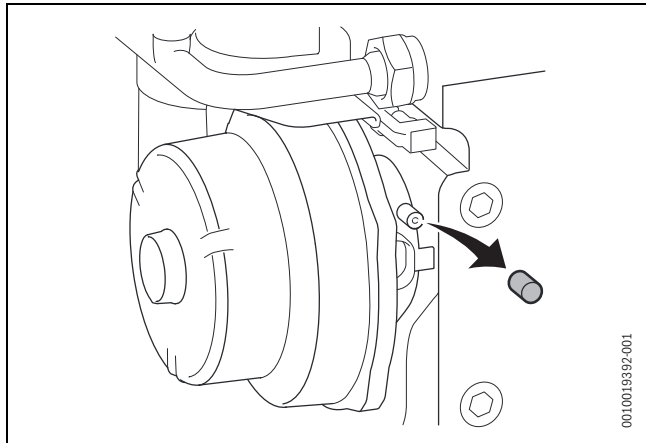


Bild 73 Messstutzen an der Mischeinrichtung

- Steuerdruck bei maximaler Nennwärmeleistung an der Mischeinrichtung prüfen.
- Bei folgendem Messergebnis den Wärmeblock reinigen:

Gerätetyp	Steuerdruck
Logamax plus GB192-15 iW H V2	<4,5 mbar
Logamax plus GB192-25 i H	<6,7 mbar
Logamax plus GB192-25 iW H	<6,7 mbar
Logamax plus GB192-35 i H	<3,7 mbar
Logamax plus GB192-35 iW H	<3,7 mbar
Logamax plus GB192-45 iW H	<5,2 mbar
Logamax plus GB192-30 iT40S WH	<3,7 mbar

Tab. 52 Steuerdruck prüfen

Wenn die mechanische Reinigung erforderlich ist:

Zur Reinigung des Wärmeblocks BuderusBrennerdichtungen und das Reinigungsbürsten-Set verwenden, die als Ersatzteile erhältlich sind.

- Deckel der Reinigungsöffnung entfernen.

- Mit der Bürste den Wärmeblock von oben nach unten reinigen.

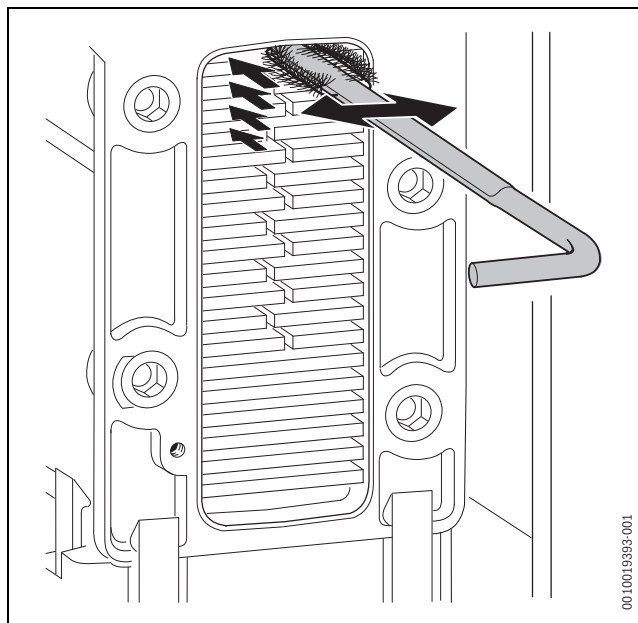


Bild 74 Wärmeblock mit Bürste reinigen

- Reinigungsöffnung verschließen.
- Brenner ausbauen (→ Kapitel 14.4).
- Wärmeblock von oben spülen.

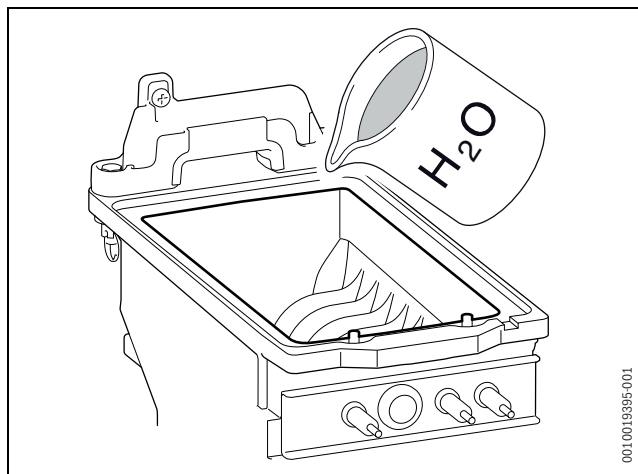


Bild 75 Spülen

- Deckel der Reinigungsöffnung entfernen.

- Kondensatwanne (mit umgedrehter Bürste) reinigen.

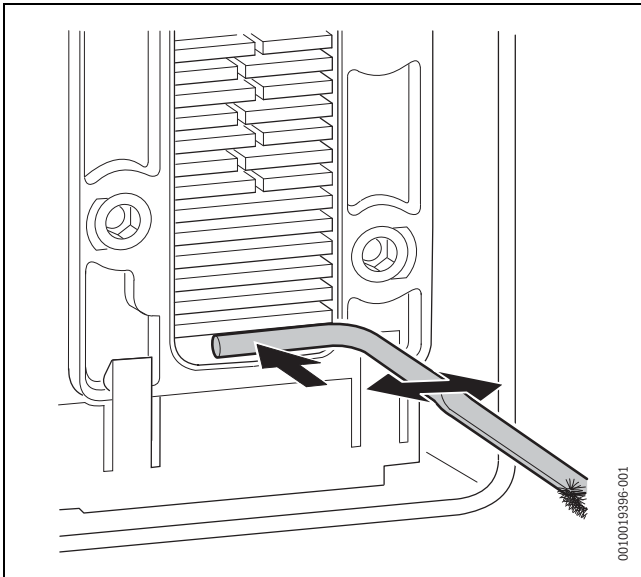


Bild 76 Kondensatwanne reinigen

- Reinigungsöffnung mit neuer Dichtung wieder verschließen und die Schrauben mit ca. 5 Nm festdrehen.
- Gas-Luft-Verhältnis einstellen (→ Kapitel 8.4.3).

14.11 3-Wege-Ventil (24 V) prüfen



Messstifte des Multimeters nicht zu tief in die Steckverbinder drücken, um Beschädigungen zu vermeiden.

- Überprüfen, ob während des Betriebs-Codes „– –“ auf den Steckkontakten „1“ und „4“ 24 VAC-Spannung vorhanden ist.

- Warmwasserbetrieb über das Einstellmenü auf „Off“ einstellen.
- Überprüfen, ob während des Betriebs-Codes „– –“ auf den Steckkontakten „2“ und „3“ 24 VAC-Spannung vorhanden ist.

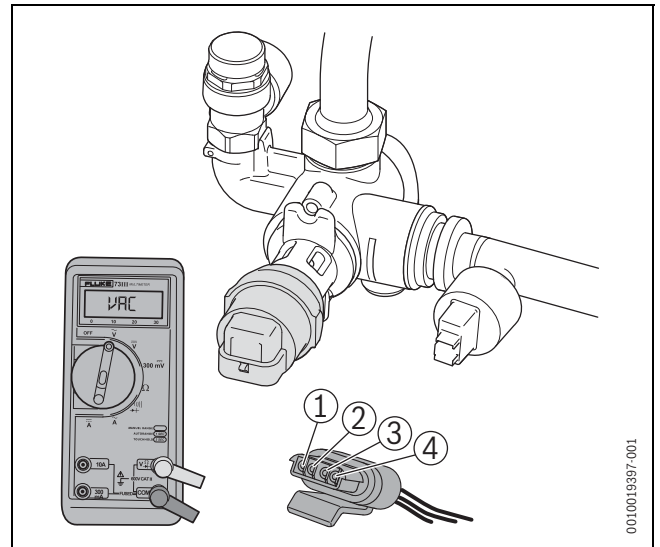


Bild 77 3-Wege-Ventil

14.12 Endkontrolle

- Nach Abschluss der Wartung die Wartungshähne öffnen.
- Bei Bedarf Anlage entlüften.
- Betriebsdruck prüfen und bei Bedarf Heizwasser nachfüllen.
- Gashahn öffnen.
- Schalter Ein/Aus des Geräts auf „1“ schalten.
- Dichtheit prüfen, wenn das Gerät in Betrieb ist und für Wärmeerforderung heizt (→ Kapitel 8.4).
- Inspektions- und Wartungsprotokoll ausfüllen (→ Kapitel 14.13).

14.13 Checkliste für die Inspektion und Wartung

Datum							
1	Letzte gespeicherte Störung im Steuergerät abrufen.						
2	Luft-/Abgas-Führung optisch prüfen.						
3	Gas-Anschlussdruck prüfen.	mbar					
4	Gas-Luft-Verhältnis für min./max. Nennwärmeleistung prüfen.	min. % max. %					
5	Gas- und wasserseitige Dichtheit prüfen.						
6	Elektroden prüfen.						
7	Brenner prüfen.						
8	Wärmeblock prüfen.						
9	Ionisationsstrom prüfen.						
10	Rückschlagklappe in der Mischeinrichtung prüfen.						
11	Kondensatsiphon reinigen.						
12	Sieb im Kaltwasserrohr prüfen.						

Datum								
13	Vordruck des Ausdehnungsgefäßes für die statische Höhe der Heizungsanlage prüfen.	bar						
14	Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen.	bar						
15	Elektrische Verdrahtung auf Beschädigungen prüfen.							
16	Einstellungen des Heizungsreglers prüfen.							
17	Eingestellte Servicefunktionen gemäß Aufkleber „Einstellungen im Servicemenü“ prüfen.							

Tab. 53 Inspektions- und Wartungsprotokoll

15 Betriebs- und Störungsanzeigen

15.1 Betriebsanzeigen



Sie können sich auch an Ihre Buderus-Niederlassung oder den zuständigen Buderus-Service-Techniker wenden.

Betriebsanzeigen (Störungsklasse O)

Betriebsanzeigen signalisieren Betriebszustände bei normalem Betrieb. Betriebsanzeigen können im Menü Service unter **> INFO > BETRIEBS-ZUSTAND** aufgerufen werden.

Der Menüpunkt **BETRIEBSZUSTAND** zeigt den Störungs-Code und eine Beschreibung der Betriebsanzeige an.

15.2 Störungsanzeigen

Im Fall einer Störung erscheint in der Standardanzeige der Text **STÖRUNG LIEGT VOR**.

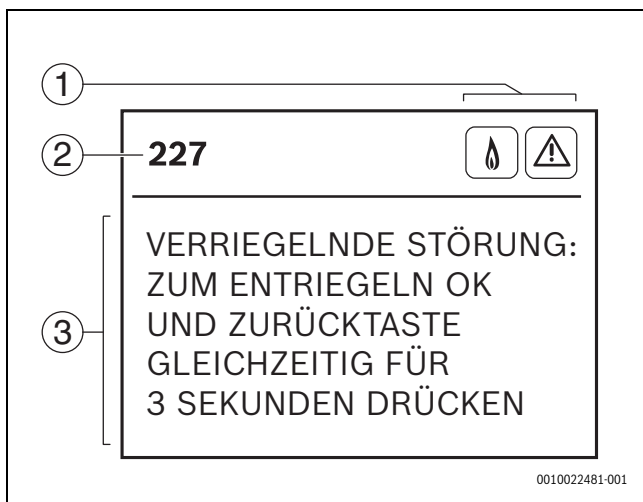


Bild 78 Störungsmenü

- [1] Status-Symbole
- [2] Störungs-Code
- [3] Beschreibung

15.3 Tabelle der Betriebs- und Störungsanzeigen

Störungs-Code	Störungs-Klasse	Beschreibung	Beseitigung
200	O	Das Gerät befindet sich im Heizbetrieb.	
201	O	Das Gerät befindet sich im Warmwasserbetrieb.	

Nicht blockierende Störungen (Störungsklasse R)

Bei nicht blockierenden Störungen bleibt die Heizungsanlage in Betrieb.

Die Bedienung der Menüs wird von einer nicht blockierenden Störung nicht unterbrochen. Wenn das Menü verlassen wird, wird die Störungsanzeige statt der Standardanzeige angezeigt.

- Um die Störungsanzeige zu verlassen, Taste **OK** drücken.
Die Anzeige wechselt zur Standardanzeige.

Wenn die Störung weiter vorliegt, wird die Störungsanzeige nach 2 Minuten wieder angezeigt.

Blockierende Störungen (Störungsklasse B)

Blockierende Störungen führen zu einer zeitlich begrenzten Abschaltung der Heizungsanlage. Die Heizungsanlage läuft selbstständig wieder an, sobald die blockierende Störung nicht mehr vorhanden ist.

Bei einer blockierenden Störung wird die Bedienung der Menüs unterbrochen und die Störungsanzeige wird angezeigt.

- Um die Störungsanzeige zu verlassen, Taste **OK** drücken.

Wenn die Störung weiter vorliegt, wird die Störungsanzeige nach 2 Minuten wieder angezeigt.

Verriegelnde Störungen (Störungsklasse V)

Verriegelnde Störungen führen zu einer Abschaltung der Heizungsanlage, die erst nach einem Reset wieder anläuft.

Bei einer verriegelnden Störung wird die Bedienung der Menüs unterbrochen und die Störungsanzeige wird angezeigt.

- Um die Störungsanzeige zu verlassen, Taste **OK** drücken.

-oder-

- Um die verriegelnde Störung zurückzusetzen und die Störungsanzeige zu verlassen, Taste **OK** und Taste **↶** gleichzeitig drücken.
Das Gerät nimmt den Betrieb wieder auf.

Wenn die Störung weiter vorliegt, wird die Störungsanzeige nach 2 Minuten wieder angezeigt.

Störungs-Code	Störungs-Klasse	Beschreibung	Beseitigung
202	O	Wartephase des Geräts. Wärmeanforderung durch RC-Regelgerät oder einen ON/OFF-Thermostat erfolgt in Intervallen von weniger als 10 Minuten.	
203	O	Betriebsbereitschaft: keine Wärmeanforderung vorhanden	
204	O	Wartephase des Geräts. Die gemessene Vorlauf-temperatur ist höher als die berechnete oder eingestellte Heizwassertemperatur.	- Eingestellte Heizwassertemperatur am Gerät prüfen. Heizwassertemperatur ggf. erhöhen. - Bei einer Außentemperaturgeführten Regelung die eingestellte Heizkurve am Raumthermostat prüfen. Heizkurve ggf. ändern. - Verkabelung und Funktion des Speichertemperaturfühlers prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
207	B	Der Betriebsdruck ist zu niedrig (weniger als 0,2 bar).	- Heizungsanlage bis zu 2 bar füllen. - Ausdehnungsgefäß prüfen. - Heizungsanlage auf undichte Stellen prüfen. - Verkabelung und Funktion des Druckfühlers prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
208	O	Das Gerät befindet sich im Schornsteinfegerbetrieb oder Servicebetrieb.	
210	O	Vom Abgastemperaturfühler gemessene Temperatur ist zu hoch und ist dadurch geöffnet.	- Funktion des Abgastemperaturfühlers prüfen. Bauteil ggf. austauschen. - Gerät auf Verschmutzung prüfen. Gerät ggf. warten.
212	O	Der Vorlauf- oder Sicherheitstemperaturfühler misst einen zu schnellen Temperaturanstieg.	- Betriebsdruck prüfen. Heizungsanlage und Gerät entlüften. - Heizungsanlage auf ausreichenden Wasserdurchfluss prüfen. - Verkabelung und Funktion der Pumpe und des jeweiligen Temperaturfühlers prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
213	O	Der Vorlauf- oder Rücklauf-temperaturfühler misst einen zu schnellen Temperaturanstieg.	- Betriebsdruck prüfen. Heizungsanlage und Gerät entlüften. - Heizungsanlage auf ausreichenden Wasserdurchfluss prüfen. - Wärmeleistung nach der Größe der Heizungsanlage einstellen. - Verkabelung zur Pumpe oder zum jeweiligen Temperaturfühler prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
214	V	Das Gebläse wird während der Sicherheitszeit abgeschaltet.	- Verkabelung und Steckverbindungen des Gebläses prüfen. - Betriebsverhalten des Geräts durch Austauschen des Gebläses prüfen. - Steckverbindungen des Brennerautomaten prüfen. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
215	V	Das Gebläse läuft zu schnell.	Abgasanlage prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen.
216	V	Das Gebläse läuft zu langsam.	- Gebläsekabel mit Stecker prüfen, ggf. austauschen. - Gebläse auf Verschmutzung und Blockierung prüfen, ggf. austauschen.
217	V	Das Gebläse läuft unregelmäßig während der Hochfahrphase.	- Verkabelung und Steckverbindungen des Gebläses prüfen. - Betriebsverhalten des Geräts durch Austauschen des Gebläses prüfen. - Steckverbindungen des Brennerautomaten prüfen. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
218	V	Die vom Vorlauf-temperaturfühler gemessene Temperatur ist höher als 105 °C.	- Betriebsdruck prüfen. Heizungsanlage und Gerät entlüften. - Heizungsanlage auf ausreichenden Wasserdurchfluss prüfen. - Funktion der Pumpe und des Vorlauf-temperaturfühlers prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
219	V	Der Sicherheitstemperaturfühler misst eine Temperatur über 105 °C.	- Betriebsdruck prüfen. Heizungsanlage und Gerät entlüften. - Heizungsanlage auf ausreichenden Wasserdurchfluss prüfen.
220	V	Kurzschluss des Sicherheitstemperaturfühlers oder gemessene Wassertemperatur ist höher als 130 °C.	Funktion der Pumpe und des Sicherheitstemperaturfühlers prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
221	V	Die Kontakte des Sicherheitstemperaturfühlers sind unterbrochen.	- Stecker des Sicherheitstemperaturfühlers prüfen. - Sicherheitstemperaturfühler austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
222	V	Die Kontakte des Vorlauf-temperaturfühlers sind kurzgeschlossen.	- Stecker des Vorlauf-temperaturfühlers prüfen. - Vorlauf-temperaturfühler austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.

Störungs-Code	Störungs-Klasse	Beschreibung	Beseitigung
224	B V	Wärmeblock-Temperaturbegrenzer oder Abgas-temperaturbegrenzer hat ausgelöst.	Wenn die blockierende Störung längere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockierenden Störung eine verriegelnde Störung. - Wärmeblock-Temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. austauschen. - Bei Störung des Abgas-Temperaturbegrenzers erscheint eine Meldung max. nach 2 Stunden. - Abgas-Temperaturbegrenzer und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. austauschen. - Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. - Im Servicemenü unter EINSTELLUNGEN > SONDERFKT. > ENTLÜFTUNGSFKT. die Entlüftung einschalten und das Gerät entlüften. - Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpassen. - Im Menü Service unter FUNKTIONSTEST > TESTS AKTIVIEREN > PUMPE die Heizungspumpe auf Dauerbetrieb einstellen. - Heizungspumpe andrehen, ggf. austauschen. - Wärmeblock wasserseitig prüfen, ggf. austauschen.
227	B V	Unzureichende Flammenbildung (Ionisationsstrom) während des Zündungsversuchs des Brenners.	- Gerät auf Verschmutzung prüfen. - Dynamischen Gasvordruck prüfen. - Gas-Luft-Verhältnis prüfen. - Steckverbindungen der Zündeinrichtung prüfen. - Zündung und Ionisationsstrom prüfen. - Zündeinrichtung auf Beschädigung prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
228	V	Flammenbildung (Ionisationsstrom) vor Brennerstart.	- Steckverbindung der Überwachungselektrode prüfen. - Zündeinrichtung auf Beschädigung und Verschleiß prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
229	B	Unzureichende Flammenbildung (Ionisationsstrom) während des Brennerbetriebs.	- Dynamischen Gasvordruck prüfen. - Verkabelung und Steckverbindung der Überwachungselektrode prüfen. - Zündeinrichtung auf Beschädigung und Verschleiß prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
231	B	Unterbrechung der Netzspannung während einer verriegelnden Störung.	Gerät erneut starten (Reset).
232	B	Der externe Schaltkontakt ist geöffnet.	- Brücke am Anschluss des externen Schaltkontaktes prüfen. - Externen Schaltkontakt prüfen.
233	V	Kodierstecker nicht erkannt.	Kodierstecker richtig aufstecken, ggf. austauschen.
234	V	Die Kontakte der Gasarmatur sind unterbrochen.	- Verkabelung und Steckverbindung der Gasarmatur prüfen. - Gasarmatur austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
235	V	Falscher Kodierstecker (HCM-Modul).	Kodierstecker (HCM-Modul) prüfen.
237	V	Brennerautomat oder HCM-Modul ist defekt.	- Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten prüfen. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
238	V	Brennerautomat oder HCM-Modul ist defekt.	- Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten prüfen. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
239	V	Brennerautomat oder HCM-Modul ist defekt.	- Kodierstecker austauschen. - Steuergerät austauschen.
240 bis 259	V	Brennerautomat oder HCM-Modul ist defekt.	- Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten prüfen. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
260	V	Der Vorlauftemperaturfühler misst keinen Temperaturanstieg nach einem Brennerstart.	- Betriebsdruck prüfen. Heizungsanlage und Gerät entlüften. - Heizungsanlage auf ausreichenden Wasserdurchfluss prüfen. - Verkabelung und Funktion der Pumpe und des Vorlauftemperaturfühlers prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
261	V	Brennerautomat ist defekt.	- Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten prüfen. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
262 263	V	Brennerautomat oder HCM-Modul ist defekt.	- Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten prüfen. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.

Störungs-Code	Störungs-Klasse	Beschreibung	Beseitigung
254	B	Gebläse ausgefallen.	- Verkabelung und Steckverbindungen des Gebläses prüfen. - Gebläse auf Verschmutzung und Blockierung prüfen, ggf. austauschen.
255	O	Ein-/Aus-Betrieb: Der Wärmebedarf ist geringer als die minimale Wärmeleistung.	
258	O	Komponententest: Das Gerät befindet sich im Testmodus.	
259		Zündeinrichtung wurde zu lange aktiviert.	- Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten prüfen. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
270	O	Das Gerät wird hochgefahren.	
272	V	Brennerautomat oder HCM-Modul ist defekt.	- Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten prüfen. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
273	B	Der Brenner und das Gebläse waren 24 Std. ununterbrochen in Betrieb und werden zur Sicherheitskontrolle für kurze Zeit außer Betrieb genommen.	
276	O	Die Temperatur am Vorlauftemperaturfühler ist > 95 °C.	Diese Störungsanzeige kann auftreten, ohne dass eine Störung vorliegt, wenn plötzlich alle Heizkörperventile geschlossen werden. - Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. - Wartungshähne öffnen. - Im Servicemenü unter FUNKTIONSTEST > TESTS AKTIVIEREN > PUMPE die Heizungspumpe auf Dauerbetrieb einstellen. - Anschlusskabel zur Heizungspumpe prüfen. - Heizungspumpe andrehen, ggf. austauschen. - Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpassen.
280	V	Brennerautomat ist defekt.	- Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten prüfen. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
281	B	Die Heizungspumpe erzeugt keinen Druck.	- Betriebsdruck der Heizungsanlage prüfen. - Wartungshähne öffnen. - Heizungspumpe andrehen, ggf. austauschen.
282	O	Keine Drehzahlrückmeldung der Heizungspumpe.	Verkabelung und Funktion der Heizungspumpe prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
283	O	Brennerstart.	
284	O	Erste Sicherheitszeit: Die Gasarmatur wird geöffnet.	
290	B	Brennerautomat oder HCM-Modul ist defekt.	- Verkabelung und Steckverbindung des Brennerautomaten prüfen. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
305	O	Das Zeitintervall für die Wasser-Warmhaltung ist noch nicht erreicht.	
306	V	Flammenbildung (Ionisationsstrom) nach Abschalten des Brenners.	- Wärmeblock an der Innenseite um die Zündeinrichtung reinigen. - Ionisationsteil der Zündeinrichtung prüfen. Bauteil ggf. austauschen. - Prüfen, ob das Gas-Luft-Verhältnis auch nach Abschalten des Brenners vorhanden ist. - Prüfen, ob die Gasarmatur auch nach Abschalten des Brenners weiterhin geöffnet ist. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
307	O	Heizungspumpe im Gerät dreht nicht.	Heizungspumpe austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
323	B	BUS-Kommunikation unterbrochen.	Anschlusskabel BUS-Teilnehmer prüfen, ggf. austauschen.
328	B	Es ist eine kurzzeitige Unterbrechung der Netzspannung aufgetreten.	- Verkabelung des Trafos prüfen (falls vorhanden). - Trafo austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen. - Prüfen, ob die Störung die Folge des Vorhandenseins eines Stromaggregats, eines Windrads oder einer anderen Ausrüstung gewesen sein könnte, die eine Unterbrechung verursachen kann. - Elektroinstallation prüfen.
330	B	Externer Vorlauftemperaturfühler defekt (hydraulische Weiche).	Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Kurzschluss prüfen, ggf. austauschen.

Störungs-Code	Störungs-Klasse	Beschreibung	Beseitigung
331	B	Externer Vorlauftemperaturfühler defekt (hydraulische Weiche).	Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. austauschen.
341	B	Die gemessene Temperatur, durch den Vorlauftemperaturfühler oder den Rücklauftemperaturfühler, steigt zu schnell.	- Wasserdruck des Geräts prüfen und Heizungsanlage und Gerät entlüften. - Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist. - Betriebsverhalten und Verkabelung der Pumpe und der betreffenden Fühler prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
342	B	Die gemessene Temperatur, durch den Vorlauftemperaturfühler, steigt zu schnell.	- Wasserdruck des Geräts prüfen und Heizungsanlage und Gerät entlüften. - Prüfen, ob genügend Strömung über die Heizungsanlage möglich ist. - Betriebsverhalten und Verkabelung der Pumpe und der betreffenden Fühler prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
350	B	Vorlauftemperaturfühler defekt (Kurzschluss).	Wenn die blockierende Störung längere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockierenden Störung eine verriegelnde Störung. Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Kurzschluss prüfen, ggf. austauschen.
351	B	Vorlauftemperaturfühler defekt (Unterbrechung).	Wenn die blockierende Störung längere Zeit bestehen bleibt, wird aus der blockierenden Störung eine verriegelnde Störung. Temperaturfühler und Anschlusskabel auf Unterbrechung prüfen, ggf. austauschen.
356	B	Netzspannung niedriger als erlaubt.	- Prüfen, ob die Störung die Folge des Vorhandenseins eines Stromaggregats, eines Windrads oder einer anderen Ausrüstung gewesen sein könnte, die eine Unterbrechung verursachen kann. - Elektroinstallation prüfen.
357	O	Entlüftungsbetrieb.	
358	O	Blockierschutz für Heizungspumpe und 3-Wege-Ventil.	
360	V	Des angebrachte HCM-Modul korrespondiert nicht mit dem Brennerautomaten.	- HCM-Modul-Nummer kontrollieren. - Anbringen des HCM-Moduls mit der korrekten HCM-Modul-Nummer.
361	V	Der angebrachte Brennerautomat korrespondiert nicht mit dem HCM-Modul.	- Nummern auf dem Brennerautomaten kontrollieren. - Anbringen des HCM-Moduls mit der korrekten HCM-Modul-Nummer.
364	V	Gasarmatur schließt nicht korrekt.	Verkabelung und Steckverbindung der Gasarmatur prüfen.
365	V		Gasarmatur austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
390	V	Brennerautomaten liest falschen Wert im HCM-Modul.	HCM-Modul austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
1011	R	Vom Abgastemperaturfühler gemessene Temperatur ist zu hoch.	- Verkabelung des Temperaturfühlers prüfen. - Temperaturfühler prüfen, ggf. austauschen. - Anschlusskabel auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen, ggf. austauschen.
1012	R	Das Gebläse läuft unregelmäßig.	- Verkabelung und Steckverbindungen des Gebläses prüfen. - Betriebsverhalten des Geräts durch Austauschen des Gebläses prüfen. - Steckverbindungen des Brennerautomaten prüfen. - Brennerautomaten austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
1013	R	Das Inspektionsintervall ist erreicht. Bitte Inspektion durchführen.	- Inspektion durchführen. - Nicht blockierende Störung zurücksetzen (erforderlich).
1017	R	Der Betriebsdruck ist niedrig.	- Heizungsanlage bis zu 2 bar füllen. - Ausdehnungsgefäß prüfen. - Heizungsanlage auf undichte Stellen prüfen. - Verkabelung und Funktion des Druckfühlers prüfen. Bauteil ggf. austauschen.
1019	R	Falscher Pumpentyp detektiert.	- Pumpenkennfeld korrekt einstellen. - Steckverbindungen und Kabelbaum auf Kontakt prüfen. - Gerät aus- und wieder einschalten. - Pumpe austauschen und Betriebsverhalten des Geräts prüfen.
1021	R	Kaltwassertemperaturfühler des Schichtladespeichers defekt.	- Gerät aus- und wieder einschalten. - Verbindungsleitung zum Schichtladespeicherfühler (SLS) reparieren bzw. austauschen. - Fühler austauschen.
1022	R	Speichertemperaturfühler defekt oder Kontaktprobleme.	- Angezeigte Speichertemperatur auf Plausibilität prüfen. - Steckverbindungen und Kabelbaum auf Kontakt prüfen. - Grundeinstellungen zurücksetzen.

Störungs-Code	Störungs-Klasse	Beschreibung	Beseitigung
1023	R	Eingestellte Wartungszeit ist überschritten. Wartung erforderlich.	Wartung am Gerät ausführen.
1025	R	Rücklauftemperaturfühler ist defekt.	- Verbindungsleitung zum Rücklauftemperaturfühler reparieren bzw. austauschen. - Fühler austauschen.

Tab. 54 Betriebs- und Störungsanzeigen

15.4 Störungen, die nicht angezeigt werden

Beschreibung	Beseitigung
Verbrennungsgeräusche zu laut; Brummgeräusche	- Gasart prüfen. - Gas-Anschlussdruck prüfen. - Abgasanlage prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. - Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. - Gasarmatur prüfen, ggf. austauschen.
Strömungsgeräusche	Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpassen.
Aufheizung dauert zu lange.	Pumpenleistung oder Pumpenkennfeld korrekt einstellen und auf maximale Leistung anpassen.
Abgastemperaturbegrenzer nicht verbundenen, ohne Wärmebedarf gibt es keine Störung, erst nach 2 Stunden oder zum Beginn Wärmebedarf.	Siehe Code 2 2 4.
Abgaswerte nicht in Ordnung; CO-Gehalt zu hoch.	- Gasart prüfen. - Gas-Anschlussdruck prüfen. - Abgasanlage prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. - Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. - Gasarmatur prüfen, ggf. austauschen.
Zündung zu hart, zu schlecht.	- Im Servicemenü unter FUNKTIONSTEST > TESTS AKTIVIEREN > ZÜNDUNG die permanente Zündung einschalten und Zündtrafo auf Aussetzer prüfen, ggf. austauschen. - Gasart prüfen. - Gas-Anschlussdruck prüfen. - Netzanschluss prüfen. - Elektroden mit Kabel prüfen, ggf. austauschen. - Abgasanlage prüfen, ggf. reinigen oder instandsetzen. - Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren. - Bei Erdgas: externen Gas-Strömungswächter prüfen, ggf. austauschen. - Brenner prüfen, ggf. austauschen. - Gasarmatur prüfen, ggf. austauschen.
Warmwasser hat schlechten Geruch oder dunkle Farbe.	- Thermische Desinfektion des Warmwasserkreises durchführen. - Schutzanode austauschen.
Warmwasserauslauftemperatur wird nicht erreicht.	- Turbine prüfen, ggf. austauschen. - Gas-Luft-Verhältnis prüfen, ggf. korrigieren.
Warmwassermenge wird nicht erreicht.	Plattenwärmetauscher prüfen.
Keine Funktion, das Display bleibt dunkel.	- Elektrische Verdrahtung auf Beschädigung prüfen. - Defekte Kabel ersetzen. - Sicherung prüfen, ggf. austauschen.

Tab. 55 Nicht angezeigte Störungen

Buderus

Bosch Thermotechnology n.v./s.a.
Buderus
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen
www.buderus.be

Kundendienst (für Reparatur)
T: 015 46 55 00
www.service.buderus.be
service.planning@buderus.be